


# **SYSG7011**

## **Датчик температуры и влажности**


Порты расширения



Вид справа

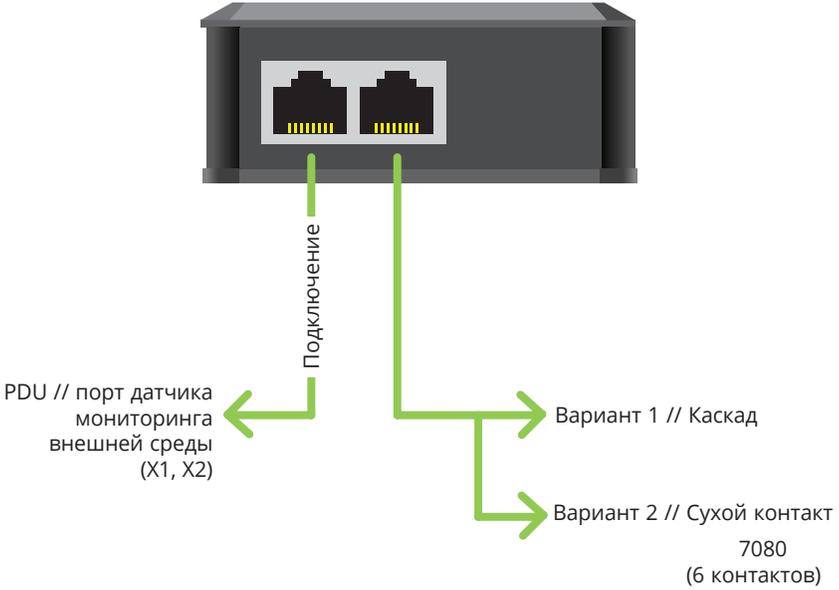

Вид слева

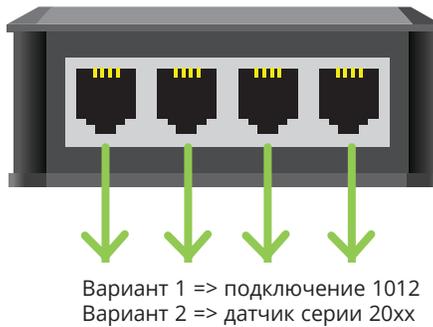

## Эксплуатационные параметры

|                        |  |
|------------------------|--|
| Питающее напряжение    | 4,5–12 В пост.   |
| Потребляемая мощность  | 0,005–0,007 А. Обычно 0,006 А<br>0,0525–0,10 Вт. Обычно 0,072 Вт |
| Рабочая температура    | от –25 до +70 °С   |
| Рабочая влажность      | отн. влажн. 0–85%  |
| Температура хранения   | от –40 до +85 °С   |
| Влажность при хранении | отн. влажн. 0–90%  |

## Физические параметры


|                     |   |
|---------------------|---|
| Размеры (В × Ш × Г) | 56 × 44 × 25 мм<br>1,69 × 17,71 × 4,96" |
| Цвет                | Черный                                  |
| Вес                 | 60 (± 5%) г                             |

## Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Диапазон измерения температуры                | от –25 до +70 °С  |
| Допуск измерения температуры                  | ± 0,2 °С          |
| Разрешающая способность измерения температуры | 0,1 °С            |
| Диапазон измерения влажности                  | отн. влажн. 0–90% |
| Допуск измерения влажности                    | 0,5% отн. влажн.  |
| Разрешающая способность измерения влажности   | 0,1% отн. влажн.  |
| Максимальное расстояние от основного блока    | 200 м             |
| Вход для внешнего устройства                  | НЕТ               |
| Питание через порт Exabus                     | ДА                |
| Питание через внешнее устройство              | НЕТ               |


## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ SYSG7011

### Монтажный комплект

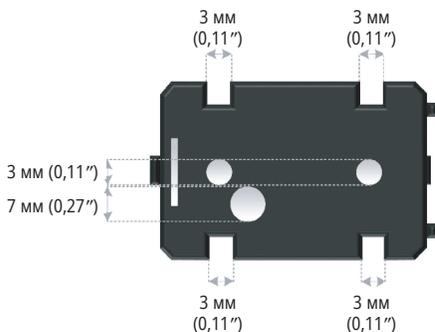


### ШАГ А

#### Тип монтажа — 1

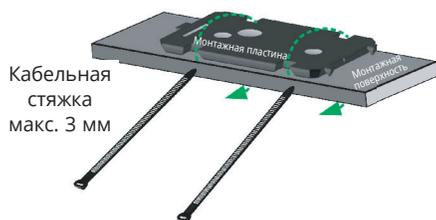

#### Тип монтажа — 2

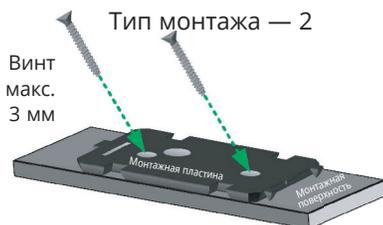


### ШАГ В



### ШАГ С




Вид справа

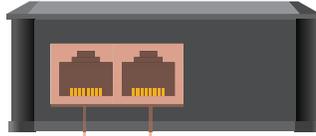

Порт Exabus — вход

Порт Exabus — выход


Вид сверху

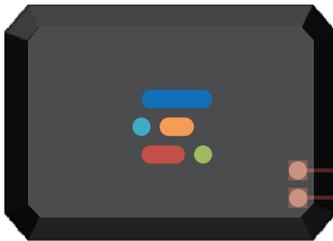

Светодиодный индикатор состояния

Светодиодный индикатор питания

Вид слева

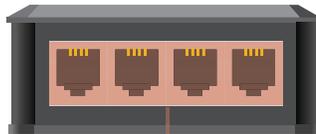

Порты Sysg1012

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Поддерживаемые устройства | SYSG4001, SYSG7001, IP PDU |
|---------------------------|----------------------------|

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель в отношении гарантийных обязательств на произведенное оборудование руководствуется в полной мере действующим законодательством Российской Федерации. Производитель устанавливает на свои изделия гарантийный срок в два года, если иное не указано в договоре поставки. В течение гарантийного срока производитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки или заменить изделие. Устранение выявленных недостатков производится на территории авторизованного сервисного центра.

### Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Изделия с нечитаемыми, сфальсифицированными или не совпадающими с сопроводительными документами серийными номерами.
- Изделия с отсутствующими или поврежденными контрольными пломбами (наклейками).

### Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные:

- Несоблюдением требований по эксплуатации, транспортировке и хранению.
- Неправильной установкой изделия.
- Превышением допустимых производителем уровней напряжений и помех на входах и внешних коммуникационных разъемах.
- Отсутствием общего заземления оборудования, если это предусмотрено производителем для данного изделия.
- Воздействием окружающей среды, внешних факторов и других обстоятельств непреодолимой силы.
- Тепловыми или механическими повреждениями.
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов и веществ.
- Попытками самостоятельного ремонта, доработки изделия, в том числе выполненные сервисными центрами, не уполномоченными на это производителем.
- использованием изделия не по назначению.