

Преобразователь частоты

GK900-G

для повышенной нагрузки

Руководство пользователя

## Предисловие

Благодарим вас за выбор **высокопроизводительных приводов переменного тока серии GK900 для повышенной нагрузки от компании G TAKE для асинхронных двигателей!** В настоящем руководстве пользователя приведено подробное описание серии приводов GK900, а именно их технические характеристики, конструкция, функции, порядок монтажа, настройка параметров, поиск и устранение неисправностей, пусконаладка, ежедневное техническое обслуживание и т. д.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- До начала монтажа убедитесь в целостности корпуса изделия и всех защитных крышек. Эксплуатация должна отвечать требованиям настоящего руководства и местным правилам промышленной безопасности и/или электротехническим нормам.
- В настоящее руководство могут быть внесены изменения вследствие модернизации изделия, изменения технических характеристик и обновления руководства.
- В случае повреждения или утери настоящего документа пользователи могут запросить новое руководство у местных дистрибуторов, в офисах или в нашем отделе технического обслуживания.
- При возникновении вопросов в отношении какого-либо пункта настоящего руководства обратитесь за разъяснением в наш отдел технического обслуживания.
- Если после включения питания или в процессе работы происходит отклонение от нормального функционирования, необходимо как можно скорее остановить оборудование и определить неисправность или обратиться в службу технического обслуживания.
- Контакты для технического обслуживания в РФ:  
ООО «ПТФ «КонСис», 8 800 550-35-11, [service@consys.ru](mailto:service@consys.ru), [www.consys.ru](http://www.consys.ru)

# **Содержание**

<b>Предисловие .....</b>	- 1 -
<b>Глава 1. Меры предосторожности .....</b>	- 1 -
1.1    Требования обеспечения безопасности.....	- 1 -
1.2    Прочие аспекты.....	- 6 -
<b>Глава 2. Информация об изделии .....</b>	- 9 -
2.1    Обозначение модели .....	- 9 -
2.2    Информация на заводской табличке.....	- 9 -
2.3    Информация о модели изделия .....	- 10 -
2.4    Технические характеристики GK900 .....	- 12 -
2.5    Схемы изделий.....	- 16 -
2.6    Внешний вид, монтажные размеры и вес .....	- 19 -
2.7    Наружные размеры панели управления .....	- 22 -
2.8    Наружные размеры кронштейна панели управления.....	- 22 -
<b>Глава 3. Монтаж и подключение .....</b>	- 24 -
3.1    Окружающая среда места монтажа .....	- 24 -
3.2    Минимальные монтажные зазоры.....	- 24 -
3.3    Демонтаж и установка крышек .....	- 30 -
3.4    Демонтаж и установка дополнительных плат .....	- 33 -
3.5    Конфигурация периферийных устройств.....	- 39 -
3.6    Конфигурация выводов.....	- 44 -
3.7    Выводы основных цепей и подключение .....	- 44 -
3.8    Подключение выводов управления .....	- 50 -
3.9    Спецификация управляющих выводов .....	- 53 -
3.10    Использование выводов управления .....	- 57 -

3.11	Решения по электромагнитной совместимости .....	- 69 -
<b>Глава 4. Указания по эксплуатации и запуску.....</b>		<b>- 72 -</b>
4.1	Работа с панелью управления.....	- 72 -
4.2	Первое включение .....	- 88 -
<b>Глава 5. Список параметров .....</b>		<b>- 90 -</b>
<b>Глава 6. Поиск и устранение неисправностей.....</b>		<b>- 168 -</b>
6.1	Причины отказов и устранение неисправностей .....	- 168 -
<b>Глава 7. Техническое обслуживание.....</b>		<b>- 182 -</b>
7.1	Плановая проверка .....	- 182 -
7.2	Регулярное техническое обслуживание.....	- 184 -
7.3	Замена изнашивающихся деталей.....	- 186 -
7.4	Хранение .....	- 187 -
<b>Приложение 1. Протокол обмена данными.....</b>		<b>- 189 -</b>
1.	Сетевой режим .....	- 189 -
2.	Режим интерфейса .....	- 189 -
3.	Режим обмена данными .....	- 190 -
4.	Формат протокола .....	- 190 -
5.	Функция протокола.....	- 191 -
6.	Инструкции оператора .....	- 205 -
7.	Генерация LRC/CRC .....	- 210 -
<b>Приложение 2. Информация о платах расширения .....</b>		<b>- 211 -</b>
<b>Приложение 3. Пояснения к специализированной модели .....</b>		<b>- 215 -</b>

# Глава 1. Меры предосторожности

## Меры предосторожности

Знаки безопасности в настоящем руководстве:

 **ОСТОРОЖНО!** Указывает на ситуацию, в которой несоблюдение эксплуатационных требований может привести к пожару, серьезной травме или даже смерти.

 **ВНИМАНИЕ!** Указывает на ситуацию, в которой несоблюдение эксплуатационных требований может привести к средней или легкой травме и повреждению оборудования.

Пользователям предлагается внимательно прочитать эту главу при установке, вводе в эксплуатацию и ремонте данного изделия и выполнять работы в соответствии с мерами предосторожности, изложенными в данной главе, без нарушений. Компания GTAKE не несет ответственности за травмы и ущерб, полученные в результате нарушения правил эксплуатации.

### 1.1 Требования обеспечения безопасности

#### 1.1.1. Перед началом монтажа



##### **ОСТОРОЖНО!**

- Не прикасайтесь голыми руками к клеммам управления, печатным платам и любым другим электронным частям и компонентам.
- Не используйте привод, компоненты которого отсутствуют или повреждены. Несоблюдение этого требования может привести к другим неисправностям и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.



##### **ВНИМАНИЕ!**

- Проверьте, соответствует ли информация об изделии, указанная на заводской табличке, требованиям заказа. Если нет, не устанавливайте его.
- Не устанавливайте привод, если упаковочный лист не соответствует реальному оборудованию.

### 1.1.2. Монтаж



#### ОСТОРОЖНО!

- Только квалифицированный персонал, знакомый с приводами переменного тока и сопутствующим оборудованием, может планировать или производить монтажные работы. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.
- Данное оборудование должно быть установлено на металлической или другой огнестойкой основе. Несоблюдение этого требования может привести к пожару.
- Данное оборудование должно быть установлено в месте, удаленном от горючих материалов и источников тепла. Несоблюдение этого требования может привести к пожару.
- Данное оборудование ни в коем случае не должно устанавливаться в среде, подверженной воздействию взрывоопасных газов. Несоблюдение этого требования может привести к взрыву.
- Никогда не регулируйте крепежные болты данного оборудования, особенно те, которые помечены красным цветом. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.



#### ВНИМАНИЕ!

- Обращайтесь с оборудованием осторожно и удерживайте его за опорную пластину, чтобы избежать травм ног или повреждения оборудования.
- Устанавливать оборудование следует там, где его вес может быть выдержан. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала в результате падения.
- Убедитесь в том, что условия монтажа соответствуют требованиям, указанным в разделе 2.4. В противном случае необходимо снижение номинальных характеристик. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Не допускайте попадания в оборудование стружки от сверления, концов проводов и винтов во время монтажа. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности или повреждению оборудования.
- При монтаже в шкафу данное оборудование должно быть обеспечено соответствующим отводом тепла. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности или повреждению оборудования.

### 1.1.3. Электромонтаж



#### ОСТОРОЖНО!

- Только квалифицированный персонал, знакомый с приводами переменного тока и сопутствующим оборудованием, может планировать или производить электромонтажные работы. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Электромонтаж должен выполняться в строгом соответствии с данным руководством. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Перед подключением убедитесь в том, что входной источник питания полностью отключен. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Все операции по подключению должны соответствовать нормам электромагнитной совместимости и безопасности и/или электротехническим нормам, а диаметр проводников должен соответствовать рекомендациям данного руководства. Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.
- Поскольку общий ток утечки данного оборудования может превышать 3,5 мА, в целях безопасности данное оборудование и связанный с ним двигатель должны быть надежно заземлены во избежание риска поражения электрическим током.
- Выполняйте подключение в строгом соответствии с маркировкой на клеммах данного оборудования. Никогда не подключайте трехфазное питание к выходным клеммам U/T1, V/T2 и W/T3. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Тормозные резисторы устанавливаются только на клеммы  $\oplus$  B1 и B2. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Винты и болты выводов для подключения главных цепей должны быть плотно затянуты. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Запрещено подключение сигнала переменного тока 220 В к другим клеммам, кроме клемм управления RA, RB, RC и TA, TB, TC. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.



### ВНИМАНИЕ!

- Поскольку все приводы компании G TAKE перед поставкой проходят испытания под высоким напряжением, пользователям запрещается проводить такие испытания на данном оборудовании. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Сигнальные провода должны быть максимально удалены от основных линий электропитания. Если это невозможно обеспечить, следует использовать вертикальное перекрестное расположение, иначе могут возникнуть помехи для управляющего сигнала.
- Если длина кабелей двигателя превышает 100 м, рекомендуется использовать выходной дроссель переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к неисправностям.
- Энкодер должен быть снабжен экранированными кабелями, экранированный слой которых должен быть надежно заземлен.

#### 1.1.4. Запуск



### ОСТОРОЖНО!

- Приводы, хранившиеся более 2 лет, следует использовать с регулятором напряжения для постепенного повышения напряжения при подаче питания на них. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Перед подачей питания на привод убедитесь в том, что подключение выполнено в соответствии с разделом 3.5. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или поражению электрическим током.
- Перед подачей питания на привод убедитесь в завершении и правильности подключения привода и закройте крышку. Не открывайте крышку после подачи питания. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- После подачи питания никогда не прикасайтесь к приводу и периферийным цепям, независимо от того, в каком состоянии находится привод, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Перед запуском привода убедитесь в том, что в окружающем пространстве нет людей, которые могут контактировать с двигателем, чтобы избежать травм.
- Во время работы привода нельзя допускать попадания в оборудование посторонних предметов. Несоблюдение этого требования может привести к неисправностям и/или повреждению оборудования.
- К проверке сигналов во время работы допускаются только квалифицированные специалисты, знакомые с приводами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала.

- Никогда не изменяйте параметры привода по своему усмотрению. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.

### ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в том, что количество фаз источника питания и номинальное напряжение соответствуют заводской табличке изделия. Если это не так, обратитесь к продавцу или в компанию GTAKE.
- Убедитесь в отсутствии коротких замыканий в периферийных цепях, подключенных к приводу, и убедитесь в надежности соединений. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Перед началом работы убедитесь в том, что двигатель и связанное с ним оборудование находятся в пределах допустимого рабочего диапазона. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Никогда не прикасайтесь к вентиляторам, радиатору и тормозному резистору голыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала.
- Запрещается часто запускать и останавливать привод включением или выключением питания. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Перед включением/отключением выходной мощности привода и/или контактора убедитесь в том, что привод не находится в состоянии подачи мощности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.

#### 1.1.5. Техническое обслуживание

### ОСТОРОЖНО!

- Работы по техническому обслуживанию и устранению неисправностей могут выполнять только квалифицированные специалисты.
- Никогда не проводите техническое обслуживание и устранение неисправностей до полного отключения и разрядки источника питания. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала.
- Во избежание поражения электрическим током подождите не менее 10 мин после отключения питания и убедитесь в том, что остаточное напряжение конденсаторов шины разряжено до 0 В, прежде чем выполнять какие-либо работы с приводом.
- После замены привода обязательно выполните те же процедуры в строгом соответствии с указанными выше правилами.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не прикасайтесь к электрическим компонентам голыми руками во время технического обслуживания и устранения неисправностей. Невыполнение этого требования может привести к повреждению компонентов из-за электростатического разряда.
- Все подключаемые компоненты можно вставлять или извлекать только при отключенном питании.

## 1.2 Прочие аспекты

### 1.2.1. Входной источник питания

Приводы данной серии не должны использоваться вне диапазона рабочего напряжения, указанного в данном руководстве. При необходимости используйте трансформатор для повышения или понижения напряжения до регулируемого диапазона.

Приводы данной серии поддерживают подключение по общей шине постоянного тока. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с техническим персоналом G TAKE.

### 1.2.2. Защита от перенапряжения

Приводы данной серии оснащены ограничителем перенапряжения, который обладает определенной устойчивостью к грозовым разрядам. Однако пользователям в районах с частыми грозами необходимо установить внешний ограничитель перенапряжения перед входом питания привода.

### 1.2.3. Работа контактора

В соответствии с конфигурацией периферийных устройств, рекомендуемой данным руководством, необходимо установить контактор между источником питания и входной частью привода. Такой контактор не следует использовать в качестве управляющего устройства для пуска и остановки привода, так как частая зарядка и разрядка сократят срок службы внутренних электролитических конденсаторов.

Если необходимо установить контактор между выходом привода и двигателем, перед включением/выключением такого контактора необходимо убедиться, что привод не находится в состоянии подачи мощности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению привода.

### 1.2.4. Выходной фильтр

Поскольку на выходе привода используется высокочастотное напряжение ШИМ с амплитудным ограничением, установка фильтрующих устройств, таких как выходной фильтр и выходной дроссель переменного тока, между двигателем и приводом позволяет эффективно снижать выходной шум, избегая помех для другого окружающего оборудования.

Если длина кабеля между приводом и двигателем превышает 100 м, рекомендуется использовать выходной дроссель переменного тока для предотвращения неисправности привода в результате перегрузки по току, вызванной чрезмерной распределенной емкостью. Выходной фильтр является optionalным в зависимости от требований на месте эксплуатации.

Не устанавливайте фазосдвигающий конденсатор или разрядник на выходной стороне привода, так как это может привести к повреждению привода в результате перегрева.

### 1.2.5. Нагрев двигателя и уровень шума

Если двигатель не соответствует номинальной мощности привода, особенно когда она превышает мощность двигателя, обязательно отрегулируйте соответствующий параметр защиты двигателя в приводе или установите перед двигателем тепловое реле для защиты двигателя. Поскольку выходное напряжение привода представляет собой сигнал ШИМ, содержащий гармоники, температура двигателя, уровень шума и вибрация немножко повышаются в сравнении с работой на сетевой частоте.

### 1.2.6. Монтаж двигателя

Ввиду того, что напряжение на выходе привода представляет собой высокочастотный ШИМ с высшими гармониками, шум, повышение температуры и вибрация двигателя выше по сравнению с синусоидальным напряжением. В частности, это ухудшает изоляцию двигателя. Поэтому перед первым использованием после длительного хранения у двигателя должна быть проверена изоляция. Чтобы избежать повреждения привода в результате повреждения изоляции двигателя при регулярной эксплуатации, изоляция двигателя также должна регулярно проверяться. Для измерения изоляции двигателя рекомендуется использовать мегомметр с напряжением 500 В, при этом необходимо отсоединить двигатель от привода. Обычно сопротивление изоляции двигателя должно быть больше 5 МОм.

### **1.2.7. Снижение номинальных характеристик**

Из-за разреженности воздуха в высокогорных районах теплоизлучение привода с принудительным воздушным охлаждением может ухудшиться, а электролит электролитических конденсаторов более подвержен испарению, что может привести к сокращению срока службы изделия. При использовании привода на высоте более 1000 м над уровнем моря необходимо снизить номинальные характеристики. Рекомендуется снижать номинальные характеристики на 1 % на каждые 100 м при высоте над уровнем моря более 1000 м.

### **1.2.8. Механическая вибрация**

Привод имеет на выходе частоту в диапазоне от 0 до 600 Гц. Если требуется частота более 50 Гц, необходимо принять в расчет механическую несущую способность оборудования. При определенных выходных частотах привод может достичь точки механического резонанса нагрузки. Подобной ситуации следует избегать путем настройки параметра исключения нежелательной частоты.

### **1.2.9. Меры предосторожности при утилизации приводов**

Электролитические конденсаторы в составе главной цепи и печатной платы могут взорваться при нагревании. При сжигании пластмассовых деталей могут выделяться ядовитые газы. Утилизация этих деталей должна производиться раздельно.

## Глава 2. Информация об изделии

### 2.1 Обозначение модели

На заводской табличке изделия с помощью комбинации цифр, символов и букв указаны название серии, применяемый тип источника питания, класс мощности, версия программного и аппаратного обеспечения и т. д.

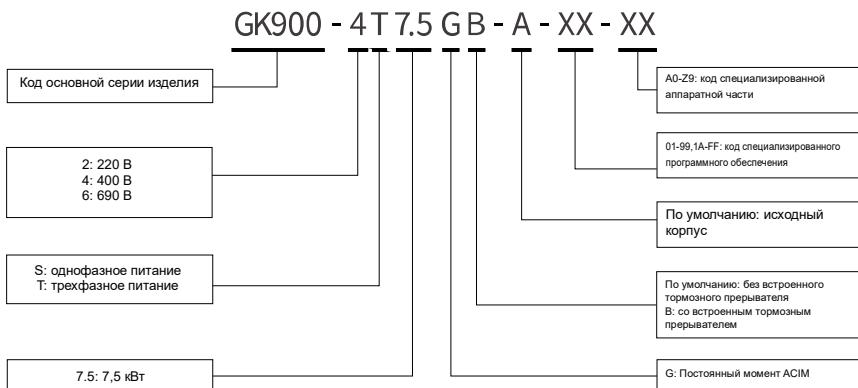


Рис. 2-1. Обозначение модели изделия

### 2.2 Информация на заводской табличке



Рис. 2-2. Информация на заводской табличке

## 2.3 Информация о модели изделия

**Таблица 2-1. Модель изделия и технические данные**

■ GK900-4T□□□G(B), трехфазное питание, уровень по напряжению 400 В

(для эксплуатации в тяжелых условиях)

Модель	Номинальная мощность (кВт)	Номинальный выходной ток (А)	Номинальный входной ток (А)	Применимый двигатель (кВт)	Тормозной прерыватель	Дроссель постоянного тока	Номер корпуса
GK900-4T0.75GB	0,75	2,5	3,5	0,75	Встроенный	/	S01
GK900-4T1.5GB	1,5	3,8	5	1,5			
GK900-4T2.2GB	2,2	5,5	6	2,2			
GK900-4T3.7GB	3,7	9	10,5	3,7			S02
GK900-4T5.5GB	5,5	13	14,6	5,5			
GK900-4T7.5GB	7,5	18	20,5	7,5			
GK900-4T11GB	11	24	29	11			S03
GK900-4T15GB	15	32	35	15			
GK900-4T18.5GB	18,5	37	44	18,5			
GK900-4T22GB	22	45	50	22	Встроенный, дополнительный	/	S04
GK900-4T30G(B)*	30	60	65	30			
GK900-4T37G(B)*	37	75	80	37			
GK900-4T45G(B)**	45	91	83	45			S05
GK900-4T55G(B)*	55	112	102	55			
GK900-4T75G(B)*	75	150	143	75			
GK900-4T90G	90	176	160	90	Внешней установки	/	S06
GK900-4T110G	110	210	192	110			
GK900-4T132G	132	253	232	132			S07
GK900-4T160G	160	304	285	160			
GK900-4T185G	185	350	326	185			S08
GK900-4T200G	200	380	354	200			
GK900-4T250G	250	470	441	250			S09
GK900-4T280G	280	520	489	280			

GK900-4T315G	315	590	571	315			S10
GK900-4T355G	355	650	624	355			
GK900-4T400G	400	725	699	400			
GK900-4T450G	450	800	770	450			

\* В этих моделях тормозной прерыватель встраивается дополнительно. Например, модель привода мощностью 30 кВт без тормозного прерывателя имеет обозначение GK900-4T30G, с тормозным прерывателем – GK900-4T30GB. Тормозной резистор должен быть установлен снаружи в соответствии с разделом 3.5.3.

## 2.4 Технические характеристики GK900

**Таблица 2-2. Технические характеристики GK900**

Входное питание	Номинальное входное напряжение	Уровень по напряжению 400 В: трехфазное питание, 380–480 В
	Частота	50/60 Гц, допуск $\pm 5\%$
	Диапазон напряжения	Непрерывные колебания напряжения $\pm 10\%$ , кратковременные колебания – от $-15$ до $+10\%$ , т. е. в случае 400 В приемлемый диапазон составляет 323–528 В
		Уровень дисбаланса напряжения $< 3\%$ , уровень искажений в соответствии с требованиями IEC61800-2
	Допустимые колебания частоты	$\pm 5\%$
	Номинальный входной ток	См. раздел 2.3
Выходная мощность	Совместимый двигатель (кВт)	См. раздел 2.3
	Номинальный ток (А)	См. раздел 2.3
	Выходное напряжение (В)	Три фазы: 0 – номинальное входное напряжение, погрешность $< \pm 3\%$
	Выходная частота (Гц)	0,00–600,00 Гц; с шагом 0,01 Гц
	Перегрузочная способность	150 % – не более 1 мин 180 % – не более 10 с 200 % – не более 0,5 с
Характеристики управления	Диаграммы V/f	Управление V/f Бессенсорное векторное управление 1 Бессенсорное векторное управление 2 Векторное управление с обратной связью (включая управление положением)
	Диапазон регулирования скорости	1:100 (управление V/f, бессенсорное векторное управление 1) 1:200 (бессенсорное векторное управление 2) 1:1000 (векторное управление с обратной связью)
	Точность поддержания скорости	$\pm 0,5\%$ (управление V/f) $\pm 0,2\%$ (бессенсорное векторное управление 1 и 2)


		$\pm 0,02\%$ (векторное управление с обратной связью)
	Колебания скорости	$\pm 0,3\%$ (бессенсорное векторное управление 1 и 2) $\pm 0,1\%$ (векторное управление с обратной связью)
	Отклик по моменту	< 10 мс (бессенсорное векторное управление 1 и 2) < 5 мс (векторное управление с обратной связью)
	Точность регулирования крутящего момента	$\pm 7,5\%$ (бессенсорное векторное управление 2) $\pm 5\%$ (векторное управление с обратной связью)
	Пусковой крутящий момент	0,5 Гц: 180 % (управление V/f, бессенсорное векторное управление 1) 0,25 Гц: 180 % (бессенсорное векторное управление 2) 0 Гц: 200 % (векторное управление с обратной связью)
	Точность позиционирования	$\pm 1$ линейный импульс
Основные функции	Начальная частота	0,00–600,00 Гц
	Время разгона/замедления	0,00–60 000 с
	Частота ШИМ	0,8–16 кГц
	Задание частоты	Дискретная настройка + команды А/В с панели управления Дискретная настройка + команды «БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ» с дискретного входа Связь Аналоговая настройка (AI1/AI2/AI3/AI4) Настройка импульсного входа
	Способы запуска двигателя	Запуск с начальной частотой Запуск с торможением постоянным током Запуск с хода
	Способы остановки двигателя	Останов с линейным замедлением Останов выбегом Останов с линейным замедлением + торможение постоянным током

	Характеристики динамического торможения	Тормозные прерыватели встроены или могут быть встроены в приводы моделей GK900-4T75 и ниже. См. таблицу 2-1 Рабочее напряжение тормозного прерывателя: Уровень по напряжению 200 В: 325–375 В; Уровень по напряжению 400 В: 650–750 В Время работы: 0,0–100,0 с
	Характеристики торможения постоянным током	Начальная частота торможения постоянным током: 0,00–600,00 Гц Ток торможения постоянным током: 0,0–100,0 % Время торможения постоянным током: 0,00–30,00 с
	Входы	5 дискретных входов, один из которых может быть использован для высокоскоростного импульсного ввода. Совместимы с активными NPN, PNP открытыми коллекторами и входом с сухими контактами. 2 аналоговых входа, программируемые напряжение и ток.
	Выходы	2 дискретных выхода: один из которых может быть использован для высокоскоростного импульсного вывода, прямоугольный сигнал 0–50 кГц; может выводить заданную частоту, выходную частоту и т. д. Один релейный выход
	Входы сигнала энкодера	Поддерживают различные входные сигналы энкодеров, например, с открытым коллектором, двухтактные, дифференциальные, угловые, синус-косинусные, абсолютные и т. д.
Функции расширения	Входы	Расширение до 5 дискретных входов, двух аналоговых входов, двух комплектов входов STO и одного входа для съема токов утечки
	Выходы	Расширение до трех дискретных выходов, одного аналогового выхода и одного комплекта релейных выходов

Особенности	<p>Копирование параметров, резервное копирование параметров, общая шина постоянного тока, свободное переключение между параметрами двух двигателей, гибкое отображение и скрытие параметров, различное задание и переключение основной и вспомогательной частот, эффективный поиск начальной скорости, программирование различных кривых разгона/замедления, автоматическая коррекция аналогового сигнала, программируемое 16-ступенчатое регулирование скорости (двухступенчатая поддержка гибкого задания частоты), функция подсчета, регистрация трех неисправностей, торможение перевозбуждением, программируемая защита при повышенном напряжении, перезапуск при потере питания, пропуск частоты, привязка частоты, четыре варианта времени разгона/замедления, тепловая защита двигателя, гибкое управление вентилятором, ПИД-управление техпроцессом, простой ПЛК, многофункциональная программируемая клавиша, управление статизмом, поддержка асинхронных и синхронных двигателей, управление ослаблением поля, высокоточное управление моментом, разделенное управление V/f, управление моментом в режиме бессенсорного векторного управления, управление моментом в режиме векторного управления с обратной связью, два входа сигнала энкодера (поддержка инкрементных гибридных UVW и резольверов и др.), гибкое управление коэффициентом замедления, удержание нулевой скорости, угловое позиционирование, простое управление подачей, управление положением последовательности импульсов</p>	
Функции защиты	См. главу 6 «Поиск и устранение неисправностей»	
Окружающая среда	Место эксплуатации	В помещении, без прямого солнечного света, без пыли, агрессивных газов, легковоспламеняющихся газов, масляного тумана, водяного пара, капель воды и соли и т. д.
	Высота над уровнем моря	0–2000 м. Снижать номинальные характеристики на 1 % на каждые 100 м при высоте над уровнем моря более 1000 м
	Температура окружающей среды	от –10 до 40 °C. Номинальный выходной ток должен быть снижен на 1,5 % на каждый 1 °C при температуре окружающей среды 40–50 °C
	Относительная влажность	5–95 %, отсутствие конденсата
	Вибрация	менее 5,9 м/c <sup>2</sup> (0,6 г)
	Температура хранения	от –40 до 70 °C

Прочее	КПД при номинальном токе	7,5 кВт и ниже: $\geq 93\%$ 11–45 кВт: $\geq 95\%$ 55 кВт и выше: $\geq 98\%$
	Монтаж	Приводы мощностью 560 и 630 кВт монтируются в шкафу, остальные приводы настенной установки
	Монтаж	Настенного монтажа со створчатой дверкой
	Степень защиты	IP20/IP00
	Метод охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение


## 2.5 Схемы изделий

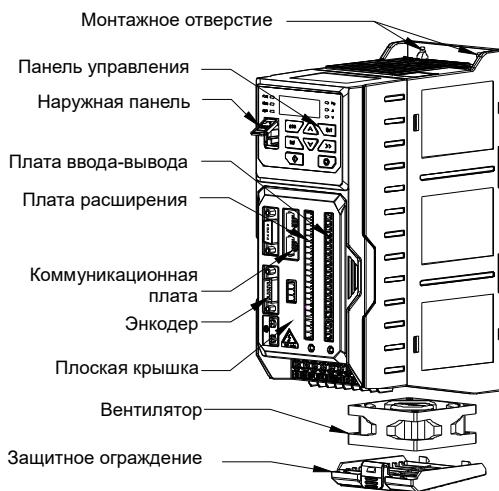


а) модели GK900-4T11GB и выше

**ВНИМАНИЕ!**


При подключении привода серии GK900 к наружной панели управления откиньте крышку сетевого интерфейса и подсоедините к нему панель с помощью двухпортового сетевого кабеля.

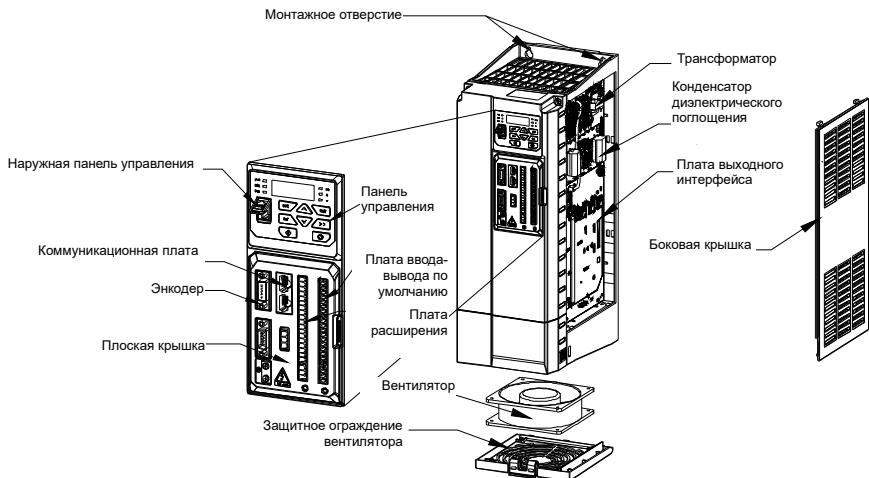

b) GK900-4T15GB – GK900-4T37G(B)

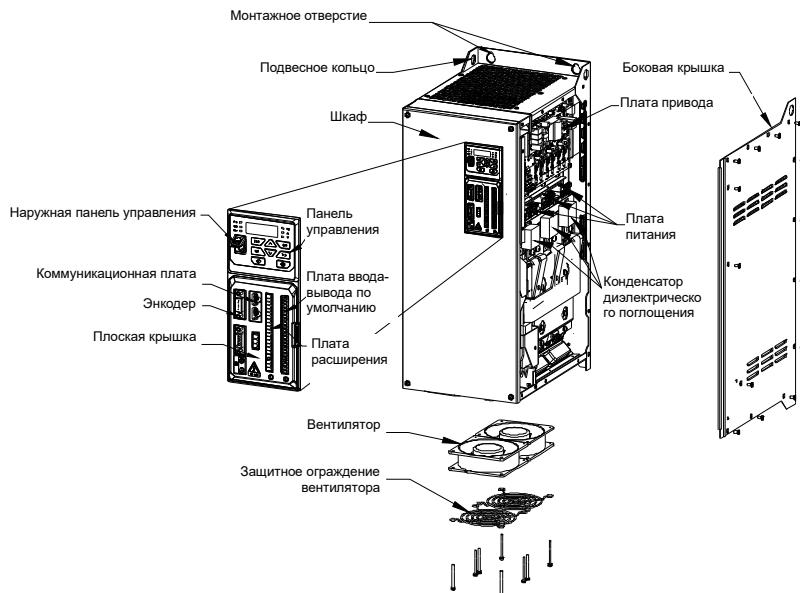


c) GK900-4T45G(B) – GK900-4T220G

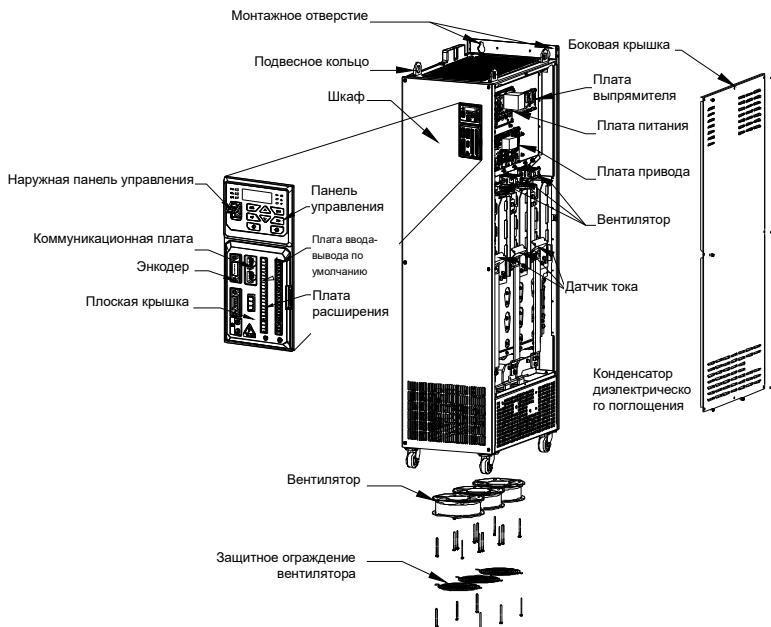


d) GK900-4T250G и выше

Рис. 2-3. Чертеж деталей


## 2.6 Внешний вид, монтажные размеры и вес

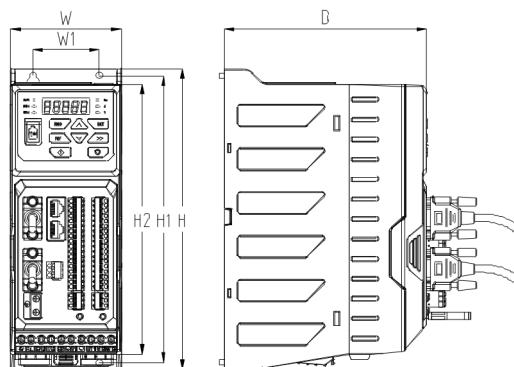


a) Модели GK900-4T11GB и ниже

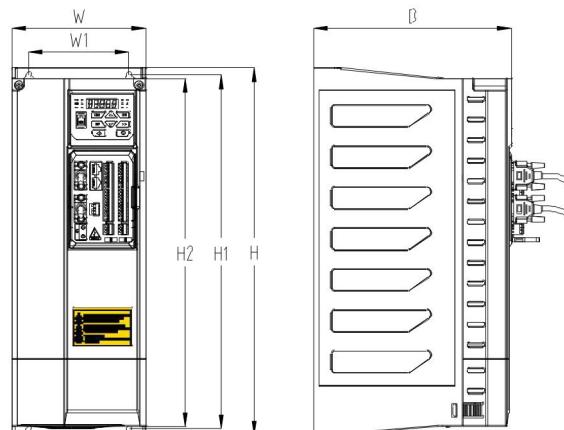

b) GK900-4T15GB – GK900-4T37G(B)

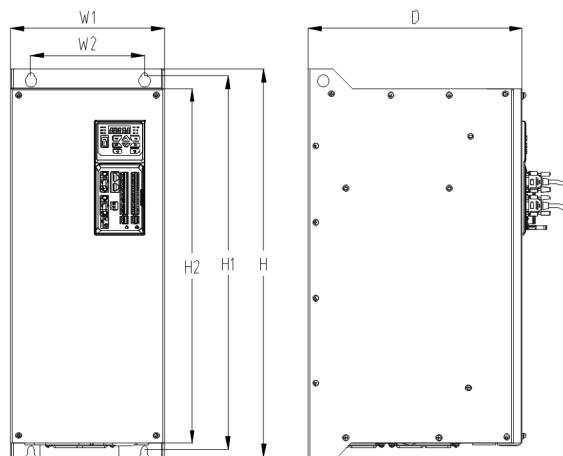

c) GK900-4T45G(B) – GK900-4T220G

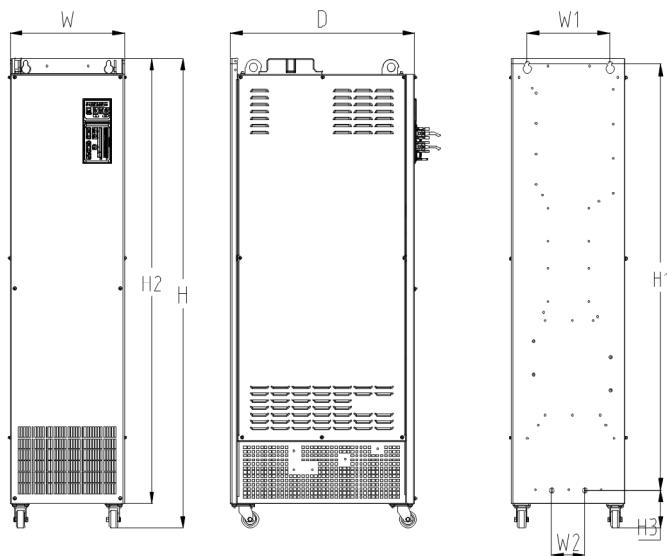

d) GK900-4T250G и выше

Рис. 2-4. Наружные размеры

Таблица 2-3. Внешний вид, монтажные размеры и вес

Модель	Номер корпуса	Наружные и монтажные размеры (мм)										Вес (кг)
		Ш	В	Д	Ш1	Ш2	В1	В2	В3	Д		
GK900-4T0.75GB	S01	84	226	153	50	/	216	204	/	4,5	1,6	1,6
GK900-4T1.5GB												
GK900-4T2.2GB												
GK900-4T3.7GB												
GK900-4T5.5GB	S02	93	285	183	55	/	272	/	/	5,5	2,9	2,9
GK900-4T7.5GB												
GK900-4T11GB												
GK900-4T15GB												
GK900-4T18.5GB	S03	135	365	217	111	/	350	/	/	5,5	8,0	8,0
GK900-4T22GB												
GK900-4T30G(B)	S04	158	430	232	118	/	415	/	/	6,5	11,1	11,1
GK900-4T37G(B)												
GK900-4T45G(B)	S05	230	545	300	175	/	525	490	/	10	31,0	31,0
GK900-4T55G(B)												
GK900-4T75G(B)	S06	250	635	350	185	/	612	580	/	11	45,0	45,0
GK900-4T90G												

GK900-4T110G										45,0
GK900-4T132G	S07	300	738	399	230	/	715	682	/	11
GK900-4T160G										67,0
GK900-4T185G										67,0
GK900-4T200G	S08	300	895	460	230	/	872	840	/	13
GK900-4T220G										103,5
GK900-4T250G	S09	330	1245	533	240	96	1122	1175	109	13
GK900-4T280G										103,5
GK900-4T315G										142,0
GK900-4T355G	S10	330	1365	533	240	96	1242	1295	109	13
GK900-4T400G										142,0
GK900-4T450G										181,0
										181,0
										181,0
										181,0

## 2.7 Наружные размеры панели управления

Панель управления со светодиодами привода переменного тока GK900 – KBU-BX1, внешний вид и наружные размеры которой показаны на рисунке 2-5.


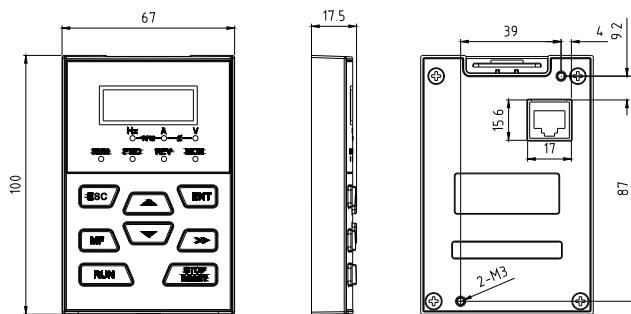


Рис. 2-5. Наружные размеры панели управления KBU-BX1

## 2.8 Наружные размеры кронштейна панели управления

Для наружной установки панели управления предусмотрен кронштейн, а при выносной установке панели KBU-BX1 необходимо сделать отверстие в дверце шкафа. Модель кронштейна – KBU-DZ1, наружные размеры которого показаны на рисунке 2-6 а). На рисунке 2-6 б) показаны соответствующие размеры отверстия в шкафу.

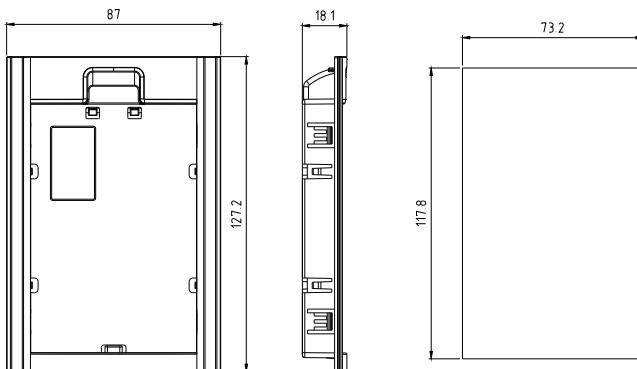

a) Наружные размеры KBU-DZ1

b) Размеры отверстия в шкафу

*Рис. 2-6. Наружные размеры панели KBU-DZ1 и размеры отверстия в шкафу*

# Глава 3. Монтаж и подключение

## 3.1 Окружающая среда места монтажа

- 1) Температура окружающей среды в диапазоне от –10 до +50 °C.
- 2) Привод должен быть установлен на огнестойкой поверхности с достаточным пространством вокруг него для отвода тепла.
- 3) Монтаж следует выполнять в местах с вибрацией менее  $5,9 \text{ м/с}^2$  (0,6 г).
- 4) Следует избегать установки привода в местах с прямым попаданием солнечных лучей, образованием конденсата и капель воды.
- 5) Следует избегать установки привода в местах, подверженных загрязнению маслом, с высокой запыленностью, в т. ч. тяжелыми металлами, или высоким содержанием солей в воздухе.
- 6) Не подвергайте воздействию атмосферы с горючими газами, агрессивными газами, взрывоопасными газами или другими вредными газами.
- 7) Не допускайте попадания в привод стружки сверления, концов проводов и винтов.
- 8) Вентиляционная часть привода должна быть установлена вне помещений с неблагоприятной окружающей средой (например, текстильных предприятий с частицами волокон и химических предприятий с агрессивными газами).

## 3.2 Минимальные монтажные зазоры

### 3.2.1. Монтаж одного привода

При монтаже привода серии GK900 необходимо предусмотреть достаточное пространство вокруг него, соответствующее мощности привода. Более того, для обеспечения отвода тепла привод необходимо установить в вертикальном (не перевернутом) положении.

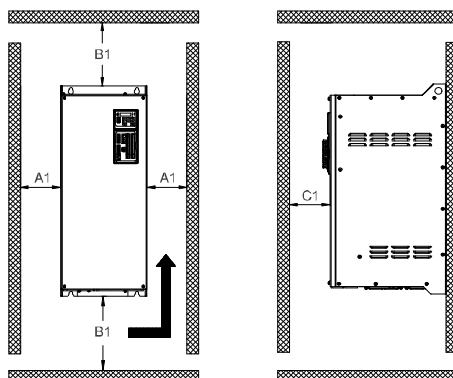


Рис. 3-1. Зазоры при монтаже привода (GK900-4T0.75GB – GK900-4T220G)

## ВНИМАНИЕ!

При монтаже привода модели GK900-4T220G и ниже параллельно шкафу управления необходимо обеспечить монтажные зазоры, указанные в таблице ниже. Если в одном шкафу монтируется несколько приводов, рекомендуется устанавливать их параллельно друг другу. Подробную информацию см. в разделе 3.2.2.

**Таблица 3-1. Монтажные зазоры для приводов  
(GK900-4T0.75GB – GK900-4T220G)**

Класс мощности	Монтажные зазоры (мм)		
	A1	B1	C1
GK900-4T0.75GB – GK900-4T3.7GB	≥ 2	≥ 100	≥ 50
GK900-4T5.5GB – GK900-4T11GB	≥ 20	≥ 100	≥ 50
GK900-4T15GB – GK900-4T22GB	≥ 20	≥ 150	≥ 50
GK900-4T30GB – GK900-4T37GB	≥ 50	≥ 250	≥ 50
GK900-4T45G(B) – GK900-4T220G	≥ 80	≥ 400	≥ 50

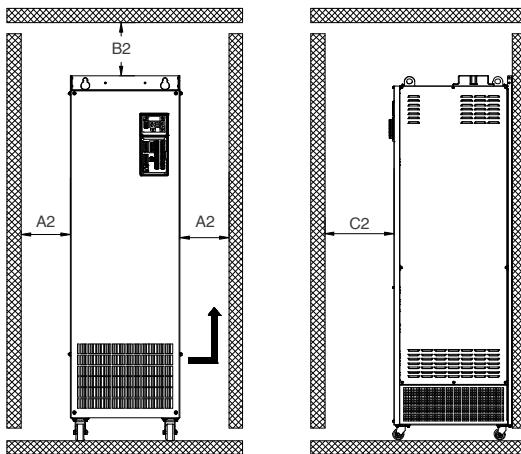



Рис. 3-2. Монтажные зазоры для приводов GK900-4T250G – GK900-4T450G

**Таблица 3-2. Монтажные зазоры для приводов  
(GK900-4T250GB – GK900-4T450G)**

Класс мощности приводов переменного тока	Монтажные зазоры (мм)		
	A2	B2	C2
GK900-4T250G – GK900-4T450G	≥ 20	≥ 300	≥ 50

### 3.2.2. Монтаж нескольких приводов

Приводы GK900 выделяют тепло снизу-вверх. При установке нескольких приводов рекомендуется монтировать их параллельно друг другу. Кроме того, необходимо выровнять верхние части приводов, особенно в случае разного размера приводов, и обеспечить достаточное пространство вокруг приводов для отвода тепла, как показано на рисунке 3-3.

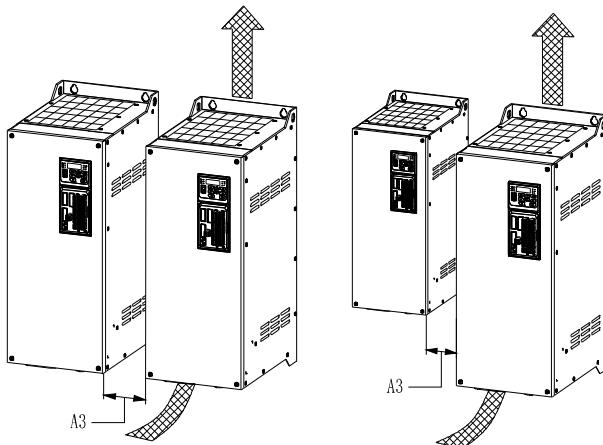

*Рис. 3-3. Минимальные монтажные зазоры для приводов GK900-4T0.75GB – GK900-4T450G*

**Таблица 3-3. Минимальные монтажные зазоры при параллельной установке нескольких приводов (GK900-4T0.75GB – GK900-4T450G)**

Классы мощности	Монтажные зазоры A3 (мм)
GK900-4T0.75GB – GK900-4T3.7GB	$\geq 2$
GK900-4T5.5GB – GK900-4T22GB	$\geq 20$
GK900-4T30GB – GK900-4T37GB	$\geq 50$
GK900-4T45G(B) – GK900-4T450G	$\geq 50$

### 3.2.3. Вертикальная установка

Если привод монтируется вертикально, как показано на рисунке 3-4, необходимо в обязательном порядке принять соответствующие меры, например, установить теплоотражатель, если тепло, выделяемое нижней частью привода, приводит к повышению температуры верхней части привода и отказам вследствие перегрева или перегрузки.



Рис. 3-4. Требования к приводам вертикальной установки

#### **ВНИМАНИЕ!**


Приводы моделей GK900-4T250G – GK900-4T450G можно монтировать в отдельном шкафу или параллельно другу, но при этом вертикальная установка не допускается.

#### **3.2.4. Меры предосторожности при монтаже внутри шкафа**

При монтаже привода GK900 внутри шкафа тепло выходит из нижней части и перемещается вверх. Для исключения циркуляции горячего воздуха внутри шкафа необходимо принять следующие меры:

1. Для отвода воздушного потока в нужном направлении на впуске и выпуске можно использовать решетку.
2. Впуск холодного воздуха можно расположить в нижней части шкафа. Вверху можно установить дополнительные вентиляторы.
3. Внутри шкафа можно установить теплоотражатели, чтобы предотвратить циркуляцию горячего воздуха.

Надлежащий воздуховод показан на рисунке внизу.

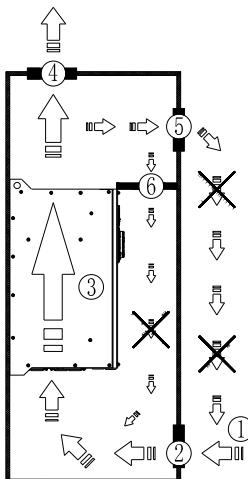

- ① Главный воздухозаборник ② Фильтр на воздухозаборнике ③ Привод ④ Главное воздуховыпускное отверстие
- ⑤ Переднее воздуховыпускное отверстие ⑥ Термоотражатель

*Рис. 3-5. Требования к монтажу внутри шкафа*

В целях обеспечения соответствия рабочей температуры привода, установленного внутри шкафа, допустимому диапазону объем воздуха  $V$ , необходимый для охлаждения шкафа, должен отвечать следующим требованиям:

$$V = (P_{LOSS}/T_{RISE}) \times 1,82,$$

где:

$V$  – объем воздуха, необходимый для поддержания нормальной температуры привода, ед. изм.: куб. фут/мин (CFM);

$P_{LOSS}$  – потеря мощности привода вследствие нагрева, ед. изм.: Вт; см. таблицу 3-4;

$T_{RISE}$  – допустимое повышение температуры привода, установленного внутри шкафа.

Например, внутри шкафа отдельно установлены приводы мощностью 45 и 90 кВт.

Температура окружающей среды составляет  $35^{\circ}\text{C}$ , а максимальная рабочая температура для привода установлена на уровне  $50^{\circ}\text{C}$ , т. е.  $T_{RISE} = 15^{\circ}\text{C}$ . Согласно таблице 3-4 потеря мощности привода  $P_{LOSS}$  составит  $1363 + 2056 = 3419$  Вт. Шкаф привода должен быть оборудован вентилятором для подачи воздуха с расходом  $V = 3419 \times 1,82/15 = 415$  куб. футов/мин.

 **ВНИМАНИЕ!**

Расчетная потребляемая мощность одного привода GK900 и соответствующий ей минимальный расход воздуха (ед. изм.: куб. фут/мин) приведены в таблице 3-4. Можно использовать эти данные в качестве справочных.

**Таблица 3-4. Рассеяние тепла и минимальный расход воздуха для охлаждения приводов разного класса мощности**

Модель привода	HDC (привод повышенной мощности) (Вт)	Минимальный расход воздуха (куб. фут/мин)	Модель привода	HDC (привод повышенной мощности) (Вт)	Минимальный расход воздуха (куб. фут/мин)
GK900-4T0.75GB	23	21	GK900-4T75G (B)	2050	325
GK900-4T1.5GB	49	21	GK900-4T90G	2056	325
GK900-4T2.2GB	72	21	GK900-4T110	2838	325
GK900-4T3.7GB	116	21	GK900-4T132	3359	595
GK900-4T5.5GB	170	42	GK900-4T160G	3787	595
GK900-4T7.5GB	261	58	GK900-4T185G	4124	692
GK900-4T11GB	337	78	GK900-4T200G	4701	692
GK900-4T15GB	417	105	GK900-4T220G	5133	692
GK900-4T18.5GB	500	105	GK900-4T250G	5625	975
GK900-4T22GB	632	105	GK900-4T280G	6598	975
GK900-4T30G (B)	737	185	GK900-4T315G	7215	946
GK900-4T37G (B)	979	185	GK900-4T355G	8384	946
GK900-4T45G (B)	1363	224	GK900-4T400G	8473	946
GK900-4T55G (B)	1789	224	GK900-4T450G	8876	946

### 3.3 Демонтаж и установка крышек


Приводы переменного тока серии GK900 мощностью от 0,75 до 3,7 кВт не оснащаются крышками клеммного блока.

### 3.3.1. Демонтаж и установка крышек приводов GK900-4T37G(B) и ниже


- Откройте крышку

Метод демонтажа 1. Удерживая большими пальцами крышку клеммного блока, одновременно надавите указательными пальцами на оба конца прорези (вдоль маркировки направления PRESS, показанной на рисунке 3-6 внизу). Защелки выйдут из прорези, после чего крышку можно снять в направлении вверх по диагонали.

Метод демонтажа 2. Вставьте плоское жало отвертки в нижнюю часть прорези (с обеих сторон) и аккуратно толкните крышку вовнутрь до выхода защелок из прорези. Теперь крышку можно снять, подав ее вверх по диагонали.

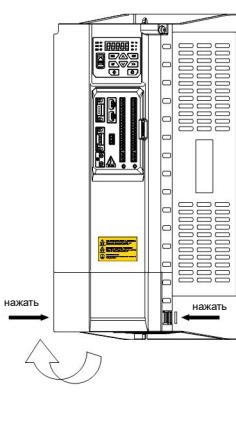

*Рис. 3-6. Снятие крышки*

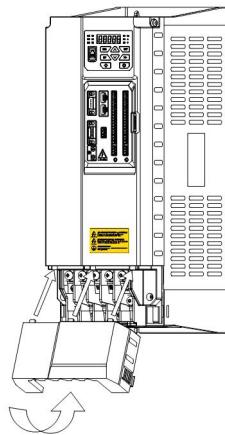

*Рис. 3-7. Установка крышки*


- Установка крышки

По завершении электромонтажа вставьте верхние защелки крышки клеммного блока в три ответные части в средней части корпуса, как показано на рисунке 3-7. Затем надавите на боковые части крышки рукой, чтобы сработали защелки. Срабатывание защелки сопровождается характерным щелчком. Установка крышки завершена.

### 3.3.2. Демонтаж и установка крышек приводов GK900-4T45G(B) – GK900-4T220G

- Откройте крышку


Способ: с помощью крестовой отвертки выкрутите четыре винта в углах крышки привода, как показано на рисунке 3-8. Уберите винты в сторону и подайте крышку вверх для снятия.

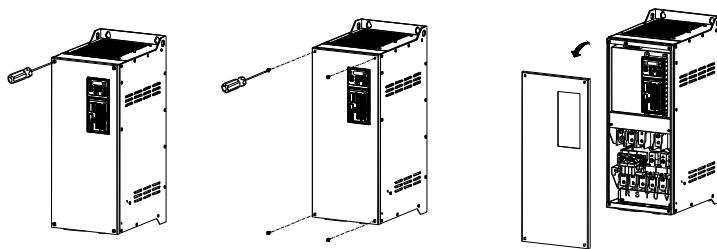

*Рис. 3-8. Демонтаж крышки*

- Установка крышки

По завершении электромонтажа установите крышку. С помощью крестовой отвертки затяните четыре винта, как показано на рисунке 3-9. Крышка должна быть плотно установлена на корпусе привода.

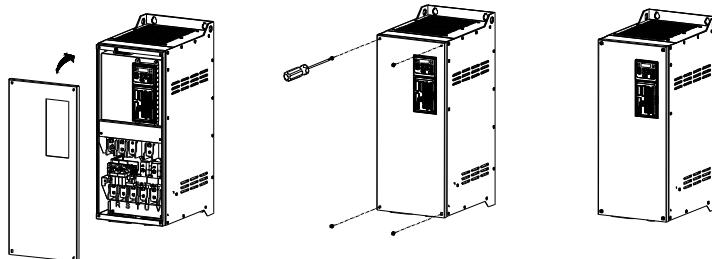

*Рис. 3-9. Установка крышки*

### 3.3.3. Демонтаж и установка крышек приводов GK900-4T250G(B) и выше

- Откройте крышку

С помощью крестовой отвертки выкрутите винты, как показано на рисунке 3-8. Уберите винты в сторону и снимите крышку.

- Установка крышки

По завершении электромонтажа установите крышку. С помощью крестовой отвертки затяните винты, как показано на рисунке 3-11. Крышка должна быть плотно установлена на корпусе привода.

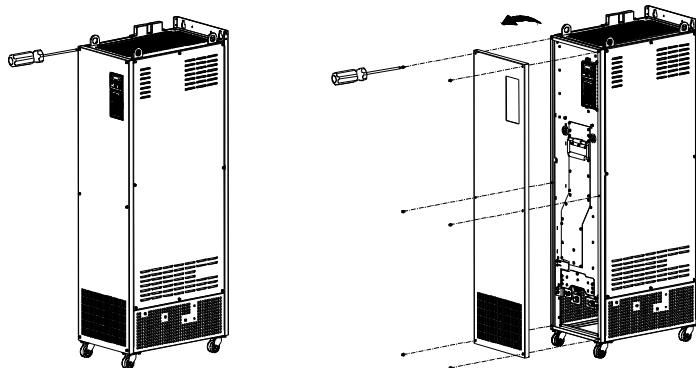


Рис. 3-10. Демонтаж крышки

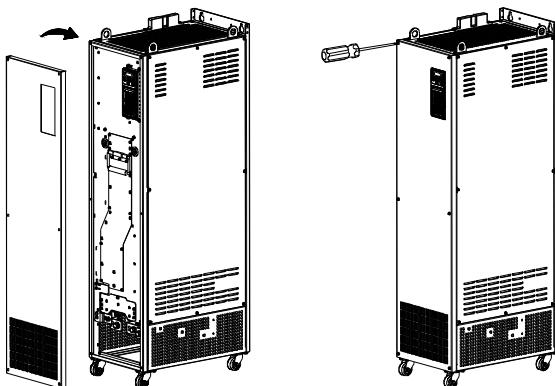


Рис. 3-11. Установка крышки


### 3.4 Демонтаж и установка дополнительных плат

#### 3.4.1 Демонтаж и установка штатных плат

##### ввода-вывода и плат расширения

- Демонтаж платы расширения ввода-вывода

После демонтажа всех съемных клемм с платы ввода-вывода одновременно надавите на защелки на обеих сторонах привода, чтобы снять крышку. Затем извлеките плату из слота, сняв ее с металлических фиксаторов.

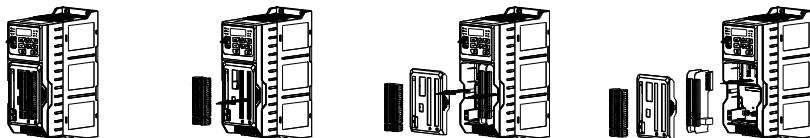


*Рис. 3-12. Демонтаж и установка штатных плат ввода-вывода и плат расширения*

**ВНИМАНИЕ!**

Перед снятием всех плат расширения с привода GK900 сначала демонтируйте с них все съемные клеммы, крышку и провода.

- Установка дополнительной платы

Вставьте дополнительную плату в слот в корпусе привода так, чтобы сторона с DB-разъемами находилась снаружи. Если разъем надежно подсоединен к плате управления и дополнительная плата закреплена металлическими фиксаторами, считается, что дополнительная плата предварительно установлена. После этого можно закрыть маленькую крышку и подключить все клеммы. (Примечание: в этот момент убедитесь в том, что соответствующая перегородка на крышке имеет перфорацию. Если это не так, перегородку можно сломать или с помощью небольшого ножа прорезать клейкие места.)

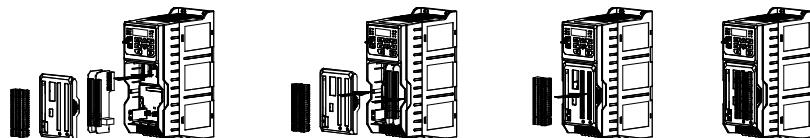

*Рис. 3-13. Установка штатной платы ввода-вывода и платы расширения*

**ВНИМАНИЕ!**

Последним шагом в монтаже всех плат расширения привода GK900 является установка маленькой плоской крышки и съемных клемм. Чтобы не совершать

дополнительных действий, перед закрытием крышки убедитесь в том, что все платы расширения установлены корректно.

Штатная плата ввода-вывода устанавливается на заводе-изготовителе перед отгрузкой изделия. При установке других плат обратите внимание на соответствующую перегородку на перфорированной крышке. Выломайте или прорежьте перегородку, исходя из ситуации. Перегородку можно сломать или прорезать небольшим ножом в клейких местах.

### 3.4.2 Демонтаж и установка коммуникационной платы

- Демонтаж платы расширения

После демонтажа всех съемных клемм и проводов с коммуникационной платы, одновременно надавите на защелки на обеих сторонах привода, чтобы снять крышку. Затем извлеките коммуникационную плату из слота в корпусе привода, сняв ее с фиксаторов.


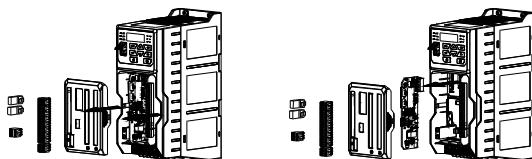


Рис. 3-14. Демонтаж и установка коммуникационной платы

- Установка платы расширения

Вставьте дополнительную плату в слот в корпусе привода так, чтобы сторона с DB-разъемами находилась снаружи. Если разъем надежно подсоединен к плате управления и дополнительная плата закреплена металлическими фиксаторами, считается, что дополнительная плата предварительно установлена. После этого можно закрыть маленькую крышку и подключить все клеммы. (Примечание: в этот момент убедитесь в том, что соответствующая перегородка на крышке имеет перфорацию. Если это не так, перегородку можно сломать или с помощью небольшого ножа прорезать клейкие места.)

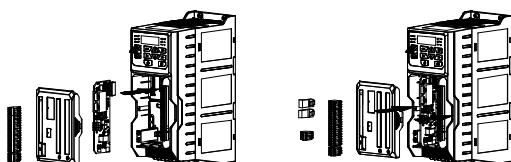


*Рис. 3-15. Установка коммуникационной платы*


### 3.4.3 Демонтаж и установка платы энкодера

Приводы серии GK900 поддерживают два типа плат расширения энкодеров: со съемными 18-штырьковыми разъемами и металлическими разъемами DB15. В этом разделе мы рассмотрим отдельно обе конфигурации электропроводки.


Оба типа плат расширения энкодера являются взаимозаменяемыми. Перед использованием платы расширения энкодера необходимо правильно сконфигурировать соответствующую перегородку на маленькой плоской крышке. Рекомендуется ножом прорезать клейкие места. Эта процедура показана на следующей схеме.



Стандартная плоская крышка  
(без перфорации)



Перфорация  
для 18-штырькового  
разъема



Перфорация  
для разъема DB15


*Рис. 3-16. Конфигурация перегородки на плате расширения энкодера*

#### 3.4.3.1. Демонтаж и установка платы энкодера с 18-штырьковым разъемом

### 18-штырьковым разъемом

- Демонтаж дополнительной платы


После демонтажа съемных клемм надавите на фиксаторы на обеих сторонах привода, чтобы снять крышку. Затем извлеките дополнительную плату энкодера из слота в корпусе привода, сняв ее с фиксаторов.

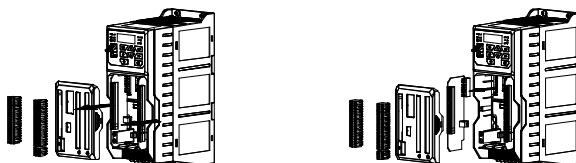

*Рис. 3-17. Демонтаж и установка платы энкодера с 18-штырьковым разъемом*

- Установка платы расширения

Вставьте дополнительную плату в слот в корпусе привода так, чтобы сторона с DB-разъемами находилась снаружи. Если разъем надежно подсоединен к плате управления и дополнительная плата закреплена металлическими фиксаторами, считается, что дополнительная плата предварительно установлена. После этого можно закрыть маленькую крышку и подключить все клеммы. (Примечание: в этот момент убедитесь в том, что соответствующая перегородка на крышке имеет перфорацию. Если это не так, перегородку можно сломать или с помощью небольшого ножа прорезать клейкие места. Подробную информацию см. на рисунке 3-16.)

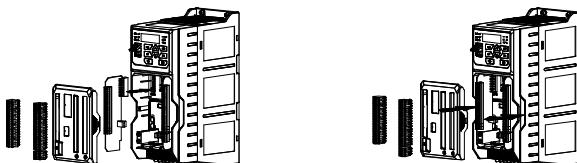

*Рис. 3-18. Установка платы энкодера с 18-штырьковым разъемом*

#### 3.4.3.2. Демонтаж и установка платы энкодера с разъемом DB15

- Демонтаж дополнительной платы

После демонтажа съемных клемм надавите на фиксаторы на обеих сторонах привода, чтобы снять крышку. Затем извлеките дополнительную плату энкодера из слота в корпусе привода, сняв ее с фиксаторов.

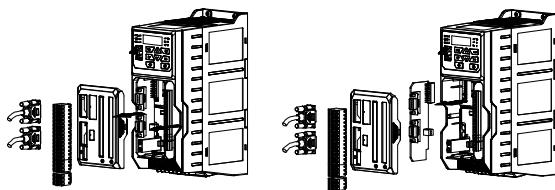


Рис. 3-19. Демонтаж платы энкодера с разъемом DB15

- Установка платы расширения

Вставьте дополнительную плату в слот в корпусе привода так, чтобы сторона с DB-разъемами находилась снаружи. Если разъем надежно подсоединен к плате управления и дополнительная плата закреплена металлическими фиксаторами, считается, что дополнительная плата предварительно установлена. После этого можно закрыть маленькую крышку и подключить все клеммы. (Примечание: в этот момент убедитесь в том, что соответствующая перегородка на крышке имеет перфорацию. Если это не так, перегородку можно сломать или с помощью небольшого ножа прорезать клейкие места. Подробную информацию см. на рисунке 3-16.)


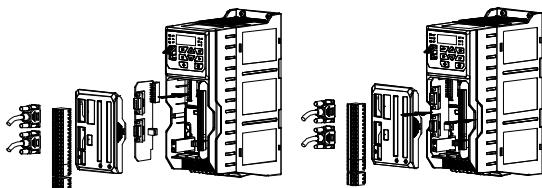


Рис. 3-20. Установка платы энкодера с разъемом DB15

## 3.5 Конфигурация периферийных устройств

### 3.5.1. Стандартная конфигурация периферийных устройств

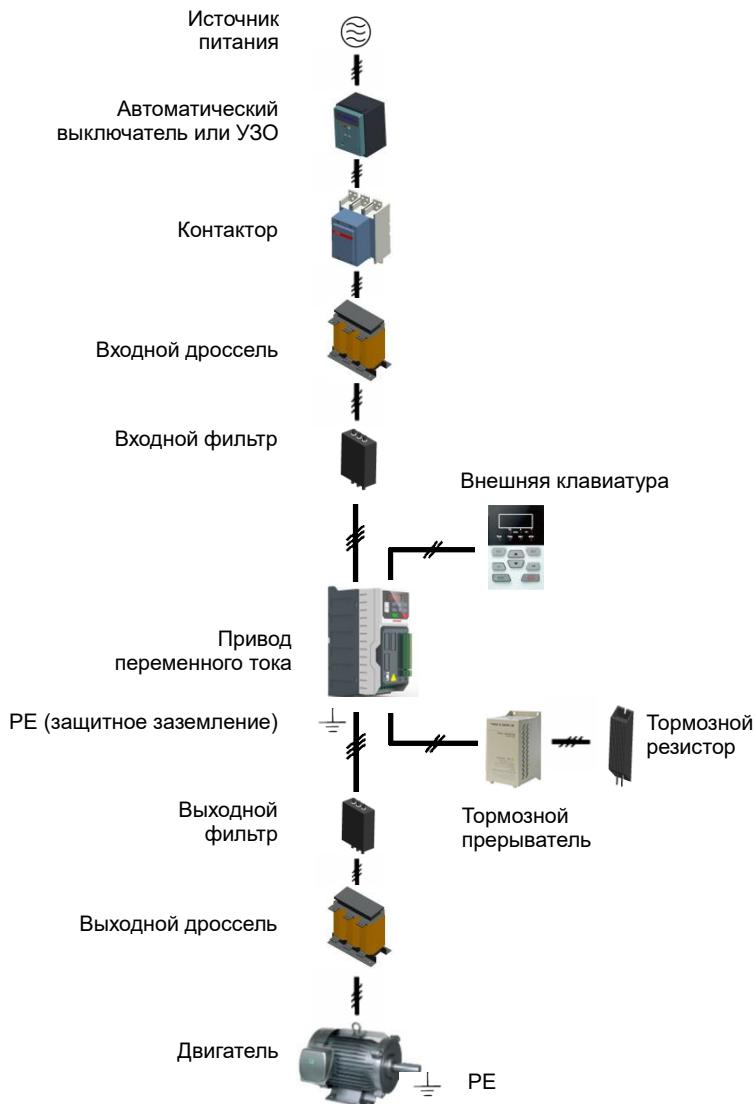

*Рис. 3-21. Стандартная конфигурация периферийных устройств*

### 3.5.2. Указания для периферийных устройств

**Таблица 3-5. Указания для периферийных устройств**

Устройство	Указания
Источник питания	Входное трехфазное напряжение питания переменного тока должно быть в диапазоне, указанном в настоящем руководстве.
Автоматический выключатель	Назначение: отключение питания и защита оборудования в случае возникновения аномальной перегрузки по току Выбор типа: ток отключения автоматического выключателя должен быть в 1,5–2 раза больше номинального тока привода Характеристика времени отключения автоматического выключателя должна быть выбрана на основе характеристики времени защиты от перегрузки привода
УЗО	Назначение: поскольку привод выдает высокочастотное коммутируемое напряжение ШИМ, неизбежен высокочастотный ток утечки Выбор типа: во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара выберите подходящее устройство защиты по дифференциальному току (УЗО) в зависимости от условий на объекте. Рекомендуется использовать специальное УЗО типа В
Контактор	В целях безопасности не следует часто замыкать и размыкать контактор, так как это может привести к неисправности оборудования Не допускается управлять пуском и остановом привода напрямую через включение и выключение контактора, так как это приведет к сокращению срока службы изделия
Входной дроссель переменного тока или дроссель постоянного тока	Улучшение коэффициента мощности Снижение влияния несбалансированного трехфазного источника питания переменного тока на систему Подавление высших гармоник и снижение кондуктивных и излучаемых помех для периферийных устройств Ограничение воздействия импульсного тока на выпрямительные мосты
Входной фильтр	Снижение кондуктивных помех от источника питания привода, повышение помехоустойчивости привода Снижение кондуктивных и излучаемых помех, создаваемых приводом для периферийных устройств

Тормозной прерыватель и тормозной резистор	Назначение: потребление энергии обратной связи двигателя для достижения быстрого торможения Выбор типа: для выбора типа тормозного прерывателя обратитесь к техническому персоналу GTAKE. Выбор типа тормозного резистора см. в таблице 3.5.3 «Выбор периферийных устройств» для модели привода с буквой В на конце
Выходной фильтр	Снижение кондуктивных и излучаемых помех, создаваемых приводом для периферийных устройств
Выходной дроссель переменного тока	Предотвращение повреждения изоляции двигателя в результате гармонического напряжения Снижение частых защт привода от токов утечки. Кабель между приводом и двигателем не должен быть слишком длинным. Если кабель будет слишком длинным, собственная емкость будет слишком высокой, в связи с чем могут возникать высокие гармоники. Как правило, если расстояние между приводом и двигателем превышает 100 м, рекомендуется установить выходной дроссель переменного тока
Двигатель	Должен соответствовать приводу
Внешние клавиатуры	Поддерживает внешние клавиатуры со светодиодным или ЖК-дисплеем

### 3.5.3. Выбор периферийных устройств

Таблица 3-6. Выбор периферийных устройств

Модель привода	Автоматический выключатель (A)	Контактор (A)	Тормозной резистор / тормозной	
			Конфигурация резистора	Минимальное значение сопротивления (Ом)
GK900-4T0.75GB	6	9	150 Вт, 600 Ом	96
GK900-4T1.5GB	10	9	300 Вт, 300 Ом	96
GK900-4T2.2GB	13	12	440 Вт, 200 Ом	64
GK900-4T3.7GB	25	26	740 Вт, 120 Ом	40
GK900-4T5.5GB	32	26	1100 Вт, 80 Ом	40
GK900-4T7.5GB	50	38	1500 Вт, 60 Ом	40
GK900-4T11GB	63	50	2200 Вт, 40 Ом	25
GK900-4T15GB	63	50	3000 Вт, 30 Ом	20
GK900-4T18.5GB	80	65	4000 Вт, 24 Ом	20
GK900-4T22GB	80	80	4500 Вт, 20 Ом	20
GK900-4T30G(B)	100	80	6000 Вт, 15 Ом	13,2
GK900-4T37G(B)	160	95	7500 Вт, 15 Ом**	13,2
GK900-4T45G(B)	160	115	9000 Вт, 10 Ом	10
GK900-4T55G(B)	250	150	11 000 Вт, 10 Ом**	10
GK900-4T75G(B)	250	170	15 000 Вт, 6 Ом	6
GK900-4T90G	250	205	Тормозной прерыватель является дополнительным оборудованием	
GK900-4T110G	400	245		
GK900-4T132G	400	300		
GK900-4T160G	500	410		
GK900-4T185G	500	410		
GK900-4T200G	500	410		
GK900-4T220G	630	410		
GK900-4T250G	630	475		
GK900-4T280G	800	620		
GK900-4T315G	800	620		
GK900-4T355G	800	620		
GK900-4T400G	1000	800		

GK900-4T450G	1000	800
--------------	------	-----

\* Если тормозной прерыватель является встроенным, мощность и сопротивление тормозного резистора должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Если тормозной прерыватель является внешним, сопротивление тормозного резистора должно соответствовать тормозному прерывателю.

В таблице указан рекомендованный минимальный класс мощности тормозного резистора для использования при повышенной нагрузке (при увеличении тормозного момента до 100–125 % и частоте торможения 10 %). Пользователи могут выбрать разные значения сопротивления и классы мощности, основываясь на фактических условиях работы резистора. Для обеспечения соответствия требованиям по торможению, сопротивление используемого резистора должно быть больше минимального значения, указанного в таблице. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению привода.

Следует отметить, что тормозной резистор не является встроенным и приобретается отдельно.

Если тормозной резистор подвергается воздействию окружающей среды в течение длительного времени, на нем может скопиться токопроводящая пыль, что приведет к короткому замыканию на землю. В этом случае необходимо установить пылезащитную крышку или поместить резистор в магазин в соответствии с фактической ситуацией.

\*\* В такой конфигурации тормозной момент составляет 100 %, а частота торможений – 10 %. (Для других классов мощности рекомендуется сконфигурировать тормозной момент равным 125 %, а частоту торможений оставить на уровне 10 %.)

### 3.6 Конфигурация выводов

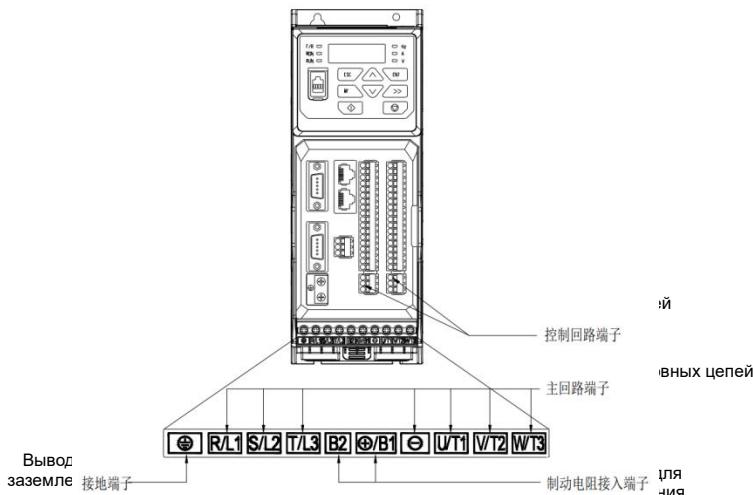


Рис. 3-22. Конфигурация выводов

### 3.7 Выводы основных цепей и подключение



#### ОСТОРОЖНО!

- К выполнению электромонтажных работ допускается только квалифицированный персонал, знакомый с приводами двигателей переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.
- Подключение должно выполняться в строгом соответствии с данным руководством, в противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования.
- Перед подключением убедитесь в том, что входной источник питания полностью отключен. Несоблюдение этого требования приведет к травмам персонала и даже смерти.
- Все электромонтажные работы и линии электропроводки должны соответствовать ЭМС, а также национальным и местным нормам промышленной безопасности и/или электротехническим нормам. Диаметр проводников должен соответствовать рекомендациям данного руководства. В противном случае существует опасность повреждения оборудования, возгорания и/или травм персонала.

- Поскольку ток утечки привода может превышать 3,5 мА, в целях безопасности привод и двигатель должны быть заземлены во избежание поражения электрическим током.
- Выполняйте подключение в строгом соответствии с маркировкой клемм привода. Никогда не подключайте трехфазное питание к выходным клеммам U/T1, V/T2 и W/T3. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению оборудования.
- На клеммы  $\oplus$  B1 и B2 тормозные резисторы устанавливаются только при необходимости. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению оборудования.
- Винты и болты выводов для подключения главных цепей должны быть плотно затянуты. Несоблюдение этого требования может привести к неисправностям и/или повреждению оборудования.



### ВНИМАНИЕ!


- Сигнальные провода должны быть максимально удалены от основных линий электропитания. Если это невозможно обеспечить, следует использовать вертикальное перекрестное расположение, максимально снижая электромагнитные помехи на сигнальные провода.
- Если длина кабеля двигателя превышает 100 м, необходимо установить соответствующий выходной дроссель.

### 3.7.1. Выводы основных цепей приводов GK900-4T0.75GB – GK900-4T3.7GB



Маркировка выводов	Обозначение и функции выводов
R/L1, S/L2, T/L3	Входы трехфазного переменного тока
⊕/B1, B2	Выводы для подключения тормозного резистора при
⊕ / B1 Θ	Входы источника питания постоянного тока**
U/T1, V/T2, W/T3	Выходы трехфазного переменного тока
接地 (earth)	Вывод защитного заземления

### 3.7.2. Выводы основных цепей приводов GK900-4T5.5GB – GK900-4T37G(B)

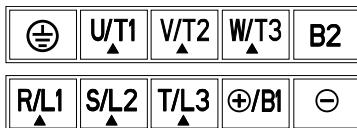


Маркировка выводов	Обозначение и функции выводов
R/L1, S/L2, T/L3	Входы трехфазного переменного тока
⊕/B1, B2	Выводы для подключения тормозного резистора при
⊕/B1, Θ	Входы источника питания постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходы трехфазного переменного тока
接地 (earth)	Вывод защитного заземления

\* Для приводов GK900-4T30G – GK900-4T37G без буквы В в номере модели встроенный тормозной блок отсутствует по умолчанию; тормозной резистор, подключенный к выводам B1 и B2, не функционирует.


### 3.7.3. Выводы основных цепей приводов GK900-4T45G(B) – GK900-4T220G

- GK900-4T45GB – GK900-4T75GB

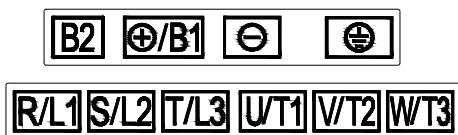

Маркировка выводов	Обозначение и функции выводов
R/L1, S/L2, T/L3	Входы трехфазного переменного тока
⊕ /B1, B2	Выводы для подключения тормозного резистора при встроенным тормозном блоке*
⊕ /B1, ⊖	Входы источника питания постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходы трехфазного переменного тока
0	Вывод защитного заземления

- GK900-4T45G – GK900-4T110G

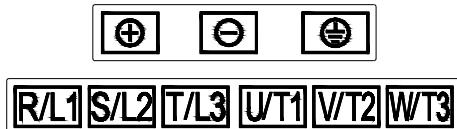


Маркировка выводов	Обозначение и функции выводов
R/L1, S/L2, T/L3	Входы трехфазного переменного тока
⊕, ⊖	Входы источника питания постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходы трехфазного переменного тока
0	Вывод защитного заземления

- GK900-4T132G – GK900-4T220G



Маркировка выводов	Обозначение и функции выводов
R/L1, S/L2, T/L3	Входы трехфазного переменного тока
⊕, ⊖	Входы источника питания постоянного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходы трехфазного переменного тока
⏚	Вывод защитного заземления

### 3.7.4. Выводы основных цепей приводов GK900-4T250G – GK900-4T450G



Маркировка выводов	Обозначение и функции выводов
R/L1, S/L2, T/L3	Входы трехфазного переменного тока
U/T1, V/T2, W/T3	Выходы трехфазного переменного тока
⏚	Вывод защитного заземления

### 3.7.5. Требования к винтовым клеммам и электропроводке

Таблица 3-7. Требования к винтовым клеммам и электропроводке

Модель привода	Вывод питания			Вывод заземления		
	Кабель (мм <sup>2</sup> )	Винт	Момент затяжки (кгс·см)	Кабель (мм <sup>2</sup> )	Винт	Момент затяжки (кгс·см)
GK900-4T0.75GB	0,75	M3,5	10 ± 0,5	0,75	M3,5	10 ± 0,5
GK900-4T1.5GB	0,75	M3,5	10 ± 0,5	0,75	M3,5	10 ± 0,5
GK900-4T2.2GB	0,75	M3,5	10 ± 0,5	0,75	M3,5	10 ± 0,5
GK900-4T3.7GB	1	M3,5	10 ± 0,5	1	M3,5	10 ± 0,5
GK900-4T5.5GB	1,5	M4	14 ± 0,5	1,5	M4	14 ± 0,5
GK900-4T7.5GB	2,5	M4	14 ± 0,5	2,5	M4	14 ± 0,5
GK900-4T11GB	4	M4	14 ± 0,5	4	M4	14 ± 0,5
GK900-4T15GB	6	M5	28 ± 0,5	6	M5	28 ± 0,5
GK900-4T18.5GB	10	M5	28 ± 0,5	10	M5	28 ± 0,5
GK900-4T22GB	16	M5	28 ± 0,5	16	M5	28 ± 0,5
GK900-4T30G(B)	16	M6	48 ± 0,5	16	M6	48 ± 0,5
GK900-4T37G(B)	16	M6	48 ± 0,5	16	M6	48 ± 0,5
GK900-4T45G(B)	25	M8	120 ± 0,5	25	M8	120 ± 0,5
GK900-4T55G(B)	50	M8	120 ± 0,5	25	M8	120 ± 0,5
GK900-4T75G(B)	70	M8	120 ± 0,5	35	M8	120 ± 0,5
GK900-4T90G	95	M8	120 ± 0,5	50	M8	120 ± 0,5
GK900-4T110G	120	M8	120 ± 0,5	70	M8	120 ± 0,5
GK900-4T132G	150	M10	250 ± 0,5	95	M10	250 ± 0,5
GK900-4T160G	185	M10	250 ± 0,5	95	M10	250 ± 0,5
GK900-4T185G	185	M10	250 ± 0,5	95	M10	250 ± 0,5

Модель привода	Вывод питания			Вывод заземления		
	Кабель (мм <sup>2</sup> )	Винт	Момент затяжки (кгс·см)	Кабель (мм <sup>2</sup> )	Винт	Момент затяжки (кгс·см)
GK900-4T200G	95 × 2	M10	250 ± 0,5	95	M10	250 ± 0,5
GK900-4T220G	120 × 2	M10	250 ± 0,5	120	M10	250 ± 0,5
GK900-4T250G	120 × 2	M12	440 ± 0,5	120	M10	250 ± 0,5
GK900-4T280G	150 × 2	M12	440 ± 0,5	150	M10	250 ± 0,5
GK900-4T315G	185 × 2	M12	440 ± 0,5	185	M10	250 ± 0,5
GK900-4T355G	185 × 2	M12	440 ± 0,5	185	M10	250 ± 0,5
GK900-4T400G	240 × 2	M12	440 ± 0,5	240	M10	250 ± 0,5
GK900-4T450G	240 × 2	M12	440 ± 0,5	240	M10	250 ± 0,5

### 3.8 Подключение выводов управления



#### ОСТОРОЖНО!


- К выполнению электромонтажных работ допускается только квалифицированный персонал, знакомый с приводами двигателей переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования и/или травмам персонала, вплоть до летального исхода.
- Подключение должно выполняться в строгом соответствии с данным руководством, в противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования.
- Перед подключением убедитесь в том, что входной источник питания полностью отключен. Несоблюдение этого требования приведет к травмам персонала и даже смерти.
- Все электромонтажные работы и линии электропроводки должны соответствовать ЭМС, а также национальным и местным нормам промышленной безопасности и/или электротехническим нормам. Диаметр проводников должен соответствовать рекомендациям данного руководства. В противном случае существует опасность повреждения оборудования, возгорания и/или травм персонала.

- Винты или болты выводов для подключения должны быть плотно затянуты.
- Запрещено подключение сигнала переменного тока 220 В к другим клеммам, кроме клемм управления RA, RB, RC и TA, TB, TC.

**ВНИМАНИЕ!**

- Сигнальные провода должны быть максимально удалены от основных линий электропитания. Если это невозможно обеспечить, следует использовать вертикальное перекрестное расположение, максимально снижая электромагнитные помехи на сигнальные провода.
- Энкодер должен быть снабжен экранированными кабелями, экранированный слой которых должен быть надежно заземлен.

### 3.8.1. Схема платы управления

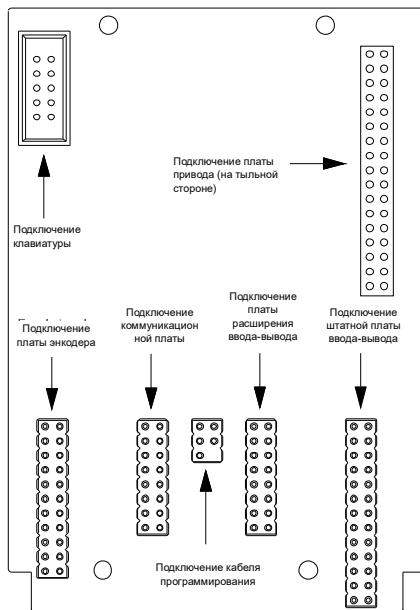

**Рис. 3-23. Схема платы управления**

### 3.8.2. Схема подключения привода GK900

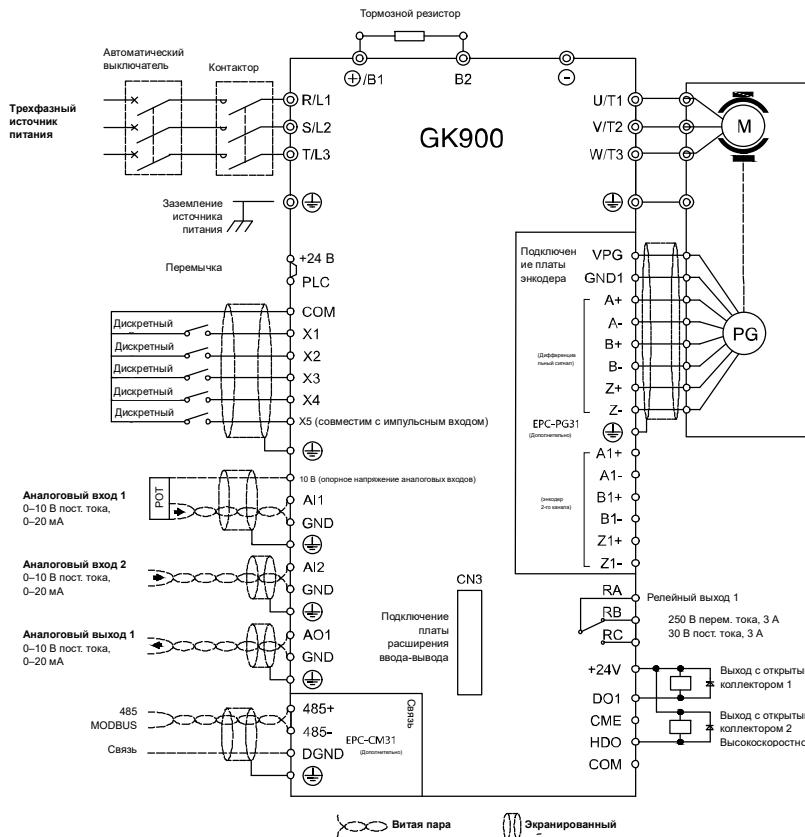


Рис. 3-24. Схема подключения

### 3.9 Спецификация управляющих выводов

**Таблица 3-8. Спецификация выводов для подключения штатной платы ввода-вывода (ЕРС-TM31)**

Категория	Вывод	Обозначение вывода	Спецификация		
Аналоговый вход	+10V	Опорное напряжение аналогового входа	10,3 В ±3 % Максимальный выходной ток 10 мА Сопротивление внешнего потенциометра должно быть больше 1 кОм		
		Заземление аналогового сигнала	Изолирован от СОМ внутри		
	AI1	Аналоговый вход 1	0–20 мА: входное сопротивление – 500 Ом, максимальный входной ток – 25 мА 0–10 В: входное сопротивление – 22 кОм, максимальное входное напряжение – 12,5 В		
			Переключатель S1 на плате управления для переключения между 0–20 мА и 0–10 В, заводская установка: 0–10 В		
			0–20 мА: входное сопротивление – 500 Ом, максимальный входной ток – 25 мА 0–10 В: входное сопротивление – 22 кОм, максимальное входное напряжение – 12,5 В		
	AI2	Аналоговый вход 2	Переключатель S3 на плате управления для переключения между 0–20 мА и 0–10 В, заводская установка: 0–10 В		
			0–20 мА: сопротивление – 200–500 Ом 0–10 В: сопротивление: ≥ 10 кОм		
			Переключатель S2 на плате управления для переключения между 0–20 мА и 0–10 В, заводская установка: 0–10 В		
Аналоговый выход	GND	Заземление аналогового сигнала	Изолирован от СОМ внутри		
	AO1	Аналоговый выход 1	Вход: 24 В пост. тока, 10 мА Диапазон частот: 0–200 Гц		
Цифровой вход			Диапазон напряжения: 10–30 В		
X1–X4	Цифровой вход Клеммы 1–4				

Категория	Вывод	Обозначение вывода	Спецификация
Дискретный выход	X5	Дискретный вход / импульсный вход	Вход: 24 В пост. тока, 10 мА
		+24 В заземление	Импульсный вход: 0 Гц – 50 кГц
	COM	Выход с открытым коллектором	Изолирован от GND внутри
		DO1	Диапазон напряжения: 0–24 В Диапазон тока: 0–50 мА
	HDO	Выход с открытым коллектором / импульсный вывод	Выход с открытым коллектором: аналогично DO1
		CME	Импульсный вывод: 0–50 кГц
	COM	DO1, базовое заземление	Базовое заземление DO1
COM Вывод	COM	+24 В заземление	Базовое заземление HDO
	PLC	COM дискретного входа	Используется для переключения между высоким и низким уровнями, по умолчанию замкнут на +24 В посредством перемычки S4, т. е. допустимо низкое значение дискретного входа В случае питания от внешнего источника перемычку S4 следует удалить
		+24V	+24 В ±10 %, изолирован от GND внутри, максимальная нагрузка 200 мА
Релейный выход 1	RA/RB/RC	Релейный выход	RA-RB: NC (нормально замкнутый) RA-RC: NO (нормально разомкнутый) Нагрузочная способность контакта: 250 В перм. тока, 3 А; 30 В пост. тока, 3 А

**Таблица 3-9. Спецификация выводов для подключения платы расширения ввода-вывода (ЕРС-TМ32)**

Категория	Вывод	Обозначение вывода	Спецификация
Опорное напряжение	AI3	Аналоговый вход 3	0–20 мА: входное сопротивление – 500 Ом, максимальный входной ток – 25 мА
			0–10 В: входное сопротивление – 22 кОм, максимальное входное напряжение – 12,5 В
			Переключатель S2 на плате управления для переключения между 0–20 мА и 0–10 В, заводская установка: 0–10 В
			Может использоваться для измерения температуры двигателя через блок перемычек S4
	AI4	Аналоговый вход 4	0–20 мА: входное сопротивление – 500 Ом, максимальный входной ток – 25 мА
			0–10 В: входное сопротивление – 22 кОм, максимальное входное напряжение – 12,5 В
Аналоговый выход	LCT	Обнаружение утечки тока	Переключатель S3 на плате управления для переключения между 0–20 мА и 0–10 В, заводская установка: 0–10 В
			Номинальный ток трансформатора 800 А ( $\leq 355$ кВт) или 1500 А ( $\geq 400$ кВт)
			Коэффициент трансформации: 800:5 ( $\leq 355$ кВт) или 1500:5 ( $\geq 400$ кВт)
	AO2	Аналоговый выход 2	0–20 мА: сопротивление – 200–500 Ом
			0–10 В: сопротивление: $\geq 10$ кОм
Цифровой вход	X6–X10	Цифровой вход 6–10	Переключатель S1 на плате управления для переключения между 0–20 мА и 0–10 В, заводская установка: 0–10 В
			Вход: 24 В пост. тока, 10 мА
			Диапазон частот: 0–200 Гц
	COM	+24 В заземление	Диапазон напряжения: 10–30 В
Дискретный выход	DO2–DO4	Выход с открытым коллектором	Изолирован от GND внутри
			Диапазон напряжения: 0–24 В
			Диапазон тока: 0–50 мА

	CME	Базовое заземление DO	Базовое заземление DO2–DO4
Вход STO	+24	+24 В	24 В ±10 %, изолирован от GND внутри, максимальная нагрузка: 200 мА
	STO1	Сигнальный вход 1 STO	Функция STO активирована по умолчанию. Если функция STO не используется, замкните STO1 и STO2 на землю, а +24V снаружи; вход: 24 В пост. тока, 10 мА
	STO2	Сигнальный вход 2 STO	
Релейный выход 2	TA/TB/TC	Релейный выход	ТА-TB: NC (нормально замкнутый) ТА-TC: NO (нормально разомкнутый) Нагрузочная способность контакта: 250 В перемен. тока, 3 А; 30 В пост. тока, 3 А

Таблица 3-10. Спецификация выводов для подключения коммуникационной платы

## 485/CAN (EPC-CM31/32)

Категория	Вывод	Обозначение вывода	Спецификация
EPC-CM31 (Сдвоенный интерфейс RJ45)	2 контакта	485+	Скорость передачи данных: 4800/9600/19 200/38 400/57 600/115 200 бит/с
	4 контакта	485–	Максимальное расстояние – 500 м (при использовании стандартного сетевого кабеля)
	8 контактов	DGND	Базовое заземление сигнала связи, изолирован от GND внутри
EPC-CM31A (Сдвоенный интерфейс RJ45)	3 контакта	485+	Скорость передачи данных: 4800/9600/19 200/38 400/57 600/115 200 бит/с
	4 контакта	485–	Максимальное расстояние – 500 м (при использовании стандартного сетевого кабеля)
	2 контакта	DGND	Базовое заземление сигнала связи, изолирован от GND внутри
EPC-CM31B (Клеммная колодка)	3 контакта	485+	Скорость передачи данных: 4800/9600/19 200/38 400/57 600/115 200 бит/с
	2 контакта	485–	
	1 контакт	DGND	Базовое заземление сигнала связи, изолирован от GND внутри
EPC-CM32	7 контактов	CAN+	

(Сдвоенный интерфейс RJ45)	5 контактов	CAN–	Скорость передачи данных: 4800/9600/19 200/38 400/57 600/115 200 бит/с Максимальное расстояние – 500 м (при использовании стандартного сетевого кабеля)
	2 контакта	DGND	Базовое заземление сигнала связи, изолирован от GND внутри
EPC-CM32A (Клеммная колодка)	3 контакта	CAN+	Скорость передачи данных: максимум 1 Мбит/с
	2 контакта	CAN–	
	1 контакт	DGND	Базовое заземление сигнала связи, изолирован от GND внутри

## ■ ВНИМАНИЕ!

Если используется интерфейс связи 485, вывод DGND должен быть надлежащим образом подключен к заземлению источника питания интерфейса 485 основного компьютера. Невыполнение этого требования может привести к повреждению цепи интерфейса 485. То же самое относится к интерфейсу связи CAN.

Настоящее руководство пользователя содержит информацию о дополнительных платах (см. раздел «Приложения»). Пользователи могут выбрать различные коммуникационные платы расширения и платы расширения энкодеров в зависимости от потребности. Для каждого типа платы расширения имеется отдельное руководство, в котором пользователи могут найти необходимые инструкции.

### 3.10 Использование выводов управления

#### 3.10.1 Расположение выводов управления




Рис. 3-25. Расположение выводов управления (штампная плата ввода-вывода EPC-TM31)




Рис. 3-26. Расположение выводов управления (плата расширения ввода-вывода EPC-TM32)




Рис. 3-27. Расположение выводов управления (коммуникационные платы 485 EPC-CM31B и CAN EPC-CM32A)

## ВНИМАНИЕ!

На рисунке вверху показаны соответствующие клеммы для проводов. Если коммуникационная плата предполагает подключение к сдвоенному сетевому порту RJ45, см. назначение контактов в таблице 3-10.

### Требования к подключению выводов управления

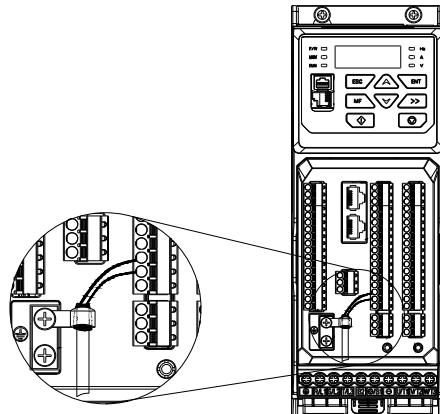


Рис. 3-28. Заземленный экранированный кабель

## ВНИМАНИЕ!

Экранированный кабель необходимо подключить к защитному заземлению на стороне рядом с приводом.

**Таблица 3-11. Требования к подключению выводов управления**

Тип кабеля	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )
Экранированный кабель	1,0

### 3.10.2 Указания для аналоговых входов/выходов

Кабели аналоговых входных и выходных сигналов особенно чувствительны к помехам и должны быть максимально короткими, экранированными, а их экранированные слои должны быть надлежащим образом заземлены, ближе к стороне привода. Длина кабелей не должна превышать 20 м.

Кабели управления должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от главной цепи и силовых линий (например, линий питания, линий двигателя, линий реле и линий контактора) и не должны пролегать параллельно силовым линиям. В случае необходимости пересечения силовых линий рекомендуется вертикальная проводка, чтобы избежать сбоев привода из-за помех.

Там, где аналоговые входные и выходные сигналы подвержены сильным помехам, на стороне источника аналогового сигнала следует установить фильтрующий конденсатор или ферритовый сердечник.

### 3.10.3 Указания для дискретных входов/выходов

Кабели дискретных входных и выходных сигналов должны быть максимально короткими, экранированными, а их экранированные слои должны быть надлежащим образом заземлены, ближе к стороне привода. Длина кабелей не должна превышать 20 м. Если выбран активный привод, примите необходимые меры по фильтрации наводок по питанию, для чего рекомендуется использовать управление сухими контактами.

Кабели управления должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от главной цепи и силовых линий (например, линий питания, линий двигателя, линий реле и линий контактора) и не должны пролегать параллельно силовым линиям. В случае необходимости пересечения силовых линий рекомендуется вертикальная проводка, чтобы избежать сбоев привода из-за помех.

- Указания для дискретных входов

- ◆ Сухой контакт

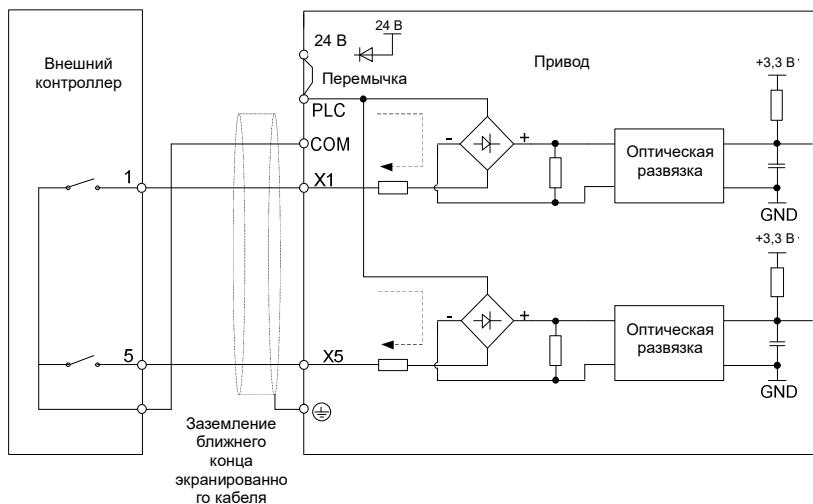


Рис. 3-29. Сухой контакт внутреннего источника питания

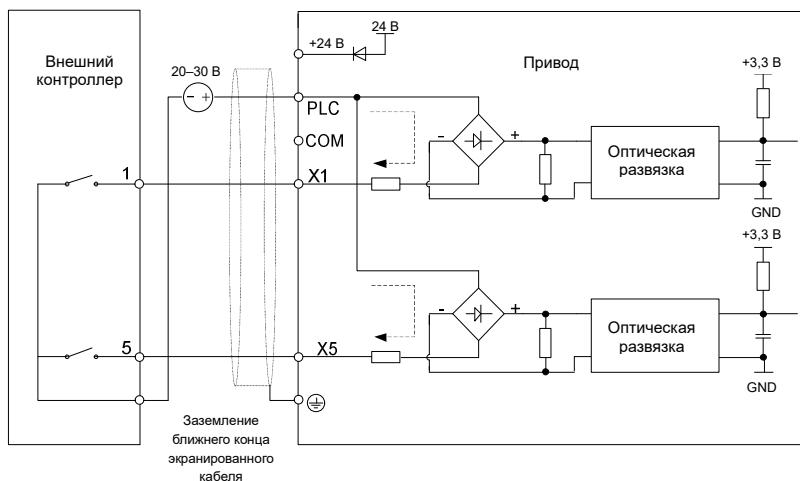


Рис. 3-30. Сухой контакт внешнего источника питания

**ВНИМАНИЕ!**


Если клемма X5 используется в качестве импульсного входа, она может принимать импульсный сигнал с частотой 0–50 кГц.

При использовании внешнего источника питания необходимо удалить перемычку S4 между контактами +24V и PLC. В противном случае оборудование может быть повреждено.

При подключении источника питания к плате расширения ввода-вывода и NPN необходимо удалить перемычку S4 между контактами +24V и PLC. В противном случае оборудование может быть повреждено.

Диапазон напряжения внешнего источника питания должен составлять 20–30 В пост. тока. В противном случае не может быть обеспечена нормальная работа оборудования и/или оборудование может быть повреждено.

#### ◆ Подключение с открытым коллектором NPN

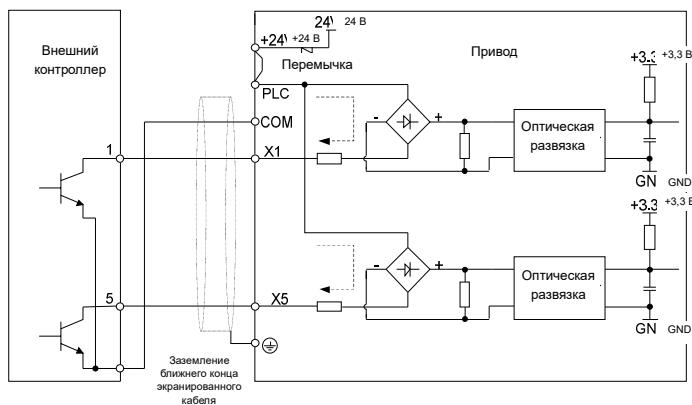

*Рис. 3-31. Подключение внутреннего источника питания с открытым коллектором NPN*

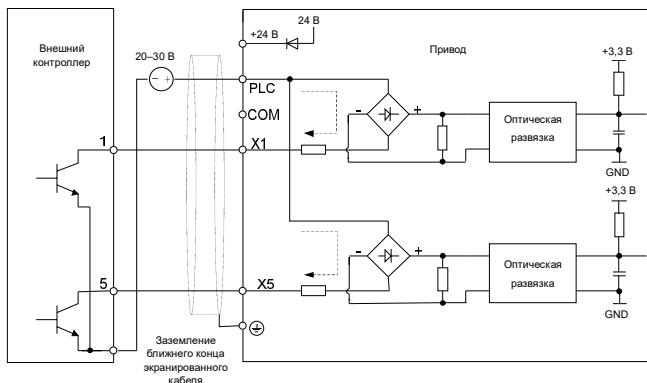


Рис. 3-32. Подключение внешнего источника питания с открытым коллектором NPN


### ВНИМАНИЕ!

Если клемма X5 используется в качестве импульсного входа, она может принимать импульсный сигнал с частотой 0–50 кГц.

При использовании внешнего источника питания необходимо удалить перемычку S4 между контактами +24V и PLC. В противном случае оборудование может быть повреждено.

При подключении источника питания к плате расширения ввода-вывода и NPN необходимо удалить перемычку S4 между контактами +24V и PLC. Диапазон напряжения внешнего источника питания должен составлять 20–30 В пост. тока. В противном случае не может быть обеспечена нормальная работа и/или возникнет опасность повреждения оборудования.

### ◆ Подключение с открытым коллектором PNP

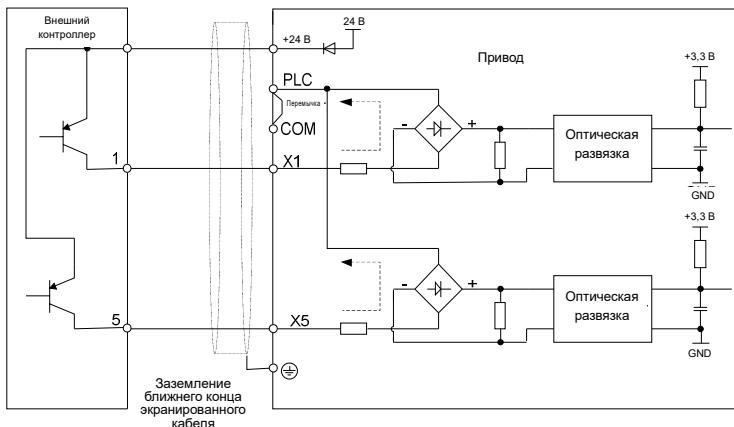

*Рис. 3-33. Подключение внутреннего источника питания с открытым коллектором*

*PNP*

### **ВНИМАНИЕ!**

Если выбрано подключение PNP, перемычку S4 между контактами +24V и PLC нужно снять и установить между контактами PLC и COM. В противном случае не может быть обеспечена нормальная работа и/или возникнет опасность повреждения оборудования.

Подключение PNP платы расширения ввода-вывода выполняется аналогично подключению штатной платы ввода-вывода.

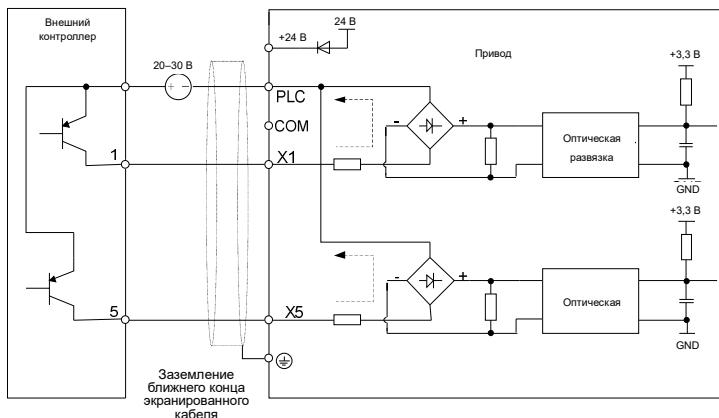


Рис. 3-34. Подключение внешнего источника питания с открытым коллектором PNP

## ВНИМАНИЕ!

Если клемма X5 используется в качестве импульсного входа, она может принимать импульсный сигнал с частотой 0–50 кГц.


При использовании внешнего источника питания необходимо удалить перемычку S4 между контактами +24V и PLC. В противном случае оборудование может быть повреждено.

Подключение PNP платы расширения ввода-вывода выполняется аналогично подключению штатной платы ввода-вывода.

Диапазон напряжения внешнего источника питания должен составлять 20–30 В пост. тока. В противном случае не может быть обеспечена нормальная работа оборудования и/или оборудование может быть повреждено.

При подключении PNP внешнего источника питания к плате расширения ввода-вывода необходимо удалить перемычку S4 между контактами +24V и PLC. Диапазон напряжения внешнего источника питания должен составлять 20–30 В пост. тока. В противном случае не может быть обеспечена нормальная работа и/или возникнет опасность повреждения оборудования.

- Указания для дискретных выходов
- ◆ Указания для выходов HDO и DO

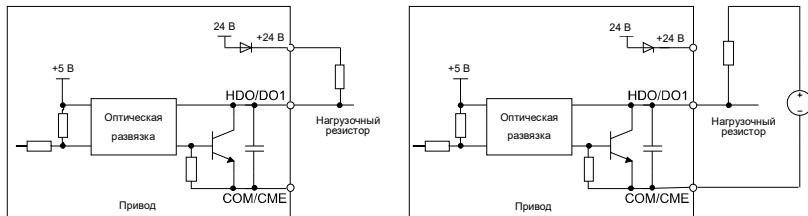

a) Внутренний источник питания


b) Внешний источник питания

Рис. 3-35. Подключение для выходов HDO и DO1 с нагрузочными резисторами

**ВНИМАНИЕ!**

Если установлен импульсный вывод, выход HDO выдает импульсный сигнал 0–50 кГц.

По умолчанию контакты СМЕ и СОМ не соединяются друг с другом. Если к контакту DO1 подключен внутренний источник питания, необходимо замкнуть на землю контакты СОМ и СМЕ.

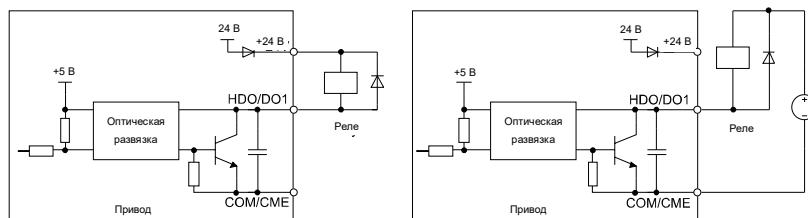

a) Внутренний источник питания

b) Внешний источник питания

Рис. 3-36. Схема подключения при использовании контактов HDO и DO1 для реле привода

 **ВНИМАНИЕ!**

Если напряжение катушки реле ниже 24 В, между реле и выходом необходимо установить резистор в качестве делителя напряжения, исходя из сопротивления катушки.

Кроме того, необходимо установить диод обратной цепи, соблюдая полярность согласно схеме. Нагрузка на привод не должна превышать 50 мА.

По умолчанию контакты СМЕ и СОМ не соединяются друг с другом. Если к контакту DO1 подключен внутренний источник питания, необходимо замкнуть на землю контакты СОМ и СМЕ.

**◆ Инструкция по подключению релейного выхода**

Платы управления приводов серии GK900 имеют два программируемых релейных выхода с сухими контактами.

Штатная плата ввода-вывода имеет одно реле с контактами RA/RB/RC. Контакты RA и RB – нормально замкнутые, контакты RA и RC – нормально разомкнутые. Функциональное назначение описано в главе 4 для параметра C1-02.

Плата расширения ввода-вывода имеет одно реле с контактами TA/TB/TC. Контакты TA и TB – нормально замкнутые, контакты TA и TC – нормально разомкнутые. Функциональное назначение описано в главе 4 для параметра C1-03.

 **ВНИМАНИЕ!**

Если необходимо управлять индуктивной нагрузкой (например, электромагнитным реле или контактором), следует установить схему поглощения импульсного напряжения, такую как RC-поглощающая цепь (обратите внимание, что ее ток утечки должен быть меньше тока удержания управляемого контактора или реле), пьезорезистор или диод обратной цепи и т. д. (обязательно обратите внимание на полярность в случае электромагнитной цепи постоянного тока). Поглощающие устройства должны быть установлены ближе к реле или контактору.

### 3.10.4 Указания по перемычке для переключения сигнала платы ввода-вывода

Таблица 3-12. Указания по перемычке штатной платы ввода-вывода (ЕРС-TM31)

Обозначение	Функция	Настройка по умолчанию
S1	Выбор аналогового входа AI1 AI1_I: 0–20 мА AI1_V: 0–10 В	0–10 В
S2	Выбор аналогового выхода AO1 AO1_I: 0–20 мА AO1_V: 0–10 В	0–10 В
S3	Выбор аналогового входа AI2 AI2_I: 0–20 мА AI2_V: 0–10 В	0–10 В
S4	Выбор высокого или низкого уровня дискретного входа COM P24: контакты PLC и +24V замкнуты на землю COM1: контакты PLC и COM замкнуты на землю (При подключении внешнего источника питания необходимо удалить перемычку S4.)	Замкнуто на землю вместе с контактом +24V

Таблица 3-13. Указания по перемычке платы расширения ввода-вывода (ЕРС-TM32)

Обозначение	Функция	Настройка по умолчанию
S1	Выбор аналогового выхода AO2 AO2_I: 0–20 мА AO2_V: 0–10 В	0–10 В
S2	Выбор аналогового входа AI3 AI3_I: 0–20 мА AI3_V: 0–10 В	0–10 В
S3	Выбор аналогового входа AI4 AI4_I: 0–20 мА AI4_V: 0–10 В	0–10 В
S4	Выбор датчика температуры (соответствующего аналоговому входу AI3; используется та же перемычка S2)	Датчики отсутствуют

	<p><b>PT100:</b></p> <p>Датчик температуры двигателя KTY84-130 / датчик температуры двигателя PT100 PT1000: Датчик температуры двигателя PT1000 / датчик температуры двигателя NTC</p>	
--	--	--

### 3.11 Решения по электромагнитной совместимости

В силу своего принципа работы привод неизбежно будет генерировать определенные помехи, которые могут влиять на другое оборудование и нарушать его работу. Более того, поскольку внутренний слабый электрический сигнал привода также подвержен помехам со стороны самого привода и другого оборудования, проблемы с электромагнитной совместимостью неизбежны. Чтобы уменьшить или исключить помехи, создаваемых приводом во внешней среде, и защитить привод от помех из внешней среды, в этом разделе дается краткое описание подавления помех, обустройства заземления, подавления тока утечки и применения сетевых фильтров.

#### 3.11.1. Подавление помех

- Если периферийное оборудование и привод совместно используют источник питания одной системы, помехи от привода могут передаваться по линиям питания на другое оборудование в этой системе и приводить к неправильной работе и/или неисправностям. В таком случае могут быть приняты следующие меры:
  - 1) Установите фильтр входных помех на входе привода;
  - 2) Установите фильтр питания на входе питания оборудования, подверженного воздействию;
  - 3) Используйте разделительный трансформатор, чтобы изолировать путь передачи помех между другим оборудованием и приводом.
- Поскольку проводка периферийного оборудования и привода представляет собой единую цепь, неизбежный ток утечки заземления преобразователя частоты вызовет неправильную работу оборудования и/или неисправности. Отсоединение заземления оборудования может предотвратить эти сбои и/или неисправности.
- Чувствительное оборудование и сигнальные линии должны быть установлены как можно дальше от привода.
- Сигнальные линии должны быть снабжены экранирующим слоем и надежно заземлены. В качестве альтернативы сигнальный кабель может быть помещен в металлические каналы, расстояние между которыми должно быть не менее 20 см,

и должен находиться как можно дальше от привода и его периферийных устройств и кабелей. Никогда не прокладывайте сигнальные линии параллельно линиям питания и не объединяйте их в пучки.

- Сигнальные линии должны пересекаться под прямым углом, если такое пересечение неизбежно. Кабели двигателя должны быть помещены в толстостенный защитный экран, например, трубопровод с толщиной стенок более 2 мм или заглубленную цементную канавку, также линии питания могут быть помещены в металлический кабелепровод и надежно заземлены с помощью экранированных кабелей.
- Используйте 4-жильные кабели двигателя, один из которых заземляется на ближней стороне привода, а другой подключается к корпусу двигателя. Входы и выходы привода оснащены соответственно фильтром радиопомех и фильтром линейных помех. Например, ферритовый синфазный дроссель может подавлять помехи, излучаемые линиями питания.

### 3.11.2. Заземление

Рекомендуемый заземляющий электрод показан на рисунке ниже:



*Рис. 3-37. Заземление*

- Используйте максимально возможный стандартный размер заземляющих проводов для уменьшения сопротивления системы заземления.
- Провода заземления должны быть как можно короче. Точка заземления должна находиться как можно ближе к приводу.
- Один провод 4-жильного кабеля двигателя должен быть заземлен со стороны привода и подключен к выводу заземления двигателя с другой стороны. Лучший эффект будет достигнут, если двигатель и привод снабжены специальными заземляющими электродами.
- Когда выводы заземления различных частей системы соединены вместе, ток утечки превращается в источник помех, который может влиять на другое оборудование в системе, поэтому выводы заземления привода и другого оборудования, подверженного воздействию, должны быть разделены. Кабель заземления должен находиться на удалении от входов и выходов оборудования, чувствительного к помехам.

### 3.11.3. Подавление тока утечки

- Ток утечки проходит через конденсаторы, распределенные между фазами и заземлением на входе и выходе привода, и его величина связана с емкостью распределенного конденсатора и частотой переключения. Ток утечки подразделяется на ток утечки на землю и междуфазный ток утечки.
- Ток утечки на землю не только циркулирует внутри системы привода, но и может влиять на другое оборудование через контур заземления. Такой ток утечки может привести к неисправности УЗО и другого оборудования. Чем выше частота переключения привода, тем больше будет ток утечки на землю. Чем длиннее кабели двигателя и больше паразитная емкость, тем больше будет ток утечки на землю. Поэтому наиболее оперативным и эффективным методом подавления тока утечки на землю является снижение частоты переключения и уменьшение длины кабелей двигателя.
- Более высокие гармоники междуфазного тока утечки, проходящего между кабелями на выходе привода, ускоряют старение кабелей и могут привести к неисправности другого оборудования. Чем выше частота переключения привода, тем больше будет междуфазный ток утечки. Чем длиннее кабели двигателя и чем больше паразитная емкость, тем больше будет междуфазный ток утечки. Поэтому наиболее оперативным и эффективным методом подавления тока утечки на землю является снижение частоты переключения и уменьшение длины кабеля двигателя. Междуфазный ток утечки также может быть эффективно подавлен путем установки дополнительных выходных дросселей.

### 3.11.4. Использование фильтра источника питания

#### питания

Поскольку приводы могут генерировать сильные помехи, а также чувствительны к внешним помехам, рекомендуется использовать фильтры питания. При их использовании обратите особое внимание на следующие инструкции:

- Корпус фильтра должен быть надежно заземлен;
- Входные линии фильтра должны находиться как можно дальше от выходных линий, чтобы избежать взаимной связи;
- Фильтр должен находиться как можно ближе к стороне привода;
- Фильтр и привод должны быть подключены к одному общему заземлению.

# Глава 4. Указания по эксплуатации и запуску

## 4.1 Работа с панелью управления

Панель управления, как человеко-машинный интерфейс, является основной частью привода для получения команд и отображения параметров.



Рис. 4-1. Панель управления

### 4.1.1. Основные функции панели управления

На панели управления расположены 8 клавиш, функции которых приведены в таблице 4-1.

Таблица 4-1. Основные функции панели управления

Индикатор	Обозначение	Назначение
	Клавиша ввода	1) Ввод редактируемого параметра 2) Подтверждение настроек параметров 3) Подтверждение функции многофункциональной клавиши
	Клавиша выхода	1) Функция возврата 2) Недопустимое значение редактируемого параметра
	Клавиша увеличения	1) Увеличение выбранного бита кода функции 2) Увеличение выбранного бита параметра 3) Увеличение установленной частоты
	Клавиша уменьшения	1) Уменьшение выбранного бита кода функции 2) Уменьшение выбранного бита значения параметра 3) Уменьшение установленной частоты

	Клавиша переключения	1) Выбор бита параметра последовательной передачи данных 2) Выбор бита параметра последовательной передачи данных 3) Выбор значения параметра отображения состояния останова/работы 4) Переключение статуса неисправности на статус отображения параметра
	Клавиша запуска	Запуск
	Клавиша останова/сброса	1) Останов 2) Сброс неисправности
	Многофункциональная клавиша	См. таблицу 4-2 «Определение функций многофункциональной клавиши»

Таблица 4-2. Определение функций многофункциональной клавиши

Установленное значение L0-00	Функция многофункциональной клавиши	Назначение
0	Отключена	Многофункциональная клавиша отключена
1	Толчковый режим вперед	Функция толчкового режима вперед
2	Толчковый режим назад	Функция толчкового режима назад
3	Переключатель вперед/назад	Переключение направления вращения вперед и назад
4	Аварийный останов 1	Нажмите  для останова с временем замедления b2-09
5	Аварийный останов 2	Останов выбегом, привод отключает выход
6	Переключатель режима настройки команд запуска	Управление с панели управления → Управление по линиям входа → Управление по сети → Управление с панели управления, нажмите  для подтверждения в течение 5 с

#### 4.1.2. Индикаторы панели управления

Панель управления оснащена 7 индикаторами, описание которых приведено ниже

**Таблица 4-3. Описание индикаторов**

Индикатор	Обозначение	Назначение
Гц	Индикатор частоты	Горит постоянно: отображаемое в данный момент значение параметра – рабочая частота или единица измерения текущего параметра – частота Мигает: текущее отображаемое значение параметра – заданная частота
A	Индикатор тока	Горит постоянно: отображаемое в данный момент значение параметра – ток
B	Индикатор напряжения	Горит постоянно: отображаемое в данный момент значение параметра – напряжение
Гц + A	Индикатор рабочей скорости	Горит постоянно: отображаемое в данный момент значение параметра – рабочая скорость Мигает: отображаемое в данный момент значение параметра – заданная скорость
A + B	Процентный индикатор	Горит постоянно: отображаемое в данный момент значение параметра – процентное значение
Все ВЫКЛ.	Единица измерения не задана	Единица измерения не задана
Настройка команд запуска	Индикатор режима настройки команд запуска	Горит постоянно: панель управления ВЫКЛ.: вывод Мигает: связь
Работа	Индикатор рабочего состояния	Горит постоянно: запуск ВЫКЛ.: останов Мигает: остановка
Вперед/назад	Индикатор «вперед/назад»	Горит постоянно: если привод в состоянии останова, активна команда вперед; если привод в рабочем состоянии, привод движется вперед. ВЫКЛ.: если привод в состоянии останова, активна команда назад; если привод находится в рабочем состоянии, привод работает в обратном направлении. Мигает: движение вперед переключается на движение в обратном направлении;

Индикатор	Обозначение	Назначение
		Движение в обратном направлении переключается на движение вперед

#### 4.1.3. Режимы дисплея панели управления

Панель управления отображает восемь типов режимов: отображение параметров останова, отображение параметров работы, отображение неисправности, изменение номера параметра, установка параметра, аутентификация по паролю, прямое изменение частоты и отображение сообщения. Операции, связанные с этими состояниями, и переключение между ними описаны ниже.

##### 4.1.3.1. Режим отображения параметров останова

Обычно привод переходит в режим отображения параметров останова после остановки работы. По умолчанию в таком режиме отображается заданная частота, а другие параметры могут быть отображены с помощью настройки параметров L1-02 и клавиши . Например, если пользователю необходимо проверить заданную частоту, а также значения напряжения шины и AI1 в режиме останова, установите L1-02 = 0013 (см. способ задания параметров) и нажмите клавишу для отображения значения напряжения шины, а затем нажмите еще раз для отображения значения AI1.



Рис. 4-2. Режим отображения параметров останова (отображение заданной частоты – 50,00 Гц)

Сразу после получения команды запуска в режиме останова будет активирован режим работы. Нажмите для перехода в режим изменения параметров (перейдите в режим аутентификации по паролю, если параметр защищен паролем). Прямой переход в режим изменения частоты происходит при получении команды «ВВЕРХ/ВНИЗ» со входа или при нажатии и на . При возникновении неисправности или подаче сигнала тревоги происходит переход в режим отображения неисправности.

#### 4.1.3.2. Режим отображения параметров работы

После получения команды запуска и при отсутствии неисправности привод переходит в режим отображения параметров работы. По умолчанию отображается рабочая частота, а другие параметры могут быть отображены с помощью задания L1-00 и L1-01 и нажатия для переключения. Например, в режиме работы, если пользователю необходимо проверить напряжение шины, скорость двигателя и состояние входов, установите L1-00 = 0084 и L1-01 = 0004 и нажмите для переключения на отображение напряжения шины, затем снова нажмите для отображения скорости двигателя, после чего нажмите для отображения значения состояния входов.



Рис. 4-3. Режим отображения параметров работы (отображение рабочей частоты – 50,00 Гц)

Сразу после получения команды останова в таком режиме будет активирован режим останова.

Нажмите для перехода в режим изменения параметров (перейдите в режим аутентификации по паролю, если параметр защищен паролем). Прямой переход в режим изменения частоты происходит при получении команды «ВВЕРХ/ВНИЗ» со входа или при нажатии или . При возникновении неисправности или подаче сигнала тревоги происходит переход в режим отображения неисправности.

#### 4.1.3.3. Режим отображения неисправности

В случае возникновения неисправности или подачи сигнала тревоги привод переходит в режим отображения неисправности или тревоги.



*Рис. 4-4. Режим отображения неисправности или тревоги (CCL: ошибка срабатывания контактора)*

В таком режиме привод переходит в состояние останова при нажатии **ENT** и в режим изменения параметра при повторном нажатии **ENT** (если параметр защищен паролем, привод перейдет в режим аутентификации по паролю). Прямой переход в режим изменения частоты происходит при получении команды «ВВЕРХ/ВНИЗ» со входа или при нажатии **▲** или **▼**.

#### 4.1.3.4. Режим изменения параметров

Переход в режим изменения параметров происходит сразу после нажатия **ENT** в режиме останова, в режиме отображения параметров работы и в режиме прямого изменения частоты. В этот режим также можно перейти при последовательном двойном нажатии **ENT** в режиме отображения неисправности. Привод должен выйти из текущего режима и перейти в предыдущий режим после нажатия **ESC**.



*Рис. 4-5. Режим изменения параметров*

#### 4.1.3.5. Режим установки значения параметра

Переход в режим установки значения параметра происходит после нажатия **ENT** в режиме изменения параметра. При нажатии **ENT** или **ESC** и получении команды в таком режиме, происходит выход из режима изменения параметра.



Рис. 4-6. Режим установки значения параметра (для b0-02 установлено 49,83 Гц)

#### 4.1.3.6. Режим аутентификации по паролю

Если параметры защищены паролем, пользователи должны пройти аутентификацию по паролю, когда они хотят изменить значение параметра функционального кода. В таком режиме доступен только A0-00.

При защите паролем переход в режим аутентификации по паролю будет происходить при нажатии **ENT** в режиме отображения параметров останова, в режиме отображения параметров работы или в режиме прямого изменения частоты (см. способ установки параметров). По завершении аутентификации по паролю произойдет переход в режим изменения параметров.

#### 4.1.3.7. Режим прямого изменения частоты

Переход привода в режим изменения частоты происходит в режимах останова, неисправности или работы при получении команды «ВВЕРХ/ВНИЗ» со входа или при нажатии или .



Рис. 4-7. Режим прямого изменения частоты

#### 4.1.3.8. Режим отображения сообщений

Переход в режим отображения сообщений происходит при завершении некоторых определенных операций. Например, после завершения настройки параметра A0-01 на 0 будет отображаться сообщение bASIC.



Рис. 4-8. Режим отображения сообщений

Символы сообщений и их значения указаны в таблице 4-4.

**Таблица 4-4. Символы сообщений**

Симво- лы сооб- щения	Назначение	Симво- лы сооб- щения	Назначение
bASIC	Когда A0-01 установлен на 0	Cryb1	Резервное значение параметра
dISP1	Когда A0-01 установлен на 1	LoAd	Загрузка параметров в панель управления
USER	Когда A0-01 установлен на 2	dnLd1	Загрузка параметров из панели управления (за исключением параметров двигателя)
ndFLt	Когда A0-01 установлен на 3	dnLd2	Загрузка параметров из панели управления (включая параметры двигателя)
LoC-1	Панель управления заблокирована 1 (полностью заблокирована)	P-SEt	Пароль установлен
LoC-2	Панель управления заблокирована 2 (все заблокировано, кроме запуска, останова/сброса)	P-CLr	Пароль снят
LoC-3	Панель управления заблокирована 3 (все заблокировано, кроме останова/сброса)	TUNE	Настройка двигателя в процессе
LoC-4	Панель управления заблокирована 4 (все заблокировано, кроме shift  )	LoU	Пониженное напряжение привода
PrCt	Защита панели управления	CLr-F	Удаление записи о неисправности
UnLoC	Блокировка панели управления снята	dEFt1	Восстановление заводских параметров по умолчанию (за исключением параметров двигателя)
rECy1	Считывание резервного значения параметра в параметр	dEFt2	Восстановление заводских параметров по умолчанию (включая параметры двигателя)

В таблице 4-5 приведены значения символов, отображаемых на панели управления.

**Таблица 4-5. Значения отображаемых символов**

Отображаемый символ	Значение символа						
0	0	A	A	I	I	T	T
1	1	b	b	J	J	t	t
2	2	C	C	L	L	U	U
3	3	c	c	N	N	v	v
4	4	d	d	n	n	y	y
5	5	E	E	o	o	-	-
6	6	F	F	P	P	8.	8.
7	7	G	G	q	q	.	.
8	8	B	B	r	r		
9	9	h	h	S	S		

#### 4.1.4. Способ установки параметров

##### 4.1.4.1. Система параметров

Группа параметров привода серии GK900: A0-A1, b0-b2, C0-C4, D0-D5, E0-E2, F0-F4, H0, L0-L1, U0-U2-

Каждая группа содержит определенное количество параметров. Параметры идентифицируются комбинацией «символ группы параметров + номер подгруппы

параметров + номер параметра». Например, F3-07 обозначает седьмой функциональный код в подгруппе 3, группе F.

#### 4.1.4.2. Структура отображения параметров

Параметры и значения параметров имеют двухуровневую структуру. Первый уровень отображает параметры, а второй – значения параметров.

Первый уровень отображения показан на рисунке 4-9:



Рис. 4-9. Первый уровень отображения параметра

Второй уровень отображения показан на рисунке 4-10:



Рис. 4-10. Второй уровень отображения параметра («3» – это значение параметра b0-00)

#### 4.1.4.3. Пример установки параметра

Значения параметров делятся на десятичные (DEC) и шестнадцатеричные (HEX). Когда значение параметра выражается шестнадцатеричным числом, все его биты при редактировании не зависят друг от друга, а диапазон значений будет (0–F). Значение параметра состоит из единиц, десятков, сотен и тысяч. Клавиша

Shift используется для выбора изменяемого бита, а клавиши и используются для увеличения или уменьшения числового значения.

- Пример установки пароля для настройки параметров
    - ◆ Установка пароля (для параметра A0-00 установлено значение 1006)
      - 1) Не находясь в режиме изменения параметров, чтобы отобразить текущий параметр A0-00, нажмите .
      - 2) Нажмите для отображения значения 0000 параметра A0-00.
      - 3) Нажмите шесть раз для изменения крайней правой цифры с 0 на 6.
      - 4) Нажмите для перемещения мигающей цифры в крайний левый разряд.
      - 5) Нажмите один раз, чтобы изменить значение 0 в крайнем левом разряде на 1.
      - 6) Нажмите для сохранения значения A0-00, после чего панель управления переключится на отображение следующего параметра A0-01.
      - 7) Нажмите для изменения A0-01 на A0-00.
      - 8) Повторите шаги с 2) по 6). A0-01 будет отображаться после того, как панель управления отобразит **P-Set**.
      - 9) Пользователи могут активировать указанные выше настройки пароля тремя способами:
- ① Одновременно нажмите + + (отображается PrtCt), ② панель управления не будет работать в течение 5 мин, ③ перезапустите привод.

#### Блок-схема установки пароля пользователя:

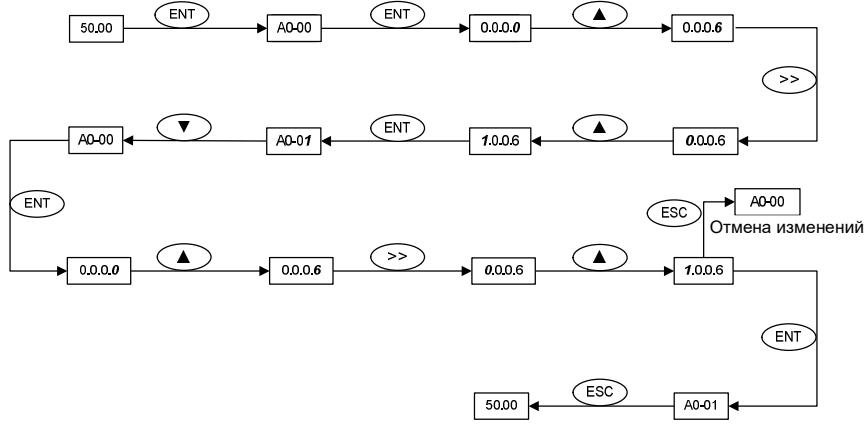


Рис. 4-11. Блок-схема установки пароля пользователя

## ВНИМАНИЕ!

Пароль пользователя успешно установлен после завершения шага 8, но не вступит в силу до завершения шага 9.

### ◆ Аутентификация по паролю

Не находясь в режиме изменения параметров, нажмите  , чтобы перейти к отображению первого уровня A0-00, затем нажмите  , чтобы перейти к отображению второго уровня 0.0.0.0. На панели управления будут отображаться другие параметры только после ввода правильного пароля.

### ◆ Сброс пароля


После успешной аутентификации по паролю будет открыт доступ к установке пароля A0-00. Пароль можно сбросить, дважды записав в A0-00 значение 0000.

#### • Пример настройки параметра

##### ◆ Пример 1: изменение верхней граничной частоты с 600 на 50 Гц (изменение b0-09 с 600,00 на 50,00)

- 1) Не находясь в режиме изменения параметров, нажмите  , чтобы отобразить текущий параметр A0-00.
- 2) Нажмите  для перемещения мигающего разряда на изменяемый бит (A мигает).
- 3) Нажмите  один раз, чтобы поменять A на b.
- 4) Нажмите  для перемещения мигающего разряда на изменяемый бит (0 мигает в разряде единиц).
- 5) Нажмите  девять раз, чтобы изменить значение 0 на 9.
- 6) Нажмите  для просмотра значения параметра (600,00) b0-09.
- 7) Нажмите  для перемещения мигающего разряда на изменяемую цифру (6 мигает).
- 8) Нажмите  шесть раз, чтобы изменить значение 6 на 0.
- 9) Нажмите  один раз, чтобы переместить мигающий разряд вправо на один бит.
- 10) Нажмите  пять раз, чтобы изменить значение 0 на 5;
- 11) Нажмите  для сохранения значения (50,00) b0-09. После этого панель управления автоматически переключится на отображение следующего функционального кода (b0-10).
- 12) Нажмите  для выхода из режима изменения параметров.

**Блок-схема показана ниже:**

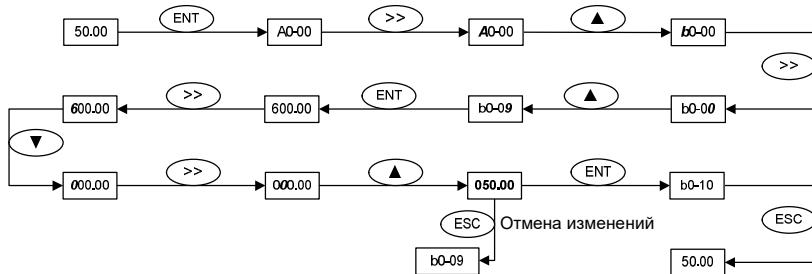


*Рис. 4-12. Блок-схема изменения верхней граничной частоты*

◆ **Пример 2:** инициализация параметров пользователя

- 1) Не находясь в режиме изменения параметров, нажмите **ENT**, чтобы отобразить текущий параметр A0-00.
- 2) Нажмите **▲** три раза, чтобы изменить значение 0 на 3 в крайнем правом бите A0-00.
- 3) Нажмите **ENT** для отображения значения параметра 0 в A0-03.
- 4) Нажмите **▲** один раз, чтобы изменить значение 0 на 2 или на 3 (2 – за исключением параметров двигателя, 3 – включая параметры двигателя).
- 5) Нажмите **ENT**, чтобы сохранить значение A0-03. После этого панель управления автоматически отобразит параметр A0-00.
- 6) Нажмите **ESC** для выхода из режима изменения параметров.

**Блок-схема показана ниже:**

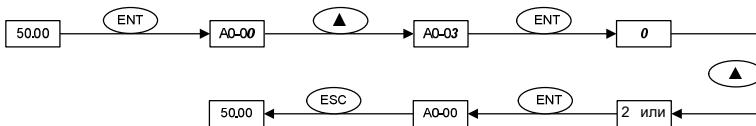

*Рис. 4-13. Блок-схема инициализации параметров пользователя*

◆ **Пример 3:** метод установки шестнадцатеричного параметра

Настроим для примера L1-02 (параметр светодиодной индикации останова) так, чтобы светодиодная панель управления отображала: заданную частоту, напряжение шины, AI1, рабочую линейную скорость и заданную линейную скорость. Поскольку все биты не зависят друг от друга, разряд единиц, разряд десятков, разряд сотен и разряд тысяч следует задавать отдельно. Определите двоичные числа каждого бита, а затем преобразуйте двоичные числа в шестнадцатеричное число. В таблице 4-6 приведены соответствия между двоичными числами и шестнадцатеричным числом.

**Таблица 4-6. Соответствие между двоичными и шестнадцатеричными числами**

Двоичные числа				Шестнадцатеричные (Значение битов, отображаемых на светодиодном дисплее)
БИТ3	БИТ2	БИТ1	БИТ0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

**Установка значения в разряде единиц:**

Как показано на рисунке 4-14, «заданная частота» и «напряжение шины» соответственно определяются БИТ0 и БИТ1 в разряде единиц L1-02. Если БИТ0 = 1, будет отображаться заданная частота. Биты, соответствующие параметрам, которые не требуется отображать, должны быть установлены в 0. Следовательно, значение в разряде единиц должно быть 0011, что соответствует шестнадцатеричному числу 3. Установите в разряде единиц значение 3.

**Установка значения в разряде десятков:**

Как показано на рисунке 4-14, поскольку требуется отображать «A11», двоичное заданное значение в разряде десятков равно 0001, что соответствует шестнадцатеричному числу 1. Поэтому в разряде десятков должна быть установлена 1.

**Установка значения в разряде сотен:**

Как показано на рисунке 4-14, параметр, требуемый для отображения, не включает разряд сотен, поэтому разряд сотен должен быть установлен равным нулю.

### Установка значения в разряде тысяч:

Как показано на рисунке 4-14, поскольку требуется отображать «текущую линейную скорость» и «заданную линейную скорость», двоичное заданное значение разряда тысяч должно быть 0011, что соответствует шестнадцатеричному числу 3.

Таким образом, L1-02 должен быть установлен на 3013.

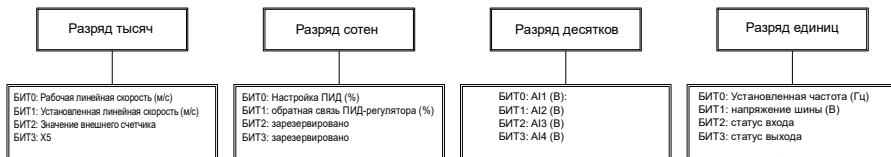


Рис. 4-14. Установка шестнадцатеричного параметра L1-02

В состоянии настройки параметра значение параметра не может быть изменено, если значение не мигает. Возможные причины включают:

- Параметр не может быть изменен, например, фактические параметры обнаружения, параметры непрерывной регистрации и т. д.;
- Данный параметр нельзя изменить в рабочем состоянии, но его можно изменить при остановленном двигателе;
- Параметр защищен. Если параметр A0-02 установлен на 1, параметры не могут быть изменены, так как включена защита параметров от неправильной работы. Для изменения параметра в таких условиях необходимо сначала установить A0-02 на 0.

#### 4.1.4.4. Блокировка/разблокировка панели управления

- Блокировка панели управления**

Все или некоторые клавиши ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ можно заблокировать любым из следующих трех способов. Дополнительную информацию см. в определении параметра L0-01.

Способ 1: установите значение параметра L0-01 ненулевым, затем нажмите

**ESC** + **ENT** + **▲** одновременно.

Способ 2: не задействуйте ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ в течение 5 мин после того, как L0-01 установлен в ненулевое значение.

Способ 3: отключите питание, а затем включите питание после того, как параметр L0-01 установлен в ненулевое значение.

См. блок-схему 4-15 для блокировки ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

- Разблокировка панели управления**

Чтобы разблокировать панель управления, одновременно нажмите **ESC** + **▼**. Разблокировка не изменит значение параметра L0-01. Другими словами, панель управления будет снова заблокирована, если будет выполнено условие

блокировки панели управления. Чтобы полностью разблокировать панель управления, значение параметра L0-01 после разблокировки должно быть изменено на 0.

См. блок-схему 4-16 для разблокировки панели управления.

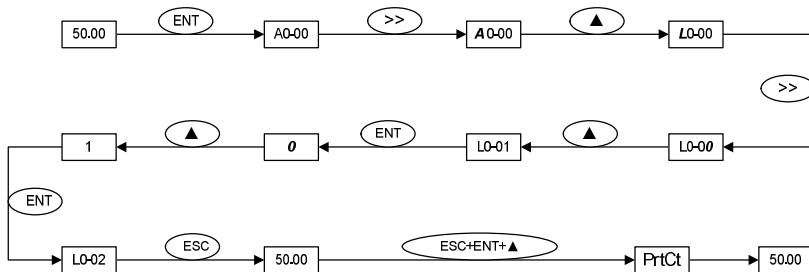


Рис. 4-15. Блок-схема блокировки панели управления



Рис. 4-16. Блок-схема разблокировки панели управления

## 4.2 Первое включение

Выполните подключение в строгом соответствии с техническими требованиями, изложенными в главе 3 «Монтаж и подключение».

#### 4.2.1. Блок-схема первого включения асинхронного двигателя

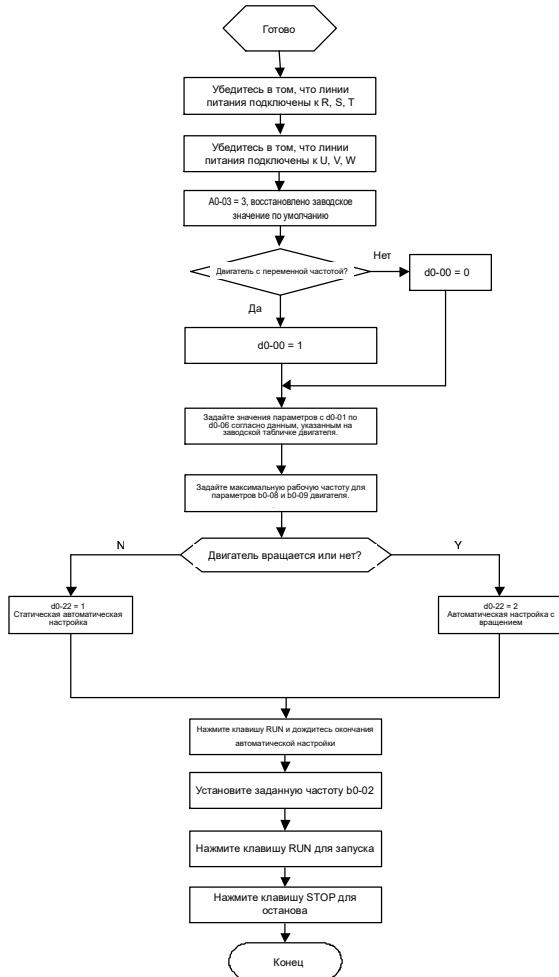


Рис. 4-17. Блок-схема первого включения асинхронного двигателя

## Глава 5. Список параметров

Группы параметров GK900 перечислены ниже.

Категория	Группа параметров	Страница для справки
Группа А: системные параметры и управление параметрами	A0: системные параметры A1: параметры отображения, задаваемые пользователем	P76-77 P77-78
Группа b: настройка параметров работы	b0: опорная частота b1: управление запуском/остановом b2: параметры разгона/замедления	P78-81 P81-84 P84-85
Группа C: входы и выходы	C0: дискретный вход C1: дискретный выход C2: аналоговый и импульсный вход C3: аналоговый и импульсный выход C4: автоматическая коррекция аналогового входа	P86-91 P92-95 P95-97 P97-98 P99-100
Группа d: параметры двигателя и управления	d0: параметры двигателя 1 d1: параметры управления V/f двигателем 1 d2: параметры векторного управления двигателем 1 d3: параметры двигателя 2 d4: параметры управления V/f двигателем 2 d5: параметры векторного управления двигателем 2	P100-102 P102-103 P104-108 P109-111 P111-113 P113-117
Группа Е: расширенные параметры функционирования и защиты	E0: расширенная функциональность E1: параметры защиты E2: расширенные функции управления двигателем	P117-118 P118-123 P123-124
Группа F: прикладные параметры	F0: ПИД-регулятор процесса F1: многоступенчатая частота F2: простой ПЛК F4: управление положением	P125-127 P127-128 P128-134 P134-141
Группа Н: параметры сети	H0: параметры сети	P141
Группа L: параметры клавиш и отображения панели управления	L0: клавиши панели управления L1: настройки отображения панели управления	P142-144 P145-147
Группа U: мониторинг	U0: режим мониторинга U1: история отказов	P148-153 P153-157

Категория	Группа параметров	Страница для справки
	U2: информация о версии привода	P57-158

## ■ ВНИМАНИЕ!

Возможность изменения:

«Δ» означает, что значение этого параметра может быть изменено в состоянии останова и работы привода;

«×» означает, что значение этого параметра не может быть изменено при работающем приводе;

«◎» означает, что этот параметр является измеренным значением, которое нельзя изменить.

Заводское значение по умолчанию: значение при восстановлении заводских настроек по умолчанию. Ни измеренное значение, ни записанное значение параметра не будут восстановлены.

Область действия: область установки и отображения значений параметров.

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
Группа А: системные параметры и управление параметрами				
Группа А0: системные параметры				
A0-00	Установка пароля пользователя	0000–FFFF	0000	△
A0-01	Отображение параметров	0: отображение всех параметров 1: отображение только параметров A0-00 и A0-01(действительно только для отображения/скрытия группы параметров A1-20 и A1-21) 2: отображение только параметров A0-00, A0-01 и параметров, определяемых пользователем A1-00 – A1-19 3: отображение только параметров A0-00, A0-01 и параметров, отличных от заводских значений по умолчанию	0	△
A0-02	Защита параметров от изменений	0: все параметры программируемые 1: программируется только A0-00 и этот параметр	0	△
A0-03	Восстановление параметра	0: параметр неактивен 1: Удаление записи о неисправности 2: восстановление всех параметров	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		до заводских значений по умолчанию (до группы U0, за исключением параметров двигателя) 3: восстановление всех параметров до заводских значений по умолчанию (до группы U0, включая параметры двигателя) 4: восстановление всех параметров до параметров резервной копии (до группы U0)		
A0-04	Резервное копирование параметров	0: параметр неактивен 1: резервное копирование всех параметров (до группы U0)	0	×
A0-05	Копирование параметров	0: параметр неактивен 1: выгрузка параметров 2: загрузка параметров (за исключением параметров двигателя) 3: загрузка параметров (включая параметры двигателя)	0	×
A0-08	Выбор двигателя 1 / двигателя 2	0: двигатель 1 1: двигатель 2	0	×
A0-09	Способ управления двигателем	Разряд единиц: способ управления двигателем 1 Разряд десятков: способ управления двигателем 2 0: управление V/f 1: бессенсорное векторное управление 1 2: бессенсорное векторное управление 2 3: векторное управление с обратной связью Примечание. Управление крутящим моментом недоступно, если для параметра задано значение 0 или 1.	00	×
Группа А1: параметры отображения, задаваемые пользователем				
A1-00 – A1-19	Параметр отображения 1-20, задаваемый пользователем	Диапазон установки разряда тысяч: A, b, C, d, E, F, H, L, U Диапазон установки разряда сотен:	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		0–9 Диапазон установки разряда десятков: 0–9 Диапазон установки разряда единиц: 0–9		
A1-20	Настройка отображения/скрытия группы параметров 1	0–FFFF	FFFF	×
A1-21	Настройка отображения/скрытия группы параметров 2	0–FFFF	FFFF	×
Группа b: настройка параметров работы				
Группа b0: опорная частота				
b0-00	Режим настройки частоты	0: основная опорная частота 1: результат вычисления основной и вспомогательной опорных частот 2: переключение между основной и вспомогательной опорными частотами 3: переключение между основной опорной частотой и результатом вычисления основной и вспомогательной опорных частот 4: переключение между вспомогательной опорной частотой и результатом вычисления основной и вспомогательной опорных частот	0	×
b0-01	Настройка главной частоты	0: дискретная настройка (b0-02) + настройка с панели управления клавишами $\wedge\vee$ 1: дискретная настройка (b0-02) + настройка ВВЕРХ/ВНИЗ со входа 2: аналоговый вход AI1 (на штатной плате ввода-вывода) 3: аналоговый вход AI2 (на штатной плате ввода-вывода) 4: аналоговый вход AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 5: аналоговый вход A4 (на плате расширения ввода-вывода) 6: импульсный вход X5	00	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		7: выход ПИД-регулятора процесса 8: PLC 9: многоступенчатая скорость 10: ввод по каналу связи 11: ввод PA/PB 12: ввод с клавиатуры с помощью поворотной ручки		
b0-02	Дискретная настройка главной частоты	b0-10 – b0-09	50,00 Гц	△
b0-03	Настройка вспомогательной частоты	0: не задано 1: дискретная настройка (b0-02) + настройка с панели управления клавишами л/v 2: дискретная настройка (b0-04) + настройка ВВЕРХ/ВНИЗ со входа 3: аналоговый вход AI1 (на штатной плате ввода-вывода) 4: аналоговый вход AI2 (на штатной плате ввода-вывода) 5: аналоговый вход AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 6: аналоговый вход AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 7: импульсный вход X5 8: выход ПИД-регулятора процесса 9: PLC 10: многоступенчатая скорость 11: связь 12: ввод с клавиатуры с помощью поворотной ручки	00	×
b0-04	Дискретная настройка вспомогательной частоты	Нижняя граничная частота – верхняя граничная частота	0,00 Гц	△
b0-05	Диапазон вспомогательной частоты	0: по отношению к максимальной частоте 1: по отношению к основной частоте	0	×
b0-06	Коэффициент вспомогательной частоты	0,0–100,0 %	100,0 %	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
b0-07	Расчет основной и вспомогательной частот	0: основная + вспомогательная 1: основная – вспомогательная 2: макс. {основная, вспомогательная} 3: мин. {основная, вспомогательная}	0	×
b0-08	Максимальная частота	Верхняя граничная частота – 600,00 Гц	50,00 Гц	×
b0-09	Верхняя граничная частота	Нижняя граничная частота – максимальная частота	50,00 Гц	×
b0-10	Нижняя граничная частота	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b0-11	Действие, когда заданная частота ниже нижней граничной частоты	0: работа на нижней граничной частоте 1: работа на частоте 0 Гц 2: останов	0	×
b0-12	Задержка останова, когда заданная частота ниже нижней граничной частоты	0,0–6553,5 с	0,0 с	×
b0-13	Нижняя граница пропуска частотного окна 1	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b0-14	Верхняя граница пропуска частотного окна 1	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b0-15	Нижняя граница пропуска частотного окна 2	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b0-16	Верхняя граница пропуска частотного окна 2	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b0-17	Нижняя граница пропуска частотного окна 3	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b0-18	Верхняя граница пропуска частотного окна 3	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b0-19	Толчковая частота	0,00 Гц – верхняя граничная частота	5,00 Гц	△
Группа b1: управление запуском/остановом				

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
b1-00	Команда выполнения	0: управление с панели управления 1: управление входом 2: управление передачей данных	0	×
b1-01	Привязка команды выполнения к заданной частоте	Разряд единиц: источник опорной частоты привязан к управлению с панели управления Разряд десятков: источник опорной частоты привязан к управлению с дискретных входов Разряд сотен: источник опорной частоты привязан к управлению передачей данных 0: нет привязки 1: дискретная настройка (b0-02) + настройка с панели управления клавишами л/v 2: дискретная настройка (b0-02) + настройка ВВЕРХ/ВНИЗ со входа 3: аналоговый вход AI1 4: аналоговый вход AI2 5: аналоговый вход AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 6: аналоговый вход AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 7: импульсный вход X5 8: выход ПИД-регулятора процесса 9: PLC A: многоступенчатая частота B: ввод по каналу связи C: ввод PA/PB D: D: ввод с клавиатуры с помощью поворотной ручки	000	×
b1-02	Направление запуска	0: вперед 1: назад	0	△
b1-03	Защита от реверса	0: возможен реверс 1: защита от реверса	0	×
b1-04	Время задержки между прямым и обратным ходом	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
b1-05	Режим запуска	0: запуск с начальной частоты (b1-06)	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		1: запуск с торможением постоянным током 2: запуск с хода		
b1-06	Начальная частота	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	×
b1-07	Время удержания начальной частоты	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
b1-08	Ток торможения при запуске	0,0–100,0 %	0,0 %	△
b1-09	Время торможения при запуске	0,00–30,00 с	0,00 с	△
b1-10	Ток запуска с хода	0,0–200,0 %	100,0 %	△
b1-11	Время замедления запуска с хода	0,1–20,0 с	2,0 с	△
b1-12	Соотношение V/F при запуске с хода	0,0–100,0 %	1,0 %	△
b1-13	Способ останова	0: останов с линейным замедлением 1: останов выбегом 2: останов с линейным замедлением + торможение постоянным током	0	×
b1-14	Начальная частота торможения постоянным током	0,00 Гц – верхняя граничная частота	0,00 Гц	△
b1-15	Ток торможения постоянным током	0,0–100,0 %	0,0 %	△
b1-16	Время торможения постоянным током	0,00–30,00 с	0,00 с	△
b1-17	Торможение при перевозбуждении	0: отключена 1: активируется в зависимости от напряжения шины постоянного тока 2: активируется при номинальном напряжении 120 % 3: активируется при номинальном напряжении 125 % 4: активируется при номинальном напряжении 130 % 5: активируется при номинальном напряжении 135 % 6: активируется при номинальном напряжении 140 % 7: активируется при номинальном напряжении 145 %	1	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		8: активируется при номинальном напряжении 150 %		
b1-18	Динамическое торможение	0: отключено 1: включено	0	×
b1-19	Пороговое напряжение динамического торможения	650–750 В	720 В	×
b1-20	Автоматический повторный запуск при подаче питания после его потери	0: отключено 1: включено	0	×
b1-21	Время задержки автоматического повторного запуска при подаче питания после его потери	0,0–10,0 с	0,0 с	△
b1-22	Режим запуска с хода	Разряд единиц: первая цифра – время поиска частоты подачи питания 0: поиск с нулевой частоты 1: поиск с заданной частоты 2: поиск с максимальной частоты Разряд десятков: активирован поиск с противоположного направления 0: поиск с одного направления 1: поиск с двух направлений	00	×

## Группа b2: параметры разгона/замедления

b2-00	Точность времени разгона/замедления	0: 0,01 с 1: 0,1 с 2: 1 с	1	×
b2-01	Время разгона 1	0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с (6,0 с – для 15 кВт и ниже, 20,0 с – для 18,5 кВт и выше)	В зависимости от модели	△
b2-02	Время замедления 1			△
b2-03	Время разгона 2	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-04	Время замедления 2	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-05	Время разгона 3	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-06	Время замедления 3	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-07	Время разгона 4	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-08	Время замедления 4	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-09	Время замедления для аварийного останова	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
b2-10	Время толчкового разгона	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-11	Время толчкового замедления	0,0–600,00 / 6000,0 / 60 000 с	6,0 с	△
b2-12	Кривая разгона/замедления	0: линейный разгон/замедление 1: разгон/замедление в виде ломаной линии 2: S-кривая разгона/замедления А 3: S-кривая разгона/замедления В	0	×
b2-13	Частота переключения времени разгона ломаной линии разгона/замедления	0,00 Гц – максимальная частота	0,00 Гц	△
b2-14	Частота переключения времени замедления ломаной линии разгона/замедления	0,00 Гц – максимальная частота	0,00 Гц	△
b2-15	Время первого участка S-кривой разгона	0,00–60,00 с (S-кривая А)	0,20 с	△
b2-16	Время последнего участка S-кривой разгона	0,00–60,00 с (S-кривая А)	0,20 с	△
b2-17	Время первого участка S-кривой замедления	0,00–60,00 с (S-кривая А)	0,20 с	△
b2-18	Время последнего участка S-кривой замедления	0,00–60,00 с (S-кривая А)	0,20 с	△
b2-19	Пропорция первого участка S-кривой разгона	0,0–100,0 % (S-кривая В)	20,0 %	△
b2-20	Пропорция последнего участка S-кривой разгона	0,0–100,0 % (S-кривая В)	20,0 %	△
b2-21	Пропорция первого участка S-кривой замедления	0,0–100,0 % (S-кривая В)	20,0 %	△
b2-22	Пропорция последнего участка S-кривой замедления	0,0–100,0 % (S-кривая В)	20,0 %	△
Группа С: входы и выходы				
Группа С0: дискретный вход				

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
C0-00	Активное состояние выводов команды запуска при включении питания	<p>Данная функция действует только в отношении дискретных входов со значением параметра 1–4 (толчок вперед/назад и ход вперед/назад), а также только начального хода после включения питания.</p> <p>0: обнаружен фронт сигнала запуска + обнаружено ВКЛ.</p> <p>Если команда запуска выбрана с клемм дискретных входов, привод начнет работать, когда обнаружит, что сигнал переходит из состояния ВЫКЛ. в состояние ВКЛ. и остается в состоянии ВКЛ. после включения питания.</p> <p>1: обнаружено ВКЛ.</p> <p>Если команда запуска выбрана с клемм дискретных входов, привод начнет работать при обнаружении выхода управления в состоянии ВКЛ. после включения питания.</p>	0	×
C0-01	Функция вывода X1	0: нет функции	3	×
C0-02	Функция вывода X2	1: толчковый ход вперед	4	×
C0-03	Функция вывода X3	2: толчковый ход назад	1	×
C0-04	Функция вывода X4	3: ход вперед	23	×
C0-05	Функция вывода X5	4: ход назад	0	×
C0-06	Функция вывода X6 (на плате расширения ввода-вывода)	5: трехпроводное управление 6: работа приостановлена 7: внешний останов	0	×
C0-07	Функция вывода X7 (на плате расширения ввода-вывода)	8: аварийный останов 9: останов 1 торможением постоянным током	0	×
C0-08	Функция вывода X8 (на плате расширения ввода-вывода)	10: останов 2 торможением постоянным током 11: останов выбегом	0	×
C0-09	Функция вывода X9 (на плате расширения ввода-вывода)	12: вход команды «ВВЕРХ» 13: вход команды «ВНИЗ» 14: сброс настройки ВВЕРХ/ВНИЗ (включая клавиши ↑/↓)	0	×
C0-10	Функция вывода X10 (на плате расширения ввода-вывода)	15: вход 1 многоступенчатой частоты 16: вход 2 многоступенчатой частоты	0	×

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
C0-11	Функция аналогового входа AI1 (дискретный включен)	17: вход 3 многоступенчатой частоты 18: вход 4 многоступенчатой частоты 19: определитель времени разгона/замедления 1	0	×
C0-12	Функция аналогового входа AI2 (дискретный включен)	20: определитель времени разгона/замедления 2	0	×
C0-13	Функция аналогового входа AI3 (дискретный включен)	21: функция разгона/замедления отключена 22: входной сигнал внешнего отказа	0	×
C0-14	Функция аналогового входа AI4 (дискретный включен)	23: сброс отказа 24: импульсный вход (действителен только для X5) 25: переключение двигателя 1/2 26: переключатель управления скоростью / крутящим моментом 27: команда запуска переключена на управление с панели управления 28: команда запуска переключена на управление с выводов 29: команда запуска переключена на управление по сети 30: сдвиг режима опорной частоты 31: основная опорная частота переключена на дискретную настройку b0-02 32: вспомогательная опорная частота переключена на дискретную настройку b0-04 33: направление ПИД-регулирования 34: ПИД-регулятор приостановлен 35: ПИД-интегрирование приостановлено 36: переключение параметра ПИД-регулятора 37: ввод счетчика 38: сброс счетчика 39: зарезервировано 40: зарезервировано 41: фиксация нулевой скорости включена 42: ориентация шпинделя включена	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		43: выбор вывода положения останова 1 для ориентации шпинделя 44: выбор вывода положения останова 2 для ориентации шпинделя 45: исходный сигнальный вход 46: перенос вперед 47: перенос назад 48: выбор вывода переноса 1 49: выбор вывода переноса 2 50: выбор вывода переноса 3 51: импульсный вход управления положением 52: ввод направления исходного положения 53: ввод коррекции импульса 54–56: зарезервировано 57: выбор вывода передаточного числа шпинделя 58: поиск исходного положения 59: включена ориентация шпинделя и управление 60: включено отслеживание импульса и управление 61: включена фиксация нулевой скорости и управление 62: зарезервировано 63: ПЛК приостановлен 64: ПЛК отключен 65: очистка памяти останова ПЛК 66–67: зарезервировано 68: работа запрещена 69: останов торможением постоянным током в процессе работы 70: переключение кривой аналогового входа 71: включено отслеживание импульса 72: зарезервировано		

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		73: переключатель усиления аналогового сигнала 74–75: зарезервировано 76: выбор вывода положения останова 3 для ориентации шпинделя 77–99: зарезервировано		
C0-15	Время фильтрации дискретного входа	0,000–1,000 с	0,010 с	△
C0-16	Время задержки входа X1	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C0-17	Время задержки входа X2	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C0-18	Настройка включения дискретного входа 1	Разряд единиц: X1 0: положительная логика 1: отрицательная логика Разряд десятков: X2 (так же, как и для разряда единиц) Разряд сотен: X3 (так же, как и для разряда единиц) Разряд тысяч: X4 (так же, как и для разряда единиц)	0000	△
C0-19	Настройка включения дискретного входа 2	Разряд единиц: X5 0: положительная логика 1: отрицательная логика Разряд десятков: X6 (так же, как и для разряда единиц) Разряд сотен: X7 (так же, как и для разряда единиц) Разряд тысяч: X8 (так же, как и для разряда единиц)	0000	△
C0-20	Настройка включения дискретного входа 3	Разряд единиц: X9 (на плате расширения ввода-вывода) 0: положительная логика 1: отрицательная логика Разряд десятков: X10 (на плате расширения ввода-вывода) Разряд сотен: AI1 Разряд тысяч: AI2	0000	△
C0-21	Настройка включения дискретного входа 4	Разряд единиц: AI3 (на плате расширения ввода-вывода)	00	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		0: положительная логика 1: отрицательная логика Разряд десятков: AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 0: положительная логика 1: отрицательная логика Разряд сотен: зарезервировано Разряд тысяч: зарезервировано		
C0-22	Вывод управления регулировкой частоты ВВЕРХ/ВНИЗ	Разряд единиц: действие при останове 0: сброс 1: удержание Разряд десятков: действие при потере питания 0: сброс 1: удержание Разряд сотен: интегральная функция 0: интегральная функция отсутствует 1: интегральная функция активирована Разряд тысяч: направление хода 0: отключено изменение направления 1: включено изменение направления	0000	△
C0-23	Размер шага изменения частоты ВВЕРХ/ВНИЗ	0,00–100,00 Гц/с	0,03 Гц/с	△
C0-24	Режим управления ВПЕРЕД/НАЗАД с входа	0: двухпроводной режим 1 1: двухпроводной режим 2 2: трехпроводной режим 1 3: трехпроводной режим 2	0	×
C0-25	Опция виртуального входа	000–3FFF 0: действует фактический вывод 1: действует виртуальный вывод Разряд единиц: БИТ0 – БИТ3: X1–X4 Разряд десятков: БИТ4 – БИТ6: X5–X8 Разряд сотен: БИТ0 – БИТ3: X9–X10, AI1, AI2 Разряд тысяч: БИТ0 – БИТ1: AI3, AI4	0000	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		(Примечание. X6–X10, AI3–AI4 находятся на плате расширения ввода-вывода.)		
C0-26	Включенное состояние вывода команды запуска после сброса неисправности	0: обнаружен фронт сигнала запуска + обнаружено ВКЛ. 1: обнаружено ВКЛ.	0	△
Группа C1: дискретный выход				
C1-00	Функция выхода HDO	0: выход отсутствует	0	△
C1-01	Функция выхода DO1	1: Пониженное напряжение привода	0	△
C1-02	Функция выхода DO2 (на плате расширения ввода-вывода)	2: завершена подготовка привода к запуску 3: привод работает	0	△
C1-03	Функция выхода DO3 (на плате расширения ввода-вывода)	4: привод работает с частотой 0 Гц (нет выхода при останове) 5: привод работает с частотой 0 Гц (выход при останове)	0	△
C1-04	Функция выхода DO4 (на плате расширения ввода-вывода)	6: направление запуска 7: достигнута частота	0	△
C1-05	Выбор функции релейного выхода на штатной плате ввода-вывода	8: достигнута верхняя граничная частота 9: достигнута нижняя граничная частота	14	△
C1-06	Выбор функции релейного выхода на плате расширения ввода-вывода	10: частота выше FDT 1 11: частота выше FDT 2 12: скорость ограничена (режим управления вращающим моментом) 13: крутящий момент ограничен (режим управления скоростью) 14: вывод отказов 15: вывод аварийных сигналов 16: аварийный сигнал перегрузки привода (двигателя) 17: тепловая сигнализация привода 18: обнаружение нулевого тока 19: X1 20: X2 21: индикация двигателя 1/2 22–24: зарезервировано 25: достигнуто время непрерывной работы	15	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		26: достигнуто суммарное время работы 27: зарезервировано 28: позиционирование завершено 29: приближение позиционирования 30: шаг ПЛК завершен 31: цикл ПЛК завершен 32: зарезервировано 33: достигнута верхняя/нижняя граница установленной частоты 34: позиционирование завершено 35: перенос завершен 36–99: зарезервировано		
C1-07	Время задержки выхода HOD	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C1-08	Время задержки выхода DO1	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C1-09	Время задержки выхода DO2 (на плате расширения ввода-вывода)	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C1-10	Время задержки выхода DO3 (на плате расширения ввода-вывода)	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C1-11	Время задержки выхода DO4 (на плате расширения ввода-вывода)	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C1-12	Время задержки релейного выхода на штатной плате ввода-вывода	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C1-13	Время задержки выхода на плате расширения	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
C1-14	Настройка включения дискретного выхода 1	Разряд единиц: HDO 0: положительная логика 1: отрицательная логика Разряд десятков: Релейный выход R1 на штатной плате ввода-вывода	0000	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		(аналогично разряду единиц) Разряд сотен: Релейный выход 2 (аналогично разряду единиц) Разряд тысяч: зарезервировано		
C1-15	Настройка включения дискретного выхода 2	Разряд единиц: DO1 0: положительная логика 1: отрицательная логика Разряд десятков: DO2 (аналогично разряду единиц) Разряд сотен: DO3 (аналогично разряду единиц) Разряд тысяч: DO4 (аналогично разряду единиц)	0000	×
C1-16	Обнаружен объект технологии удвоения частоты (FDT)	Разряд единиц: обнаружена FDT1 0: установленное значение скорости (частота после разгона/замедления) 1: обнаруженное значение скорости Разряд десятков: обнаружена FDT2 0: установленное значение скорости (частота после разгона/замедления) 1: обнаруженное значение скорости	00	△
C1-17	Верхнее значение FDT1	0,00 Гц – b0-08	50,00 Гц	△
C1-18	Нижнее значение FDT1	0,00 Гц – b0-08	49,00 Гц	△
C1-19	Верхнее значение FDT2	0,00 Гц – b0-08	25,00 Гц	△
C1-20	Нижнее значение FDT2	0,00 Гц – b0-08	24,00 Гц	△
C1-21	Сигнал диапазона обнаруженной частоты	0,00 Гц – b0-08	2,50 Гц	△
C1-22	Уровень обнаружения нулевого тока	0,0–50,0 %	5,0 %	△
C1-23	Время обнаружения нулевого тока	0,01–50,00 с	0,50 с	△
Группа С2: аналоговый и импульсный вход				
C2-00	Кривая аналогового входа	Разряд единиц: кривая входа AI1 0: кривая 1 (2 точки) 1: кривая 2 (4 точки) 2: кривая 3 (4 точки) 3: переключение вывода кривой X входа AI Разряд десятков: кривая входа AI2	2210	×

Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изме- нение
		(аналогично разряду единиц) Разряд сотен: кривая входа AI3 (аналогично разряду единиц, дополнительная плата ввода- вывода) Разряд тысяч: кривая входа AI4 (аналогично разряду единиц, дополнительная плата ввода- вывода)		
C2-01	Максимальный вход кривой 1	Минимальный вход кривой 1 – 110,0 %	100,0 %	△
C2-02	Соответствующее установленное значение максимального входа кривой 1	–100,0–100,0 %	100,0 %	△
C2-03	Минимальный вход кривой 1	–110,0 % – максимальный вход кривой 1	0,0 %	△
C2-04	Соответствующее установленное значение минимального входа кривой 1	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C2-05	Максимальный вход кривой 2	Диапазон: ввод точки перегиба А кривой 2 – 110,0 %	100,0 %	△
C2-06	Соответствующее установленное значение максимального входа кривой 2	–100,0–100,0 %	100,0 %	△
C2-07	Ввод точки перегиба А кривой 2	Ввод точки перегиба В кривой 2 – максимальный вход кривой 2	0,0 %	△
C2-08	Установленное значение, соответствующее вводу точки перегиба А кривой 2	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C2-09	Ввод точки перегиба В кривой 2	Минимальный вход кривой 2 – ввод точки перегиба А кривой 2	0,0 %	△
C2-10	Установленное значение,	–100,0–100,0 %	0,0 %	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
	соответствующее вводу точки перегиба В кривой 2			
C2-11	Минимальный вход кривой 2	–110,0 % – ввод точки перегиба В кривой 2	–100,0 %	△
C2-12	Установленное значение, соответствующее минимальному входу кривой 2	–100,0–100,0 %	–100,0 %	△
C2-13	Максимальный вход кривой 3	Ввод точки перегиба А кривой 3 – 110,0 %	100,0 %	△
C2-14	Установленное значение, соответствующее максимальному входу кривой 3	–100,0–100,0 %	100,0 %	△
C2-15	Ввод точки перегиба А кривой 3	Ввод точки перегиба В кривой 3 – максимальный вход кривой 3	0,0 %	△
C2-16	Установленное значение, соответствующее вводу точки перегиба А кривой 3	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C2-17	Ввод точки перегиба В кривой 3	Минимальный вход кривой 3 – ввод точки перегиба А кривой 3	0,0 %	△
C2-18	Установленное значение, соответствующее вводу точки перегиба В кривой 3	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C2-19	Минимальный вход кривой 3	–110,0 % – ввод точки перегиба В кривой 3	0,0 %	△
C2-20	Установленное значение, соответствующее минимальному входу кривой 3	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C2-21	Время фильтрации аналогового входа AI1	0,000–10,000 с	0,100 с	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
C2-22	Время фильтрации аналогового входа AI2	0,000–10,000 с	0,100 с	△
C2-23	Время фильтрации аналогового входа AI3 (на плате расширения ввода-вывода)	0,000–10,000 с	0,100 с	△
C2-24	Время фильтрации аналогового входа AI4 (на плате расширения ввода-вывода)	0,000–10,000 с	0,100 с	△
C2-25	Максимальный вход частоты X5	Минимальный вход частоты X5 – 50,0 кГц	50,0 кГц	△
C2-26	Установленное значение, соответствующее максимальному входу частоты X5	–100,0–100,0 %	100,0 %	△
C2-27	Минимальный вход частоты X5	0,0 кГц – максимальный вход частоты X5	0,0 кГц	△
C2-28	Установленное значение, соответствующее минимальному входу частоты X5	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C2-29	Время фильтрации X5	0,000–1,000 с	0,001 с	△
C2-30	Величина переключения аналогового усиления	0,0–100,0 %	100,0 %	△
<b>Группа C3: аналоговый и импульсный выход</b>				
C3-00	Функция выхода AO1	0: выход отсутствует	2	△
C3-01	Функция выхода AO2	1: опорная частота	1	△
C3-02	Функция выхода HDO	2: выходная частота 3: выходной ток (по отношению к номинальной частоте) 4: выходной крутящий момент (абсолютное значение) 5: выходное напряжение 6: выходная мощность 7: напряжение шины 8: команда крутящего момента 9: ток крутящего момента	0	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		10: ток потока магнитной индукции 11: AI1 12: AI2 13: AI3 14: AI4 15: X5 16: процент ввода по сети 17: выходная частота до компенсации 18: выходной ток (по отношению к номинальному току двигателя) 19: выходной крутящий момент (направление указано) 20: установленный крутящий момент (направление указано) 21–99: зарезервировано		
C3-03	Смещение АО1	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C3-04	Усиление АО1	–2,000–2,000	1,000	△
C3-05	Время фильтрации АО1	0,0–10,0 с	0,0 с	△
C3-06	Смещение АО2 (на плате расширения ввода-вывода)	–100,0–100,0 %	0,0 %	△
C3-07	Усиление АО2 (на плате расширения ввода-вывода)	–2,000–2,000	1,000	△
C3-08	Время фильтрации АО2 (на плате расширения ввода-вывода)	0,0–10,0 с	0,0 с	△
C3-09	Максимальная частота выходных импульсов HDO	0,1–50,0 кГц	50,0 кГц	△
C3-10	Центральная точка выхода HDO	0: центральная точка отсутствует 1: центральная точка равна (C3-09)/2, и значение соответствующего параметра положительное, если частота выше центральной точки 2: центральная точка равна (C3-09)/2, и значение соответствующего	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		параметра положительное, если частота ниже центральной точки		
C3-11	Время фильтрации выхода HDO	0,00–10,00 с	0,00 с	△
Группа C4: автоматическая коррекция аналогового входа				
C4-00	Аналоговый скорректированный канал	0: коррекция отсутствует 1: коррекция AI1 2: коррекция AI2 3: коррекция AI3 4: коррекция AI4	0	×
C4-01	Выборочное значение 1 точки калибровки AI1	0,00–10,00 В	1,00 В	◎
C4-02	Входное значение 1 точки калибровки AI1	0,00–10,00 В	1,00 В	×
C4-03	Выборочное значение 2 точки калибровки AI1	0,00–10,00 В	9,00 В	◎
C4-04	Входное значение 2 точки калибровки AI1	0,00–10,00 В	9,00 В	×
C4-05	Выборочное значение 1 точки калибровки AI2	0,00–10,00 В	1,00 В	◎
C4-06	Входное значение 1 точки калибровки AI2	0,00–10,00 В	1,00 В	×
C4-07	Выборочное значение 2 точки калибровки AI2	0,00–10,00 В	9,00 В	◎
C4-08	Входное значение 2 точки калибровки AI2	0,00–10,00 В	9,00 В	×
C4-09	Выборочное значение 1 точки калибровки AI3	0,00–10,00 В	1,00 В	◎
C4-10	Входное значение 1 точки калибровки AI3	0,00–10,00 В	1,00 В	×
C4-11	Выборочное значение 2 точки калибровки AI3	0,00–10,00 В	9,00 В	◎
C4-12	Входное значение 2 точки калибровки AI3	0,00–10,00 В	9,00 В	×
C4-13	Выборочное значение 1 точки калибровки AI4	–10,00–10,00 В	1,00 В	◎
C4-14	Входное значение 1 точки калибровки AI4	–10,00–10,00 В	1,00 В	×
C4-15	Выборочное значение 2 точки калибровки AI4	–10,00–10,00 В	9,00 В	◎

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
C4-16	Входное значение 2 точки калибровки AI4	-10,00–10,00 В	9,00 В	×
Группа d: параметры двигателя и управления				
Группа d0: параметры двигателя 1				
d0-00	Тип двигателя 1	0: обычный двигатель переменного тока 1: двигатель переменного тока с регулируемой частотой	1	×
d0-01	Мощность двигателя 1	0,4–6553,5 кВт	В зависимости от модели	×
d0-02	Номинальное напряжение двигателя 1	0–480 В (для приводов с уровнем по напряжению 380 В)	380 В	×
d0-03	Номинальный ток двигателя 1	0,0–6553,5 А	В зависимости от модели	×
d0-04	Номинальная частота двигателя 1	0,00–600,00 Гц	50,00 Гц	×
d0-05	Количество полюсов двигателя 1	1–400	4	×
d0-06	Номинальная скорость двигателя 1	0–65 535 об/мин	В зависимости от модели	×
d0-07	Сопротивление статора R1 асинхронного двигателя 1	0,001–65,535 Ом	В зависимости от модели	×
d0-08	Индуктивность рассеяния L1 асинхронного двигателя 1	0,1–6553,5 мГн	В зависимости от модели	×
d0-09	Сопротивление ротора R2 асинхронного двигателя 1	0,001–65,535 Ом	В зависимости от модели	×
d0-10	Взаимная индуктивность L2 асинхронного двигателя 1	0,1–6553,5 мГн	В зависимости от модели	×
d0-11	Ток холостого хода асинхронного двигателя 1	0,0–6553,5 А	В зависимости от модели	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d0-12	Коэффициент ослабления потока 1 асинхронного двигателя 1	0,001–1,000	0,880	×
d0-22	Автоматическая настройка двигателя 1	0: автоматическая настройка отсутствует 1: статическая автоматическая настройка 2: автоматическая настройка с вращением	0	×
d0-23	Режим защиты от перегрузки двигателя 1	0: защита отсутствует 1: определяется по току двигателя 2: определяется по датчику температуры	1	×
d0-24	Время обнаружения защиты от перегрузки двигателя 1	0,1–15,0 мин	5,0 мин	×
d0-25	Вход сигнала датчика температуры двигателя 1	Разряд единиц: канал датчика 0: контроль отсутствует 1: аналоговый вход TEMP (на плате расширения PG) 2: аналоговый вход EAI (на плате расширения ввода-вывода) Разряд десятков: тип датчика: 0: PT100 1: PT1000 2: KTY84 3: NTC	00	×
d0-26	Порог тепловой защиты датчика температуры двигателя 1	0–200,0 °C	120,0 °C	×
d0-27	Тип энкодера двигателя 1	Разряд единиц: тип энкодера: 0: инкрементный энкодер ABZ 1: инкрементный энкодер UVW 2: поворотный трансформатор 3: с CD-сигналом SINCO 4: без CD-сигнала SINCO Разряд десятков: степень изменения при повороте: 0: датчики отсутствуют 1: 0,23	0020	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		2: 0,28 3: 0,5 Разряд сотен: 0: тип энкодера задается вручную 1: тип энкодера задается автоматически Разряд тысяч: зарезервировано		
d0-28	Разрешающая способность энкодера двигателя 1	1–16 000	1024	×
d0-29	Направление измерения энкодера двигателя 1	0: вперед 1: назад	0	×
d0-30	Числитель передаточного числа привода двигателя 1	1–65 535	1000	×
d0-31	Знаменатель передаточного числа привода двигателя 1	1–65 535	1000	×
d0-32	Обнаружение отсоединения энкодера двигателя 1	0,0–8,0 с (0,0 с означает, что данная функция недействительна)	0,0 с	△
d0-33	Сдвиг синусоиды двигателя 1	0–4095	0	△
d0-34	Сдвиг косинусоиды двигателя 1	0–4095	0	△
d0-35	Усиление синусоиды двигателя 1	0–4095	0	△
d0-36	Усиление косинусоиды двигателя 1	0–4095	0	△
d0-37	Различие фаз Sin, Cos и Z двигателя 1	0,0–360,0	0,0	△
d0-38	Коэффициент температуры двигателя	0,000–2,000	1,000	△
Группа d1: параметры управления V/f двигателем 1				
d1-00	Настройка кривой V/f	0: линейное соотношение V/f 1: многоступенчатое соотношение V/f (d1-01 – d1-08) 2: 1,2 мощности 3: 1,4 мощности 4: 1,6 мощности	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		5: 1,8 мощности 6: 2,0 мощности 7: способ 1 разделения V/F 8: способ 2 разделения V/F		
d1-01	Значение f3 частоты V/f	0,00 Гц – номинальная частота двигателя	50,00 Гц	×
d1-02	Значение V3 напряжения V/f	0,0–100,0 %	100,0 %	×
d1-03	Значение f2 частоты V/f	d1-05 – d1-01	0,00 Гц	×
d1-04	Значение V2 напряжения V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	×
d1-05	Значение f1 частоты V/f	d1-07 – d1-03	0,00 Гц	×
d1-06	Значение V1 напряжения V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	×
d1-07	Значение f0 частоты V/f	0,00 Гц – d1-05	0,00 Гц	×
d1-08	Значение V0 напряжения V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	×
d1-09	Повышение крутящего момента	0,0–30,0 %; 0,0 % означает автоматическое повышение крутящего момента	0,0 %	△
d1-10	Коэффициент компенсации скольжения	0,0–400,0 %	100,0 %	△
d1-11	Контроль статизма по частоте	0,00 Гц – максимальная частота	0,00 Гц	△
d1-12	Режим ограничения тока	0: отключена 1: устанавливается с помощью d1-13 2: устанавливается с помощью AI1 3: устанавливается с помощью AI2 4: устанавливается с помощью AI3 5: устанавливается с помощью AI4 6: устанавливается с помощью X5	1	×
d1-13	Дискретная настройка граничного значения тока	20,0–200,0 %	160,0 %	△
d1-14	Коэффициент ограничения тока при ослаблении потока	0,001–1,000	0,500	△
d1-15	Процент энергосбережения	0–40,0 %	0,0 %	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d1-16	Усиление 1 подавления колебаний V/f	0–3000	38	△
d1-17	Усиление 2 подавления колебаний V/f	0–3000	0	△
d1-18	Настройка напряжения на отдельной диаграмме V/f	0: D1-19, дискретная настройка 1: устанавливается с помощью AI1 2: устанавливается с помощью AI2 3: устанавливается с помощью AI3 4: устанавливается с помощью AI4 5: устанавливается с помощью выхода ПИД-регулятора процесса 6: устанавливается с помощью AI1 + выхода ПИД-регулятора процесса	0	×
d1-19	Цифровая настройка напряжения на отдельной диаграмме V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	△
d1-20	Время изменения напряжения на отдельной диаграмме V/f	0,00–600,00 с	0,01 с	△
Группа d2: параметры векторного управления двигателем 1				
d2-00	Управление скоростью / крутящим моментом	0: управление скоростью 1: управление крутящим моментом	0	×
d2-01	Пропорциональное усиление Kp1 автоматического регулятора скорости (ASR) при высокой скорости	0,0–20,0	1,0	△
d2-02	Время интегрирования ASR на высокой скорости Ti1	0,000–8,000 с	0,200 с	△
d2-03	Пропорциональное усиление ASR на низкой скорости Kp2	0,0–20,0	1,0	△
d2-04	Время интегрирования ASR на низкой скорости Ti2	0,000–8,000 с	0,200 с	△
d2-05	Частота 1 переключения ASR	0,00 Гц – d2-06	5,00 Гц	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d2-06	Частота 2 переключения ASR	d2-05 – верхняя граничная частота	10,00 Гц	△
d2-07	Время фильтрации входа ASR	0,0–500,0 мс	0,3 мс	△
d2-08	Время фильтрации выхода ASR	0,0–500,0 мс	0,0 мс	△
d2-09	Коэффициент пропорционала K <sub>p</sub> автоматического регулятора тока (ACR) по магнитной оси D	0,000–8,000	1,000	△
d2-10	Коэффициент интегрирования K <sub>i</sub> ACR по магнитной оси D	0,000–8,000	1,000	△
d2-11	Время предварительного возбуждения	0,000–5,000 с	0,200 с	△
d2-12	Источник ограничения приводного крутящего момента	0: d2-14, дискретная настройка 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d2-13	Источник ограничения тормозного момента	0: d2-15, дискретная настройка 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d2-14	Дискретная настройка предела крутящего момента	0,0–200,0 %	150,0 %	△
d2-15	Дискретная настройка предела тормозного крутящего момента	0,0–200,0 %	150,0 %	△
d2-16	Коэффициент ограничения крутящего момента при ослаблении потока	0,0–100,0 %	50,0 %	△

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d2-17	Коэффициент компенсации скольжения привода	10,0–300,0 %	100,0 %	△
d2-18	Коэффициент компенсации скольжения тормоза	10,0–300,0 %	100,0 %	△
d2-19	Источник опорного крутящего момента	0: устанавливается с помощью d2-20 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d2-20	Дискретная настройка крутящего момента	–200,0–200,0 %	0,0 %	△
d2-21	Источник ограничения скорости движения вперед при управлении крутящим моментом	0: устанавливается с помощью d2-23 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d2-22	Источник ограничения скорости движения назад при управлении крутящим моментом	0: устанавливается с помощью d2-24 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d2-23	Ограничение скорости движения вперед при управлении крутящим моментом	0,00 Гц – b0-08	50,00 Гц	△
d2-24	Ограничение скорости движения назад при управлении крутящим моментом	0,00 Гц – b0-08	50,00 Гц	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d2-25	Установленное время разгона/замедления крутящего момента	0,00–120,00 с	0,10 с	△
d2-26	Процент энергосбережения для двигателя переменного тока	0–100,0 %	100,0 %	△
d2-27	Начальная точка энергосберегающего момента	0–4096	0	△
d2-28	Конечная точка энергосберегающего момента	0–4096	1100	△
d2-29	Коэффициент пропорционала K <sub>P</sub> ACR по магнитной оси Q	0,000–8,000	1,000	△
d2-30	Коэффициент интегрирования K <sub>I</sub> ACR по магнитной оси Q	0,000–8,000	1,000	△
d2-31	Коэффициент развязки по оси D	0–65,535	1,000	△
d2-32	Коэффициент развязки по оси Q	0–65,535	1,000	△
d2-33	Максимальная степень использования напряжения	0–110,0 %	100,0 %	△
d2-36	Коэффициент слабого магнитного контура	0–65 535	200	△
d2-40	Режим MTPV	0: деактивация 1: активация	0	△
d2-42	Коэффициент пропорционала MTPV	0–65 535	100	△
d2-43	Коэффициент интегрирования MTPV	0–65 535	10	△
d2-44	Переменная подрегулировка средствами обратной связи	Разряд единиц: обратная связь асинхронного двигателя активирована Разряд десятков: зарезервировано Разряд сотен: активировано встроенное разделение контура регулирования скорости	101	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d2-45	Коэффициент компенсации задержки колебательного сигнала	0–8,000	0,500	△
d2-47	Коэффициент снижения насыщения контура регулирования скорости	0–65 535	10	△

## Группа d3: параметры двигателя 2

d3-00	Тип двигателя 2	0: обычный двигатель переменного тока 1: двигатель переменного тока с регулируемой частотой	1	×
d3-01	Класс мощности двигателя 2	0,4–6553,5 кВт	В зависимости от модели	×
d3-02	Номинальное напряжение двигателя 2	0–480 В (для двигателей с питанием от источника 380 В)	380 В	×
d3-03	Номинальный ток двигателя 2	0,0–6553,5 А	В зависимости от модели	×
d3-04	Номинальная частота двигателя 2	0,00–600,00 Гц	50,00 Гц	×
d3-05	Число полюсов двигателя 2	1–400	4	×
d3-06	Номинальная скорость двигателя 2	0–65 535 об/мин	В зависимости от модели	×
d3-07	Сопротивление статора R1 асинхронного двигателя 2	0,001–65,535 Ом	В зависимости от модели	×
d3-08	Индуктивность рассеяния L1 асинхронного двигателя 2	0,1–6553,5 мГн	В зависимости от модели	×
d3-09	Сопротивление ротора R2 асинхронного двигателя 2	0,001–65,535 Ом	В зависимости от модели	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d3-10	Взаимная индуктивность L2 асинхронного двигателя 2	0,1–6553,5 мГн	В зависимости от модели	×
d3-11	Ток холостого хода асинхронного двигателя 2	0,0–6553,5 А	В зависимости от модели	×
d3-12	Коэффициент мощности асинхронного двигателя 2	0,001–1,000	0,880	×
d3-22	Автоматическая настройка двигателя 2	0: автоматическая настройка отсутствует 1: статическая автоматическая настройка 2: автоматическая настройка с вращением	0	×
d3-23	Режим защиты двигателя 2 от перегрузки	0: защита отсутствует 1: определяется по току двигателя 2: определяется по датчику температуры	1	×
d3-24	Время обнаружения защиты двигателя 2 от перегрузки	0,1–15,0 мин	5,0 мин	×
d3-25	Вход сигнала температурного датчика двигателя 2	Разряд единиц: 0: контроль отсутствует 1: AI TEMP (на плате расширения PG) 2: EAI (на плате расширения ввода-вывода) Разряд десятков: тип датчика: 0: PT100 1: PT1000 2: KTY84 3: NTC	00	×
d3-26	Порог тепловой защиты датчика температуры двигателя 2	0–200,0 °C	120,0 °C	×
d3-27	Тип энкодера двигателя 2	Разряд единиц: тип энкодера: 0: инкрементный энкодер ABZ 1: инкрементный энкодер UVW	0020	×

Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изме- нение
		<p>2: поворотный трансформатор          3: с CD-сигналом SINCOS          4: без CD-сигнала SINCOS</p> <p>Разряд десятков: степень изменения при повороте:          0: датчики отсутствуют          1: 0,23          2: 0,28          3: 0,5</p> <p>Разряд сотен:          0: тип энкодера задается вручную          1: тип энкодера задается автоматически</p> <p>Разряд тысяч: зарезервировано</p>		
d3-28	Разрешающая способность энкодера двигателя 2	1–16 000	1024	×
d3-29	Направление измерения энкодера двигателя 2	0: вперед 1: назад	0	×
d3-30	Числитель передаточного числа привода двигателя 2	1–65 535	1000	×
d3-31	Знаменатель передаточного числа привода двигателя 2	1–65 535	1000	△
d3-32	Обнаружение отсоединения энкодера двигателя 2	0,0–8,0 с (0,0 с означает, что данная функция недействительна)	0,0 с	△
d3-33	Сдвиг синусоиды двигателя 2	0–4095	0	△
d3-34	Сдвиг косинусоиды двигателя 2	0–4095	0	△
d3-35	Увеличение синусоиды двигателя 2	0–4095	0	△
d3-36	Увеличение косинусоиды двигателя 2	0–4095	0	△
d3-37	Различие фаз Sin, Cos и Z двигателя 2	0,0–360,0	0,0	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d3-38	Коэффициент температуры двигателя	0,000–2,000	1,000	×
Группа d4: параметры управления V/f двигателем 2				
d4-00	Настройка кривой V/f	0: линейное соотношение V/f 1: многоступенчатое соотношение V/f (d1-01 – d1-08) 2: 1,2 мощности 3: 1,4 мощности 4: 1,6 мощности 5: 1,8 мощности 6: 2,0 мощности 7: способ 1 разделения V/F 8: способ 2 разделения V/F	0	×
d4-01	Значение f3 частоты V/f	0,00 Гц – номинальная частота двигателя	50,00 Гц	×
d4-02	Значение V3 напряжения V/f	0,0–100,0 %	100,0 %	×
d4-03	Значение f2 частоты V/f	d4-05 – d4-01	0,00 Гц	×
d4-04	Значение V2 напряжения V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	×
d4-05	Значение f1 частоты V/f	d4-07 – d4-03	0,00 Гц	×
d4-06	Значение V1 напряжения V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	×
d4-07	Значение f0 частоты V/f	0,00 Гц – d4-05	0,00 Гц	×
d4-08	Значение V0 напряжения V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	×
d4-09	Повышение крутящего момента	0,0–30,0 %; 0,0 % означает автоматическое увеличение крутящего момента	0,0 %	△
d4-10	Коэффициент компенсации скольжения	0,0–400,0 %	100,0 %	△
d4-11	Контроль статизма по частоте	0,00–10,00 Гц	0,00 Гц	△
d4-12	Режим ограничения тока	0: отключена 1: устанавливается с помощью d4-13 2: устанавливается с помощью AI1 3: устанавливается с помощью AI2 4: устанавливается с помощью AI3	1	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		5: устанавливается с помощью AI4 6: X5		
d4-13	Дискретная настройка граничного значения тока	20,0–200,0 %	160,0 %	△
d4-14	Коэффициент ограничения тока при ослаблении потока	0,001–1,000	0,500	△
d4-15	Процент энергосбережения	0–40,0 %	0,0 %	△
d4-16	Усиление 1 подавления колебаний V/f	0–3000	38	△
d4-17	Усиление 2 подавления колебаний V/f	0–3000	0	△
d4-18	Настройка напряжения на отдельной диаграмме V/f	0: D1-19, дискретная настройка 1: устанавливается с помощью AI1 2: устанавливается с помощью AI2 3: устанавливается с помощью AI3 4: устанавливается с помощью AI4 5: устанавливается с помощью выхода ПИД-регулятора процесса 6: устанавливается с помощью AI1 + выхода ПИД-регулятора процесса	0	×
d4-19	Цифровая настройка напряжения на отдельной диаграмме V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	△
d4-20	Время изменения напряжения на отдельной диаграмме V/f	0,00–600,00 с	0,01 с	△
<b>Группа d5: параметры векторного управления двигателем 2</b>				
d5-00	Управление скоростью / крутящим моментом	0: управление скоростью 1: управление крутящим моментом	0	×
d5-01	Пропорциональное усиление Kp1 автоматического регулятора скорости (ASR) при высокой скорости	0,0–20,0	1,0	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d5-02	Время интегрирования ASR на высокой скорости Ti1	0,000–8,000 с	0,200	△
d5-03	Пропорциональное усиление ASR на низкой скорости Kp2	0,0–20,0	1,0	△
d5-04	Время интегрирования ASR на низкой скорости Ti2	0,000–8,000 с	0,200	△
d5-05	Частота 1 переключения ASR	0,00 Гц – d5-06	5,00 Гц	△
d5-06	Частота 2 переключения ASR	d5-05 – верхняя граничная частота	10,00 Гц	△
d5-07	Время фильтрации входа ASR	0,0–500,0 мс	0,3 мс	△
d5-08	Время фильтрации выхода ASR	0,0–500,0 мс	0,0 мс	△
d5-09	Коэффициент пропорционала Kp ACR	0,000–8,000	1,000	△
d5-10	Коэффициент интегрирования Ki ACR	0,000–8,000	1,000	△
d5-11	Время предварительного возбуждения	0,000–5,000 с	0,200 с	△
d5-12	Источник ограничения приводного крутящего момента	0: d5-14, дискретная настройка 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d5-13	Источник ограничения тормозного момента	0: d5-15, дискретная настройка 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d5-14	Дискретная настройка предела крутящего момента	0,0–200,0 %	150,0 %	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d5-15	Дискретная настройка предела тормозного крутящего момента	0,0–200,0 %	150,0 %	△
d5-16	Коэффициент ограничения крутящего момента при ослаблении потока	0,0–100,0 %	50,0 %	△
d5-17	Коэффициент компенсации скольжения привода	10,0–300,0 %	100,0 %	△
d5-18	Коэффициент компенсации скольжения тормоза	10,0–300,0 %	100,0 %	△
d5-19	Источник опорного крутящего момента	0: устанавливается с помощью d5-20 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d5-20	Дискретная настройка крутящего момента	–200,0–200,0 %	0,0 %	△
d5-21	Источник ограничения скорости движения вперед	0: устанавливается с помощью d5-23 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
d5-22	Источник ограничения скорости движения назад	0: устанавливается с помощью d5-24 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d5-23	Значение ограничения скорости движения вперед	0,00 Гц – b0-08	50,00 Гц	△
d5-24	Значение ограничения скорости движения назад	0,00 Гц – b0-08	50,00 Гц	△
d5-25	Установленное время разгона/замедления крутящего момента	0,00–120,00 с	0,10 с	△
d5-26	Процент энергосбережения для двигателя переменного тока	0–100,0 %	100,0 %	△
d5-27	Начальная точка энергосберегающего момента	0–4096	0	△
d5-28	Конечная точка энергосберегающего момента	0–4096	1100	△
d5-29	Коэффициент пропорционала Kp ACR по магнитной оси Q	0,000–8,000	1,000	△
d5-30	Коэффициент интегрирования Ki ACR по магнитной оси Q	0,000–8,000	1,000	△
d5-31	Коэффициент развязки по оси D	0–65,535	1,000	△
d5-32	Коэффициент развязки по оси Q	0–65,535	1,000	△
d5-33	Максимальная степень использования напряжения	0–110,0 %	100,0 %	△
d5-36	Коэффициент слабого магнитного контура	0–65 535	200	△
d5-40	Режим MTPV	0: деактивация 1: активация	0	△
d5-42	Коэффициент отношения MTPV	0–65 535	100	△
d5-43	Коэффициент интегрирования MTPV	0–65 535	10	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
d5-44	Переменная подрегулировка средствами обратной связи	Разряд единиц: обратная связь асинхронного двигателя активирована Разряд десятков: зарезервировано Разряд сотен: активировано встроенное разделение контура регулирования скорости	101	△
d5-45	Коэффициент компенсации задержки колебательного сигнала	0–8,000	0,500	△
d5-47	Коэффициент снижения насыщения контура регулирования скорости	0–65 535	10	△
Группа Е: расширенные параметры функционирования и защиты				
Группа Е0: расширенная функциональность				
E0-00	Частота ШИМ	Диапазон: 0,8–16,0 кГц ≤ 30 кВт: заводская уставка по умолчанию: 6,0 кГц 37–45 кВт: заводская уставка по умолчанию: 5,0 кГц 55–75 кВт: заводская уставка по умолчанию: 4,0 кГц ≥ 90 кВт: заводская уставка по умолчанию: 3,0 кГц	В зависимости от модели	△
E0-01	Оптимизация ШИМ	Разряд единиц: частота переключения регулируется температурой 0: самоадаптация 1: регулировка отсутствует Разряд десятков: режим модуляции ШИМ 0: пятисегментное и семисегментное автоматическое переключение 1: пятисегментный режим 2: семисегментный режим	0110	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		Разряд сотен: регулировка избыточной модуляции 0: отключена 1: активирована 2: избыточная модуляция Разряд тысяч: отношение частоты ШИМ к выходной частоте 0: самоадаптация 1: адаптация отсутствует		
E0-02	Действие при достижении времени работы	Разряд единиц: действие при достижении времени непрерывной работы: 0: ход продолжается 1: останов и сообщение об отказе Разряд десятков: действие при достижении суммарного времени работы: 0: ход продолжается 1: останов и сообщение об отказе Разряд сотен: единица времени работы 0: с 1: ч	000	×
E0-03	Настройка времени непрерывной работы	0,0–6000,0 с (ч)	0,0 с (ч)	△
E0-04	Настройка суммарного времени работы	0,0–6000,0 с (ч)	0,0 с (ч)	△
E0-12	Поправочный коэффициент частоты случайного переключения	0–100	0	△
Группа E1: параметры защиты				
E1-00	Останов при перенапряжении	0: запрещено 1: разрешено 2: действует только в отношении замедления	0	×
E1-01	Предел перенапряжения при останове	120–150 %	130 %	△

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
E1-02	Останов при пониженном напряжении	0: отключена 1: активирована	0	×
E1-03	Сигнал тревоги при перегрузке	Разряд единиц: вариант обнаружения: 0: всегда обнаруживать 1: обнаруживать только при постоянной скорости Разряд десятков: по сравнению с 0: номинальный ток двигателя 1: номинальный ток привода Разряд сотен: действие привода 0: сигнал тревоги, но ход продолжается 1: сигнал тревоги и выбег до останова	000	×
E1-04	Пороговое значение сигнала тревоги при перегрузке	20,0–200,0 %	180,0 %	△
E1-05	Время обнаружения сигнала тревоги при перегрузке	0,1–60,0 с	5,0 с	△
E1-06	Защитное действие 1	Разряд единиц: энкодер отключен (CLL) / неисправна плата PG 0: сигнал тревоги и выбег до останова 1: сигнал тревоги CLL активен, но ход продолжается 2: сигнал тревоги PGE активен, но ход продолжается 3: сигналы тревоги CLL и PGE активны, но ход продолжается Разряд десятков: неисправность цепи измерения температуры интегрированного модуля питания (oH3) 0: сигнал тревоги и выбег до останова 1: сигнал тревоги, но ход продолжается Разряд сотен: нарушение работы EEPROM (Epr)	0000	×

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		0: сигнал тревоги и выбег до останова 1: сигнал тревоги, но ход продолжается Разряд тысяч: нарушение работы линий связи (TrC) 0: сигнал тревоги и выбег до останова 1: сигнал тревоги, но ход продолжается		
E1-07	Защитное действие 2	Разряд единиц: сбои электропитания при работе (SUE) 0: сигнал тревоги и выбег до останова 1: обеспечьте защиту от отказа Разряд десятков: неисправность цепи обнаружения тока (CtC) 0: сигнал тревоги и выбег до останова 1: сигнал тревоги, но ход продолжается Разряд сотен: нарушение работы контактора (CCL): 0: сигнал тревоги и выбег до останова 1: сигнал тревоги, но ход продолжается Разряд тысяч: потеря фазы на входе/выходе (ISF, oPL): 0: отключена защита от неисправности входного питания и от обрыва выходной фазы 1: отсутствует защита от потери фазы на входе, активирована защита от потери фазы на выходе 2: активирована защита от потери фазы на входе, отсутствует защита от потери фазы на выходе 3: активирована защита от потери	3001	x

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		фазы как на входе, так и на выходе		
E1-08	Запись отказов в память после потери питания	0: данные не сохраняются после потери питания 1: данные сохраняются после потери питания	0	×
E1-09	Время автоматического сброса отказов	0–20	0	×
E1-10	Интервал автоматического сброса	2,0–20,0 с	2,0 с	×
E1-11	Срабатывание реле при отказе привода	Разряд единиц: при отказе вследствие пониженного напряжения 0: действие отсутствует 1: действие активировано Разряд десятков: при блокировке отказа 0: действие отсутствует 1: действие активировано Разряд сотен: интервал автоматического сброса 0: действие отсутствует 1: действие активировано	010	×
E1-12	Управление охлаждающим вентилятором	0: автоматический запуск (с учетом температуры мостового измерительного преобразователя) 1: всегда запускается после включения подачи питания	0	△
E1-13	Порог сигнала тревоги о перегреве привода	0,0–100,0 °C	80,0 °C	△
E1-14	Защитное действие 3	0–FFFF Первая буква F справа: Бит0: отказ 0 GDP вследствие отсутствия экранирования, экран 1 Бит1–3: зарезервировано Вторая буква F справа: Бит0: отказ 0 AIP вследствие отсутствия экранирования, экран 1 Бит1: отказ 0 OL3 вследствие отсутствия экранирования, экран 1	0000	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		Бит2–3: зарезервировано Третья буква F справа: Бит0: отказ 0 платы расширения ввода-вывода вследствие отсутствия экранирования, экран 1 Бит1–3: зарезервировано Четвертая буква F справа: Бит0: отказ 0 вследствие отсутствия экранирования тормозной трубы, экран 1 Бит1–3: зарезервировано		
E1-15	Точка перегрузки по однофазному току	0,0–400,0 %	150,0 %	△
E1-16	Время перегрузки по однофазному току	0,000–50,000 с	1,000 с	△
E1-17	Разность между забросом оборотов и избыточными оборотами	Разряд единиц: выбор действия в ответ на заброс оборотов 0: останов выбегом и отчет об отказе 1: продолжение работы Разряд десятков: выбор действия при отклонении избыточных оборотов (DEV) 0: останов выбегом и отчет об отказе 1: продолжение работы	00	×
E1-18	Значение обнаружения заброса оборотов (OS)	0,0–108,0 %	105,0 %	△
E1-19	Время обнаружения заброса оборотов (OS)	0,0–20,0 с	1,00 с	△
E1-20	Значение обнаружения разности избыточных оборотов	0,0–50,0 %	20,0 %	△
E1-21	Время обнаружения разности избыточных оборотов	0,0–20,0 с	5,00 с	△
E1-23	Настройка задержки измерения	0–500	100	×
E1-24	Пятиступенчатый порог частоты	0–65 535	8,00 Гц	△

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
E1-25	Коэффициент потери скорости вследствие перенапряжения	0–200	30	△
Группа E2: расширенные функции управления двигателем				
E2-00	Блок контроля Kр для двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	200	△
E2-01	Блок контроля Kі для двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	2000	△
E2-02	Блок контроля Ki2 для двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	2000	△
E2-03	Коррекция 1 модели блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2 (изменение после автоматической настройки)	–9999–9999	0	×
E2-04	Коррекция 2 модели блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2 (изменение после автоматической настройки)	–9999–9999	8	△
E2-05	Коэффициент K1 блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2	–9999–9999	0	△
E2-06	Коэффициент K2 блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2	–9999–9999	–1	△
E2-07	Коэффициент K3 блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	0	△
E2-08	Коэффициент K4 блока контроля для двигателя	0–65 535	0	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
	переменного тока в SVC2			
E2-09	Режим 2 обратной связи с блоком контроля для двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	3000	△
E2-10	Режим обратной связи с блоком контроля для двигателя переменного тока в SVC2	0–1	0	△
E2-11	Предел амплитуды блока контроля двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	100	△
E2-12	Коррекция Kp блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	1000	△
E2-13	Коррекция Ki блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2	0–65 535	20	△
E2-14	Коэффициент коррекции блока контроля для двигателя переменного тока в SVC2	0,000–65,535	0,500	△
E2-15	Порог синхронной скорости для двигателя переменного тока в SVC2	0,00–600,00 Гц	0,30 Гц	△
E2-16	Фильтрование частоты обратной связи двигателя	0,0–500,0 мс	0,3 мс	△
E2-17	Выбор крутящего момента с обратной связью	0: деактивация 1: активация	1	△
E2-18	Контур Kp крутящего момента	0–65 535	1000	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
E2-19	Контур K <sub>i</sub> крутящего момента	0–65 535	50	△
E2-20	Коэффициент пропорционала активного демпфирования	0–65 535	0	△
E2-21	Настройка предельных значений амплитуды активного демпфирования	0–65 535	512	△
Группа F: прикладные параметры				
Группа F0: ПИД-регулятор процесса				
F0-00	Опорный сигнал ПИД-регулятора	0: дискретная настройка F0-01 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: импульсный вход X5 6: связь	0	×
F0-01	Дискретная настройка ПИД-регулятора	0,0–100,0 %	50,0 %	△
F0-02	Обратная связь ПИД-регулятора	0: AI1 1: AI2 2: AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 3: AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 4: AI1 + AI2 5: AI1 – AI2 6: Макс. {AI1, AI2} 7: Мин. {AI1, AI2} 8: импульсный вход X5 9: связь	0	×
F0-03	ПИД-регулирование	Разряд единиц: выходная частота 0: направление должно быть таким же, как установленное направление хода 1: допускается противоположное направление Разряд десятков: выбор интегрирования	10	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		0: интегрирование продолжается, когда частота достигает верхней/нижней границы 1: интегрирование прекращается, когда частота достигает верхней/нижней границы		
F0-04	Направление ПИД-регулирования	0: положительное регулирование 1: отрицательное регулирование	0	×
F0-05	Время фильтрации опорного сигнала ПИД-регулятора	0,0–60,00 с	0,00 с	△
F0-06	Время фильтрации сигнала обратной связи ПИД-регулятора	0,0–60,00 с	0,00 с	△
F0-07	Время фильтрации выходного сигнала ПИД-регулятора	0,0–60,00 с	0,00 с	△
F0-08	Пропорциональный коэффициент усиления Kp1	0,0–200,0	50,0	△
F0-09	Время интегрирования Ti1	0,000–50,000 с	0,500 с	△
F0-10	Время дифференцирования Td1	0,0–100,0 с	0,000 с	△
F0-11	Пропорциональный коэффициент усиления Kp2	0,0–200,0	50,0	△
F0-12	Время интегрирования Ti2	0,000–50,000 с	0,500 с	△
F0-13	Время дифференцирования Td2	0,0–50,000 с	0,000 с	△
F0-14	Переключение параметра ПИД-регулятора	0: переключение отсутствует, определяется параметрами Kp1, Ti1 и Td1 1: автоматическое переключение на основе входного смещения (F0-15) 2: переключение с помощью входного контакта	0	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F0-15	Входное смещение при автоматическом переключении ПИД	0,0–100,0 %	20,0 %	△
F0-16	Время обработки Т	0,001–50,000 с	0,002 с	△
F0-17	Предел смещения ПИД	0,0–100,0 %	0,0 %	△
F0-18	Предел производной ПИД	0,0–100,0 %	0,5 %	△
F0-19	Начальное значение ПИД	0,0–100,0 %	0,0 %	×
F0-20	Время удержания начального значения ПИД	0,0–3600,0 с	0,0 с	△
F0-21	Значение обнаружения потери обратной связи ПИД	0,0–100,0 % (при 0 % обнаружение отсутствует)	0,0 %	△
F0-22	Время обнаружения потери обратной связи ПИД	0,0–30,0 с	1,0 с	△
F0-23	Частота среза, когда направление вращения противоположно установленному	0,00 Гц – b0-08	50,00 Гц	△
F0-24	Вариант расчета ПИД	0: в состоянии останова расчет не производится 1: в состоянии останова расчет продолжается	0	△

## Группа F1: многоступенчатая частота

F1-00	Источник установки многоступенчатой частоты 0	0: дискретная настройка F1-02 1: дискретная настройка (b0-02) + настройка с панели управления клавишами л/v 2: дискретная настройка b0-02 + настройка ВВЕРХ/ВНИЗ со входа 3: AI1 4: AI2 5: AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 6: AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 7: импульсный вход X5	0	×
-------	---	--	---	---

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		8: выход ПИД-регулятора процесса 9: связь		
F1-01	Источник установки многоступенчатой частоты 1	0: дискретная настройка F1-03 1: дискретная настройка (b0-04) + настройка с панели управления клавишами А/В 2: дискретная настройка b0-04 + команды «БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ» с дискретного входа 3: AI1 4: AI2 5: AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 6: AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 7: импульсный вход X5 8: выход ПИД-регулятора процесса 9: связь	0	×
F1-02 – F1-17	Многоступенчатая частота 0–15	Нижний предел – верхний предел (–100,0–100,0 %) Процентное отношение, соответствующее верхнему пределу частоты в b0-09	0,0 %	△
Группа F2: простой ПЛК				
F2-00	Режим работы простого ПЛК	Разряд единиц: режим работы ПЛК 0: останов после одного цикла 1: продолжение работы с последней частотой после одного цикла 2: повторение цикла Разряд десятков: сохранение в памяти при потере питания 0: не сохраняется в памяти при потере питания 1: сохраняется в памяти при потере питания Разряд сотен: режим запуска 0: запуск с первого шага «многоступенчатой частоты 0» 1: продолжение работы с шага останова (или отказа) 2: продолжение работы с шага и частоты, на которых работа была	0000	×

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		остановлена (или возникла ошибка) Разряд тысячи: единица времени работы простого ПЛК 0: секунда (с) 1: минута (мин)		
F2-01	Настройка шага 0	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 0 (F1-02) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 4: AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 5: импульсный вход X5 6: выход ПИД-регулятора процесса 7: многоступенчатая частота 8: связь Разряд десятков: направление хода 0: вперед 1: назад 2: определяется командой запуска Разряд сотен: время разгона/замедления 0: время разгона/замедления 1 1: время разгона/замедления 2 2: время разгона/замедления 3 3: время разгона/замедления 4	000	×
F2-02	Время выполнения шага 0	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-03	Настройка шага 1	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 1 (F1-03) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-04	Время выполнения шага 1	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F2-05	Настройка шага 2	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 2 (F1-04) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-06	Время выполнения шага 2	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-07	Настройка шага 3	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 3 (F1-05) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-08	Время выполнения шага 3	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-09	Настройка шага 4	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 4 (F1-06) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-10	Время выполнения шага 4	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-11	Настройка шага 5	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 5 (F1-07) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени	000	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		разгона/замедления (аналогично F2-01)		
F2-12	Время выполнения шага 5	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-13	Настройка шага 6	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 6 (F1-08) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-14	Время выполнения шага 6	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-15	Настройка шага 7	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 7 (F1-09) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-16	Время выполнения шага 7	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-17	Настройка шага 8	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 8 (F1-10) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-18	Время выполнения шага 8	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-19	Настройка шага 9	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 9 (F1-11) 1–7: аналогично F2-01	000	×

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/торможения (аналогично F2-01)		
F2-20	Время выполнения шага 9	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-21	Настройка шага 10	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 10 (F1-12) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-22	Время выполнения шага 10	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-23	Настройка шага 11	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 11 (F1-13) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-24	Время выполнения шага 11	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-25	Настройка шага 12	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 12 (F1-14) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-26	Время выполнения шага 12	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F2-27	Настройка шага 13	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 13 (F1-15) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-28	Время выполнения шага 13	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-29	Настройка шага 14	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 14 (F1-16) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-30	Время выполнения шага 14	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
F2-31	Настройка шага 15	Разряд единиц: опорная частота 0: многоступенчатая частота 15 (F1-17) 1–7: аналогично F2-01 Разряд десятков: направление хода (аналогично F2-01) Разряд сотен: вариант времени разгона/замедления (аналогично F2-01)	000	×
F2-32	Время выполнения шага 15	0,0–6000,0 с (мин)	0,0 с	△
Группа F4: управление положением				
F4-00	Выбор команды положения	Разряд единиц: выбор типа сигнала: 0: АВ, независимый опорный сигнал 1: опорный сигнал «направление + импульс (B: направление + A: импульс)» Разряд десятков: команда положения	00	×

Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изме- нение
		0: без реверса 1: назад		
F4-01	Канал обратной связи по положению	Разряд единиц: выбор типа платы PG 0: обратная связь одного энкодера 1: обратная связь двух энкодеров Разряд десятков: выбор обратной связи энкодера ориентации 0: энкодер двигателя 1: второй энкодер Разряд сотен: выбор обратной связи энкодера отслеживания импульсного сигнала 0: энкодер двигателя 1: второй энкодер Разряд тысяч: зарезервировано	0001	×
F4-02	Числитель передаточного числа импульсных сигналов команд и обратной связи	1–10 000	1	△
F4-03	Знаменатель передаточного числа импульсных сигналов команд и обратной связи	1–10 000	1	△
F4-04	Числитель передаточного числа 1 двигателя и шпинделья	1–10 000	1	△
F4-05	Знаменатель передаточного числа 1 двигателя и шпинделья	1–10 000	1	△
F4-06	Числитель передаточного числа 2 двигателя и шпинделья	1–10 000	1	△
F4-07	Знаменатель передаточного числа 2 двигателя и шпинделья	1–10 000	1	△
F4-08	Разрешающая способность энкодера шпинделья	1–10 000	1024	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F4-09	Направление измерения энкодера шпинделя	0: положительное направление 1: назад	0	×
F4-10	Обнаружение отсоединения энкодера шпинделя	0,0–8,0 с (0,0 означает, что данная функция недействительна)	0,0 с	△
F4-11	Выбор выхода частотного разделения	Разряд единиц: выбор энкодера выхода частотного разделения 0: энкодер двигателя 1: энкодер шпинделя Разряд десятков: выбор направления выхода частотного разделения 0: вперед 1: назад	00	△
F4-12	Коэффициент разделения частот	0: нет 1: 2 разделения частот 2: 4 разделения частот 3: 6 разделений частот 4: 8 разделений частот ... ... 64: 128 разделений частот	0	△
F4-13	Разрешающая способность после умножения частоты	1–16 000	1024	△
F4-14	Диапазон выполнения позиционирования	0–9999	20	×
F4-15	Время выполнения позиционирования	0,001–5,000 с	0,100 с	×
F4-16	Макс. выходная частота отслеживания импульсных сигналов	0 – B0-09	50,00 Гц	×
F4-17	Пропорциональное усиление отслеживания импульсных сигналов автоматическим регулятором скорости (ASR) при высокой скорости	0,0–20,0	0,5	△
F4-18	Интегральное время отслеживания	0,000–8,000 с	0,200 с	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
	импульсных сигналов автоматическим регулятором скорости (ASR) при высокой скорости			
F4-19	Пропорциональное усиление отслеживания импульсных сигналов автоматическим регулятором скорости (ASR) при низкой скорости	0,0–20,0	0,5	△
F4-20	Интегральное время отслеживания импульсных сигналов автоматическим регулятором скорости (ASR) при низкой скорости	0,000–8,000 с	0,200 с	△
F4-21	Усиление подачи вперед при отслеживании импульсных сигналов	0–2,00	1,00	△
F4-22	Пропорциональное усиление отслеживания импульсных сигналов при высокой скорости	0–100,00	1,00	△
F4-23	Пропорциональное усиление отслеживания импульсных сигналов при низкой скорости	0–100,00	1,00	△
F4-24	Частота ШИМ пропорционального усиления при низкой скорости	0 – F4-25	5,00 Гц	×
F4-25	Частота ШИМ пропорционального усиления при высокой скорости	F4-24 – b0-09	10,00 Гц	×
F4-26	Время фильтрации импульсного сигнала	0–255	0	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
	при подаче в прямом направлении			
F4-27	Время фильтрации при задержке команды управления	0–255	0	×
F4-28	Время фильтрации при среднем значении команды управления	0–1,023 с	0,010 с	×
F4-29	Ограничение амплитуды выходного сигнала цепи позиционирования	0–50,00 Гц	10,00 Гц	△
F4-30	Пропорциональное усиление ориентации автоматического регулятора скорости (ASR) при низкой скорости	0,0–20,0	1,0	△
F4-31	Интегральное время ориентации автоматического регулятора скорости (ASR) при низкой скорости	0,000–8,000 с	0,200 с	△
F4-32	Выбор переключения в требуемое положение	Разряд единиц: выбор переключения в требуемое положение 0: прямое переключение 1: сначала позиционирование, потом переключение Разряд десятков: активирован запрет на реверс при позиционировании 0: деактивация 1: активация	00	△
F4-33	Выбор направления вращения шпинделя	0: вперед 1: назад 2: текущее направление 3: ближайшее направление	0	×
F4-34	Частота ориентации	0,01 – b0-09	5,00 Гц	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F4-35	Время отклика ориентации	0,1–1000,0 с	0,5 с	△
F4-36	Пропорциональное усиление ориентации при высокой скорости	0–100,00	1,50	△
F4-37	Пропорциональное усиление ориентации при низкой скорости	0–100,00	1,00	△
F4-38	Частота ШИМ ориентации при низкой скорости	0 – F4-39	0,50 Гц	×
F4-39	Частота ШИМ ориентации при высокой скорости	F4-38 – F4-34	1,00 Гц	×
F4-40	Положение ориентации 1	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-41	Положение ориентации 2	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-42	Положение ориентации 3	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-43	Положение ориентации 4	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-44	Положение ориентации 5	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-45	Положение ориентации 6	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-46	Положение ориентации 7	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-47	Положение ориентации 8	0 – импульсов на один оборот	0	△
F4-48	Выбор S-кривой ориентации	0: S-кривая отсутствует 1: S-кривая	0	△
F4-49	Пропорция начального участка ориентации S-кривой замедления	0,0–100,0 % (F4-49 + F4-50 ≤ 100 %)	20,0 %	△
F4-50	Пропорция конечного участка ориентации S-кривой замедления	0,0–100,0 %	20,0 %	△
F4-51	Время ускорения при ориентации / возврате в исходную точку	0,1–1000,0 с	2,0 с	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F4-52	Время замедления при ориентации / возврате в исходную точку	0,1–1000,0 с	2,0 с	×
F4-53	Корректировка жесткости в режиме позиционирования	0–1024	0	△
F4-54	Возврат к исходному выбору	Разряд единиц: 0: возврат в исходную точку управляет контактным выводом 1: возврат в исходную точку при каждом запуске Разряд десятков: выбор исходного сигнала 0: внешний контактный вход 1: Z-сигнал энкодера	00	×
F4-55	Возврат к исходному направлению	0: подача вперед при возврате в исходную точку 1: подача назад при возврате в исходную точку	0	×
F4-56	Возврат к исходной частоте 1	F4-57 – b0-09	10,00 Гц	×
F4-57	Возврат к исходной частоте 2	0,00 Гц – F4-56	1,00 Гц	×
F4-58	Выбор функции фиксации нулевой скорости	0: деактивация функции фиксации нулевой скорости 1: активация функции фиксации нулевой скорости 2: активация функции фиксации нулевой скорости при активном контактном выводе	0	△
F4-59	Начальная частота фиксации нулевой скорости	0,00 Гц – b0-09	0,30 Гц	△
F4-60	Усиление фиксации нулевой скорости	0–30,00	1,00	△
F4-61	Допустимая погрешность фиксации нулевой скорости	0–10 000	2	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F4-62	Выбор функции простого переноса	0: деактивация 1: активация	0	△
F4-63	Время разгона/замедления переноса	0,1–1000,0 с	2,0 с	×
F4-64	Число переноса 0 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-65	Число переноса 0 битов с низким уровнем	0–9999	0	△
F4-66	Число переноса 1 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-67	Число переноса 1 битов с низким уровнем	0–9999	0	△
F4-68	Число переноса 2 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-69	Число переноса 2 битов с низким уровнем	0–9999	0	△
F4-70	Число переноса 3 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-71	Число переноса 3 битов с низким уровнем	0–9999	0	△
F4-72	Число переноса 4 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-73	Число переноса 4 битов с низким уровнем	0–9999	0	△
F4-74	Число переноса 5 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-75	Число переноса 5 битов с низким уровнем	0–9999	0	△
F4-76	Число переноса 6 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-77	Число переноса 6 битов с низким уровнем	0–9999	0	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
F4-78	Число переноса 7 битов с высоким уровнем	0–9999	0	△
F4-79	Число переноса 7 битов с низким уровнем	0–9999	0	△
F4-80	Фильтрация при разгоне	0,0–5000,0	20,0	△
F4-81	Коэффициент компенсации инерции вращения	0–65 535	0,000	△

## Группа Н: параметры сети

## Группа H0: параметры сети MODBUS

H0-00	Выбор порта SCI	0: связь отсутствует 1: локальный порт 485 2: PN/MTP/DEV 3: ECT 4: CAN 5: M3 (После изменения способа связи привод переменного тока следует перезапустить.)	0	×
H0-01	Конфигурация связи с портом SCI	Разряд единиц: скорость передачи данных в бодах 0: 4800 бит/с 1: 9600 бит/с 2: 19 200 бит/с 3: 38 400 бит/с 4: 57 600 бит/с 5: 115 200 бит/с Разряд десятков: формат данных 0: формат 1-8-2-N, RTU 1: формат 1-8-1-E, RTU 2: формат 1-8-1-O, RTU Разряд сотен: тип соединения 0: прямое кабельное соединение (232/485) 1: модем (232) Разряд тысяч: метод сохранения данных 0: не сохраняются при потере	0001	×

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		питания 1: сохраняются при потере питания		
H0-02	Локальный адрес порта связи 485	0–247, 0 – широковещательный адрес	1	×
H0-03	Обнаружение тайм-аута связи порта 485	0,0–1000,0 с	0,0 с	×
H0-04	Задержка связи с портом 485	0–1000 мс	0 мс	×
H0-05	Опция «ведущий/ведомый»	0: этим приводов управляет ПК 1: в качестве ведущего устройства 2: в качестве ведомого устройства	0	×
H0-06	Адрес хранилища параметров, когда этот привод работает как ведущий	0: b0-02 1: F0-01	0	×
H0-07	Коэффициент пропорциональности полученной частоты	0–1000,0	100,0	△
H0-08	Активация автоматического сброса порта 485	0: деактивация 1: активация	0	×
H0-09	Передача байт через карту	0: 48 байт (с подкомандами) 1: 32 байт	0	△
H0-10	Время обнаружения неисправности коммуникационной карты	0.00~100.00 с	5.00 с	△
H0-11	Восстановление заводского IP адреса	0: деактивация 1: восстановление заводского IP после отключения питания	0	△
H0-13	Выбор единицы измерения скорости шины	0: обороты 1: имульс/с	0	△
H0-14	Выбор отображения адреса (M3)	0: нет 1: отображение	0	△
Группа L: клавиши и дисплей панели управления				
Группа L0: клавиши панели управления				
L0-00	Настройка многофункциональной клавиши	0: нет функции 1: толчок вперед 2: толчок назад	0	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		3: переключение вперед/назад 4: аварийный останов 1 (время замедления устанавливается параметром b2-09) 5: аварийный останов 2 (останов выбегом) 6: источники команд запуска сдвинуты		
L0-01	Опция блокировки клавиш	0: блокировка отсутствует 1: все клавиши заблокированы 2: все клавиши заблокированы, кроме запуска, останова/сброса 3: все клавиши заблокированы, кроме останова/сброса 4: все клавиши заблокированы, кроме >>	0	△
L0-02	Функция клавиши останова	0: клавиша останова активна только на панели управления 1: клавиша останова активна на любом источнике команды запуска	0	△
L0-03	Настройка частоты с помощью клавиш А/В	Разряд единиц: Бит0: опция останова с линейным замедлением 0: обнуление значения коррекции 1: удержание значения коррекции Разряд единиц, Бит1: опция при главной и вспомогательной опорных частотах 0: обнуление значения коррекции 1: удержание значения коррекции Разряд десятков: опция при потере питания 0: обнуление значения коррекции 1: удержание значения коррекции Разряд сотен: опция интегрирования 0: интегрирование деактивировано 1: интегрирование активировано Разряд тысяч: направление хода 0: изменение направления запрещено 1: изменение направления разрешено	0100	△

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
L0-04	Настройка размера шага частоты с помощью клавиш л/в	0,00–10,00 Гц/с	0,10 Гц/с	△
<b>Группа L1: настройки отображения данных на панели управления</b>				
L1-00	Настройка отображения параметра 1 в рабочем состоянии	<p>Настройка в бинарной системе:</p> <p>0: нет отображения 1: отображение</p> <p>Разряд единиц:</p> <p>БИТ0: рабочая частота (Гц) БИТ1: опорная частота (Гц) БИТ2: напряжение шины (В) БИТ3: выходной ток (А)</p> <p>Разряд десятков:</p> <p>БИТ0: выходной крутящий момент (%) БИТ1: выходная мощность (кВт) БИТ2: Выходное напряжение (В) БИТ3: скорость двигателя (об/мин)</p> <p>Разряд сотен:</p> <p>БИТ0: AI1 (В) БИТ1: AI2 (В) БИТ2: AI3 (В) БИТ3: AI4 (В)</p> <p>Разряд тысяч:</p> <p>БИТ0: рабочая частота 2 (Гц) БИТ1: X5 БИТ2: значение внешнего счетчика БИТ3: зарезервировано</p> <p>Примечание. Если для этого параметра установлено значение 0000, по умолчанию будет отображаться рабочая частота (Гц)</p>	108F	△
L1-01	Отображение настройки параметра 2 в рабочем состоянии	<p>Настройка в бинарной системе:</p> <p>0: нет отображения 1: отображение</p> <p>Разряд единиц:</p> <p>БИТ0: линейная скорость хода (м/с) БИТ1: установленная линейная скорость (м/с) БИТ2: состояние входа БИТ3: состояние выхода</p> <p>Разряд десятков:</p>	0000	△

Пара- метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изме- нение
		<p>БИТ0: опорный сигнал ПИД-регулятора (%)</p> <p>БИТ1: обратная связь ПИД-регулятора (%)</p> <p>БИТ2: зарезервировано</p> <p>БИТ3: зарезервировано</p> <p>Разряд сотен:</p> <p>БИТ0: опорный крутящий момент (%)</p> <p>БИТ1: зарезервировано</p> <p>БИТ2: зарезервировано</p> <p>БИТ3: зарезервировано</p> <p>Разряд тысяч: зарезервировано</p> <p>БИТ1: зарезервировано</p> <p>БИТ2: зарезервировано</p> <p>БИТ3: зарезервировано</p>		
L1-02	Отображение настройки параметра в состоянии останова	<p>Настройка в бинарной системе:</p> <p>0: нет отображения</p> <p>1: отображение</p> <p>Разряд единиц:</p> <p>БИТ0: опорная частота (Гц)</p> <p>БИТ1: напряжение шины (В)</p> <p>БИТ2: состояние входа</p> <p>БИТ3: состояние выхода</p> <p>Разряд десятков:</p> <p>БИТ0: AI1 (В)</p> <p>БИТ1: AI2 (В)</p> <p>БИТ2: AI3 (В)</p> <p>БИТ3: AI4 (В)</p> <p>Разряд сотен:</p> <p>БИТ0: опорный сигнал ПИД-регулятора (%)</p> <p>БИТ1: обратная связь ПИД-регулятора (%)</p> <p>БИТ2: зарезервировано</p> <p>БИТ3: зарезервировано</p> <p>Разряд тысяч:</p> <p>БИТ0: линейная скорость хода (м/с)</p> <p>БИТ1: установленная линейная скорость (м/с)</p> <p>БИТ2: значение внешнего счетчика</p> <p>БИТ3: X5</p>	0003	Δ

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		Примечание: когда этот функциональный код установлен на 0000, опорная частота будет отображаться по умолчанию (Гц)		
L1-03	Коэффициент линейной скорости	0,1–999,9 %	100,0 %	△
Группа U: мониторинг				
Группа U0: мониторинг состояния				
U0-00	Рабочая частота	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-01	Установленная частота	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-02	Напряжение шины	0–65 535 В	0 В	◎
U0-03	Выходное напряжение	0–65 535 В	0 В	◎
U0-04	Выходной ток	0,0–6553,5 А	0,0 А	◎
U0-05	Выходной крутящий момент	–300,0–300,0 %	0,0 %	◎
U0-06	Выходная мощность	0,0–300,0 %	0,0 %	◎
U0-07	Источник основной опорной частоты	0: дискретная настройка + настройка с панели управления с помощью клавиш A/V 1: дискретная настройка + настройка с помощью клавиш «ВВЕРХ/ВНИЗ» 2: аналоговый вход AI1 3: аналоговый вход AI2 4: аналоговый вход AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 5: аналоговый вход AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 6: импульсный вход X5 7: выход ПИД-регулятора процесса 8: PLC 9: многоступенчатая частота 10: связь 11: ввод PA/PB	00	◎
U0-08	Источник вспомогательной опорной частоты	0: не задан 1: дискретная настройка + настройка с панели управления с помощью клавиш A/V 2: дискретная настройка + настройка с помощью клавиш «ВВЕРХ/ВНИЗ» 3: аналоговый вход AI1 4: аналоговый вход AI2	00	◎

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		5: аналоговый вход AI3 (на плате расширения ввода-вывода) 6: аналоговый вход AI4 (на плате расширения ввода-вывода) 7: импульсный вход X5 8: выход ПИД-регулятора процесса 9: PLC 10: многоступенчатая частота 11: связь		
U0-09	Основная опорная частота	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-10	Вспомогательная опорная частота	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-11	Состояние привода	Разряд единиц: состояние работы 0: разгон 1: замедление 2: работа при постоянной скорости Разряд десятков: состояние привода 0: останов 1: работа 2: автоматическая настройка	00	◎
U0-12	Напряжение на входе AI1	0,00–10,00 В	0,00 В	◎
U0-13	Напряжение на входе AI2	0,00–10,00 В	0,00 В	◎
U0-14	Напряжение на входе AI3 (на плате расширения ввода-вывода)	0,00–10,00 В	0,00 В	◎
U0-15	Напряжение на входе AI4 (на плате расширения ввода-вывода)	–10,00–10,00 В	0,00 В	◎
U0-16	Выход AO1	0,0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-17	Выход AO2 (на плате расширения ввода-вывода)	0,0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-18	Частота входного высокочастотного импульсного сигнала X5	0,0–50,0 кГц	0,0 кГц	◎

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
U0-19	Состояние дискретного входа	Диапазон: 0000–3FFF Примечание. 1) 0 означает, что вход не действующий, 1 – вход действующий; 2) Бит0 – Бит13: X1, X2, ..., X10, AI1, AI2, AI3, AI4	0000	◎
U0-20	Состояние дискретного выхода	Диапазон: 00–FF Примечание. 1) 0 – разомкнут, 1 – замкнут; 2) Бит0 – Бит7: DO1, DO2, DO3, DO4, HDO зарезервирован, R1, R2	00	◎
U0-21	Настройка ПИД	0,0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-22	Обратная связь ПИД-регулятора	0,0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-23	Смещение входа ПИД	–100,0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-24	Шаг ПЛК	0–15	0	◎
U0-25	Разделенное целевое напряжение V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-26	Разделенное фактическое выходное напряжение V/f	0,0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-27	Частота перед остановкой поиска скорости	0–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-28	Разрешающая способность энкодера шпинделья	0–60 000	0	◎
U0-29	Разрешающая способность энкодера двигателя	0–60 000	0	◎
U0-30	Опорное значение крутящего момента	0,0–300,0 %	0,0 %	◎
U0-31	Суммарное время во включенном состоянии	0–65 535 ч	0 ч	◎
U0-32	Суммарное время работы	0–65 535 ч	0 ч	◎
U0-33	Температура окружающей среды	–40,0–200,0 °C	0,0 °C	◎

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
U0-34	Температура мостового измерительного преобразователя	–40,0–200,0 °C	0,0 °C	◎
U0-35	Температура двигателя	–40,0–200,0 °C	0,0 °C	◎
U0-36	Значение счетчика вывода	0–65 535	0	◎
U0-37	Журнал команды запуска в LoU	0–1	0	◎
U0-38	Журнал кодов отказов в LoU	0–100	0	◎
U0-39	Время выполнения кода	0–65 535	0	◎
U0-40	Источник отказа CtC	0: отказ отсутствует 1: фаза V 2: фаза W 3: фаза U	0	◎
U0-43	Номера старших битов, сохраненные с помощью клавиш л/в на панели управления	–1–1	0	◎
U0-44	Номера младших битов, сохраненные с помощью клавиш л/в на панели управления	0,00–655,35	0,00 Гц	◎
U0-45	Номера старших битов, сохраненные с помощью клавиш «ВВЕРХ/ВНИЗ» на панели управления	–1–1	0	◎
U0-46	Номера младших битов, сохраненные с помощью клавиш «ВВЕРХ/ВНИЗ» на панели управления	0,00–655,55	0,00 Гц	◎
U0-47	Ошибка импульса управления положением	–9999–+9999	0	◎
U0-48	Частота импульса подачи вперед при отслеживании импульсных сигналов	0,00–600,00 Гц	0	◎

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
U0-49	Отображение абсолютного положения двигателя	0–65 535	0	◎
U0-50	Отображение абсолютного положения шпинделья	0–65 535	0	◎
U0-51	Команда величины переноса старшего бита	0–9999	0	◎
U0-52	Команда величины переноса младшего бита	0–9999	0	◎
U0-53	Старший бит величины текущего переноса	0–9999	0	◎
U0-54	Младший бит величины текущего переноса	0–9999	0	◎
U0-55	Частота обратной связи двигателя	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-56	Частота обратной связи шпинделья	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-57	Частота опорного импульса	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U0-60	Зарезервировано	0–65 535	0	◎
U0-61	Зарезервировано	0–65 535	0	◎
U0-62	Состояние связи с коммуникационной платой PN	0–65 535	0	◎
U0-64	Уровень нагрузки на CPU	0–100,0 %	0,0 %	◎
U0-65	Суммарная погрешность прерывания PG	0–65 535	0	◎
U0-66	Цикл прерывания PG	0–65 535	0	◎
U0-67	Суммарный сбой связи с платой PG	0–65 535	0	◎
U0-68	Текущий режим позиционирования	Разряд единиц: 1: ориентация 2: отслеживание импульсов 3: возврат к исходной точке 4: простой перенос	0	◎

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		5: фиксация нулевой скорости Разряд десятков: состояние в каждом режиме		
Группа U1: история отказов				
U1-00	История отказов 1 (последние)	0: отказ отсутствует 1: перегрузка по току при разгоне (oC1) 2: перегрузка по току при постоянной скорости (oC2) 3: перегрузка по току при замедлении (oC3) 4: перенапряжение при разгоне (ou1) 5: перенапряжение при постоянной скорости (ou2) 6: перенапряжение при замедлении (ou3) 7: защита модуля (FAL) 8: ошибка автоматической настройки (tUN) 9: перегрузка привода (oL1) 10: перегрузка двигателя (oL2) 11: неисправность цепи обнаружения тока (CtC) 12: защита выхода от короткого замыкания на землю (GdP) 13: неисправность входного питания (ISF) 14: потеря выходной фазы (oPL) 15: защита модуля преобразователя частоты от перегрузки (oL3) 16: тепловая защита модуля IGBT (oH1) 17: тепловая защита двигателя (PTC) (oH2) 18: неисправность цепи измерения температуры интегрированного модуля питания (oH3) 19: энкодер отключен (CLL) 20: неисправность цепи STO 1 (ST1) 21: неисправность цепи STO 2 (ST2) 22: безопасное отключение	0	®

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		крутящего момента (ST0) 23: неисправность подключения платы расширения ввода-вывода (I0E) 24: ошибка внешнего оборудования (PEr) 25: достигнуто время непрерывной работы, заданное клиентом (to1) 26: достигнуто время непрерывной работы (to2) 27: достигнуто суммарное время работы (to3) 28: сбой питания при работе (SUE) 29: сбой записи/чтения EEPROM (EPr) 30: нарушение работы контактора (CCL) 31: сбой порта обмена данными (TrC) 32: сбой обмена данными панели управления (PdC) 33: сбой копирования параметра (CPHDO) 34: зарезервировано 35: ошибка совместимости версии программного обеспечения (SFt) 36: отказ оборудования вследствие перегрузки по току (oC4) 37: отказ оборудования вследствие перегрузки по напряжению (ou4) 38: сбой соединения с платой PG (PGE) 39: зарезервировано 40: вход AI вне пределов нормы (AIP) 41: защита от пониженного напряжения (LoU) 42: превышение скорости (oSPr) 43: большое смещение скорости (SPL) 44: короткое замыкание при торможении постоянным током		

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
		(bCF) 45: потеря обратной связи ПИД-регулятора (Plo) 46: сбой связи (CbE) 47: некорректная версия ПО платы PG (PGu)		
U1-01	Рабочая частота при отказе 1	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U1-02	Выходной ток при отказе 1	0,0–6553,5 А	0,0 А	◎
U1-03	Напряжение шины при отказе 1	0–10 000 В	0 В	◎
U1-04	Температура окружающей среды при отказе 1	–40,0–100,0 °C	0,0 °C	◎
U1-05	Температура мостового измерительного преобразователя при отказе 1	–40,0–100,0 °C	0,0 °C	◎
U1-06	Состояние входа при отказе 1	0000–FFFF	0000	◎
U1-07	Состояние выхода при отказе 1	0000–FFFF	0000	◎
U1-08	Суммарное время работы при отказе 1	0–65 535 ч	0 ч	◎
U1-09	Код отказа 2	Аналогично U1-00	0	◎
U1-10	Рабочая частота при отказе 2	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U1-11	Выходной ток при отказе 2	0,0–6553,5 А	0,0 А	◎
U1-12	Напряжение шины при отказе 2	0–10 000 В	0 В	◎
U1-13	Температура 1 теплоотвода при отказе 2	–40,0–100,0 °C	0,0 °C	◎
U1-14	Температура 2 теплоотвода при отказе 2	–40,0–100,0 °C	0,0 °C	◎
U1-15	Состояние входа при отказе 2	0–FFFF	0000	◎

Параметр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
U1-16	Состояние выхода при отказе 2	0–FFFF	0000	◎
U1-17	Суммарное время работы при отказе 2	0–65 535 ч	0 ч	◎
U1-18	Код отказа 3	Аналогично U1-00	0	◎
U1-19	Рабочая частота при отказе 3	0,00–600,00 Гц	0,00 Гц	◎
U1-20	Выходной ток при отказе 3	0,0–6553,5 А	0,0 А	◎
U1-21	Напряжение шины при отказе 3	0–10 000 В	0 В	◎
U1-22	Температура 1 теплоотвода при отказе 3	–40,0–100,0 °C	0,0 °C	◎
U1-23	Температура 2 теплоотвода при отказе 3	–40,0–100,0 °C	0,0 °C	◎
U1-24	Состояние входа при отказе 3	0000–FFFF	0000	◎
U1-25	Состояние выхода при отказе 3	0000–FFFF	0000	◎
U1-26	Суммарное время работы при отказе 3	0–65 535 ч	0 ч	◎

## Группа U2: информация о версии привода

U2-00	InvertListNo	0000 – 0xFFFF	В зависимости от модели	◎
U2-01	SoftVer	0000 – 0xFFFF	В зависимости от модели	◎
U2-02	SoftNonStandarVer	0000 – 0xFFFF	В зависимости от модели	◎
U2-03	KeyPadSoftVer	0000 – 0xFFFF	В зависимости от модели	◎
U2-04	HardWareVer	0000 – 0xFFFF	В зависимости от модели	◎

Пара-метр	Обозначение	Область действия	Заводское значение по умолчанию	Изменение
U2-05	TypeCodeHigh	0–9999	0	◎
U2-06	TypeCodeLow	0–65 535	0	◎
U2-07	FactoryYearMonth	0–65 535	0	◎
U2-08	BatchNo	0–65 535	0	◎
U2-09	SerialNo	0–65 535	0	◎
U2-10	Версия аппаратной части коммуникационной платы	0000 – 0xFFFF	0	◎
U2-11	Номер версии ПО платы PG	0000 – 0xFFFF	0	◎
U2-12	Номер версии специализированного ПО платы PG	0000 – 0xFFFF	0	◎
U2-13	Версия аппаратной части платы ввода-вывода	0000 – 0x000F	0	◎
U2-14	Версия ПО платы ввода-вывода	0000 – 0xFFFF	0	◎
U2-15	Номер версии ПО коммуникационной платы	0000 – 0xFFFF	0	◎
U2-16	Номер версии специализированного ПО коммуникационной платы	0000 – 0xFFFF	0	◎

# Глава 6. Поиск и устранение неисправностей

## 6.1 Причины отказов и устранение неисправностей

При возникновении сбоя привода внимательно определите причины сбоя и подробно запишите его симптомы. Для получения обслуживания просим связаться с региональным дилером компании. Параметры U1-00, U1-09 и U1-18 используются для просмотра записей сбоя 1, сбоя 2 и сбоя 3. Сбои записываются с числовыми кодами (1–46), а информация о сбое, соответствующая каждому числовому коду сбоя, указана в таблице ниже.

**Таблица кодов неисправности**

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
1	oC1	Перегрузки по току при разгоне	Повышение крутящего момента слишком велико при управлении V/f	Уменьшить значение повышения крутящего момента
			Начальная частота слишком высока	Сбросить частоту запуска
			Время разгона слишком короткое	Увеличить время разгона
			Неправильно установлены параметры двигателя	Установить параметры правильно, в соответствии с паспортной табличкой двигателя
			Слишком большая перегрузка	Уменьшить нагрузку
			Неправильная кривая V/f при управлении V/f	Правильно установить кривую V/f
			Перезапуск врачающегося двигателя	Увеличить значение ограничения током или запустить с хода
			Короткое замыкание на выходе (межфазное)	Проверить подключение

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
			замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	двигателя и выходное сопротивление заземления
2	oC2	Перегрузка по току при постоянной скорости	Слишком большая перегрузка	Уменьшить нагрузку
			Номинальная мощность привода относительно невелика	Выбрать надлежащую номинальную мощность привода
			Входное напряжение слишком низкое	Проверить напряжение сети
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение двигателя и выходное сопротивление заземления
3	oC3	Перегрузки по току при замедлении	Слишком большая инерция нагрузки	Использовать динамическое торможение
			Время замедления слишком короткое	Увеличить время замедления
			Входное напряжение слишком низкое	Проверить напряжение сети
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение двигателя и выходное сопротивление заземления
4	ou1	Перенапряжение при разгоне	Слишком большая инерция нагрузки	Использовать динамическое торможение
			Сбой входного напряжения	Проверить напряжение сети
			Короткое замыкание на выходе (межфазное	Проверить подключение

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
			замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	двигателя и выходное сопротивление заземления
5	ou2	Перенапряжение при постоянной скорости	Неправильная настройка параметров регулятора при управлении SVC	Правильно настроить параметры
			Аномальное входное напряжение	Проверить напряжение сети
			Изменения нагрузки слишком большие	Проверить нагрузку
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение двигателя и выходное сопротивление заземления
6	ou3	Перенапряжение при замедлении	Слишком большая инерция нагрузки	Использовать динамическое торможение
			Время замедления слишком короткое	Увеличить время замедления
			Аномальное входное напряжение	Проверить напряжение сети
			Неправильная настройка параметров регулятора при управлении SVC	Правильно настроить параметры
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение двигателя и выходное сопротивление заземления

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
7	FAL	Защита модуля	Перенапряжение или избыточный ток	См. решения для перенапряжения или избыточного тока
			Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание или короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение двигателя и выходное сопротивление заземления
			Ослабло соединение панели управления	Вытянуть и снова вставить кабели панели управления
			Прямое подключения модуля преобразователя частоты	Запросить обслуживание
			Сбой панели управления	Запросить обслуживание
			Неисправность импульсного источника питания	Запросить обслуживание
8	tUN	Сбой автоматической настройки	Плохое подключение двигателя	Проверить подключение двигателя
			Автоматическая настройка во время вращения двигателя	Автоматическая настройка при неподвижном состоянии двигателя
			Большая ошибка расхождения между реальными параметрами двигателя и настройками	Установить параметры правильно, в соответствии с паспортной табличкой двигателя

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
9	oL1	Перегрузка привода	Повышение крутящего момента слишком велико при управлении V/f	Уменьшить значение повышения крутящего момента
			Начальная частота слишком высока	Сбросить частоту запуска
			Время разгона/замедления слишком короткое	Увеличить время разгона/замедления
			Неправильно установлены параметры двигателя	Установить параметры правильно, в соответствии с паспортной табличкой двигателя
			Слишком большая нагрузка	Уменьшить нагрузку
			Неправильная кривая V/f при управлении V/f	Правильно установить кривую V/f
			Повторно запустить врачающийся двигатель	Увеличить значение ограничения током или запустить с хода
10	oL2	Перегрузка двигателя	Короткое замыкание на выходе (межфазное замыкание и короткое замыкание на землю на выходе)	Проверить подключение двигателя и выходное сопротивление заземления
			Повышение крутящего момента слишком велико при управлении V/f	Уменьшить значение повышения крутящего момента
			Неправильная кривая V/f при управлении V/f	Правильно установить кривую V/f

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Неправильно установлены параметры двигателя	Установить параметры правильно, в соответствии с паспортной табличкой двигателя
			Неправильная настройка времени защиты двигателя от перегрузки	Правильно настроить время защиты двигателя от перегрузки
			Двигатель заглох или резкое изменение нагрузки	Определить причины остановки двигателя или проверить состояние нагрузки
			Длительная работа обычного двигателя на низкой скорости с большой нагрузкой	Выбрать двигатель с регулируемой частотой
11	CtC	Сбой схемы обнаружения тока	Сбой соединения между панелью управления и платой привода	Проверить и подключить повторно
			Сбой схемы обнаружения тока панели управления	Запросить обслуживание
			Сбой схемы обнаружения тока привода	Запросить обслуживание
			Сбой датчика тока	Запросить обслуживание
			Импульсный источник питания неисправен	Запросить обслуживание
12	GdP	Защита выхода от короткого	Короткое замыкание выходного соединения на емлю	Проверить подключение двигателя и выходное сопротивление заземления

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
		замыкания на землю	Сбой изоляции двигателя	Проверить двигатель
			Сбой модуля преобразователя частоты	Запросить обслуживание
			Выходной ток утечки на землю слишком большой	Запросить обслуживание
13	ISF	Сбой входного питания	Сильный дисбаланс напряжения между фазами питания	Проверить напряжение сети
			Неправильная входная проводка источника питания	Проверить входную проводку источника питания
			Неправильная емкость шины	Запросить обслуживание
14	oPL	Потеря выходной фазы	Неправильное кабельное подключения двигателя	Проверить подключение двигателя
			Дисбаланс между тремя фазами двигателя	Проверить или заменить двигатель
			Неправильная настройка параметров векторного управления	Правильно настроить параметры векторного управления
15	oL3	Защита модуля преобразователя частоты от перегрузки	Перегрузка по току	Применить методы для перегрузки по току
			Сбой источника входного питания	Проверить напряжение сети входного питания
			Неправильный выход двигателя	Проверить двигатель или подключение двигателя

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Сбой модуля преобразователя частоты	Запросить обслуживание
16	оН1	Тепловая защита модуля (IGBT)	Температура окружающей среды слишком высокая	Понизить температуру окружающей среды
			Сбой вентилятора	Заменить вентилятор
			Блокирован воздуховод	Очистить воздуховод
			Сбой датчика температуры	Запросить обслуживание
			Неправильный монтаж модуля преобразователя частоты	Запросить обслуживание
17	оН2	Тепловая защита двигателя (PTC)	Температура окружающей среды слишком высокая	Понизить температуру окружающей среды
			Неправильная настройка точки тепловой защиты двигателя	Правильно настроить точку тепловой защиты двигателя
			Сбой схемы теплового обнаружения	Запросить обслуживание
18	оН3	Неисправность цепи измерения температуры РIM	Датчик температуры плохо подключен к гнезду	Вытянуть и повторно вставить
			Температура окружающей среды слишком низкая	Поднять температуру окружающей среды
			Сбой схемы обнаружения модуля	Запросить обслуживание
			Сбой термистора	Запросить обслуживание

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
19	CLL	Энкодер отключен	Сигнал отсутствует	Проверить, не поврежден ли энкодер и/или в порядке ли источник питания энкодера
			Линии отключены	Повторно подключить линии энкодера
			Неправильное подключение	Повторно подключить линии энкодера
20	ST1	Неисправность цепи STO 1	Повреждена плата расширения цепи безопасного крутящего момента	Запросить обслуживание
			Неисправность переключателя цепи STO 1	Проверить переключатель STO
21	ST2	Неисправность цепи STO 2	Повреждена плата расширения цепи STO	Запросить обслуживание
			Неисправность переключателя цепи STO 2	Проверить переключатель STO
22	STO	Безопасное отключение крутящего момента (STO)	Неправильное подключение переключателя STO	Подключить переключатель STO после обеспечения безопасности
23	IOE	Неисправность подключения платы расширения ввода-вывода	Повреждена плата расширения ввода-вывода	Запросить обслуживание
			Плата расширения ввода-вывода некорректно вставлена в паз	Извлечь и снова вставить плату расширения надлежащим образом
24	PEr		Включен вывод внешнего сбоя	Проверить состояние вывода внешнего сбоя

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
		Ошибка внешнего оборудования	Состояние заглушения длится слишком долго	Проверить наличие нормальной нагрузки
25	to1	Достигнуто время непрерывной работы, заданное клиентом	Активирована функция «Достигнуто время непрерывной работы, заданное клиентом»	Запросить обслуживание
26	to2	Достигнуто время непрерывной работы	Активирована функция «Достигнуто время непрерывной работы»	См. спецификация группы Е0
27	to3	Достигнуто суммарное время работы	Активирована функция «Достигнуто суммарное время работы»	См. спецификация группы Е0
28	SUE	Сбой питания при работе	Колебания напряжения на шине постоянного тока слишком большие или отсутствует питание	Проверить напряжение сети входного питания и нагрузку
29	EPr	Сбой записи/чтения EEPROM	Сбой параметра записи/чтения панели управления	Запросить обслуживание
30	CCL	Сбой схемы обнаружения тока	Сбой напряжения питания	Проверить входное напряжение сети питания
			Сбой схемы обратной связи контактора на плате привода	Запросить обслуживание
			Сбой контактора	Запросить обслуживание

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Сбой сопротивления буфера	Запросить обслуживание
			Неправильная работа импульсного источника питания	Запросить обслуживание
31	TrC	Сбой порта обмена данными	Неправильная настройка скорости обмена данными	Настроить правильно
			Порт обмена данными отключен	Повторно подключить
			Верхний компьютер/устройство не работает	Запустить компьютер/устройство верхнего уровня в работу
			Ошибка параметра обмена данными привода	Настроить правильно
32	PdC	Сбой обмена данными панели управления	Панель управления отключена	Повторно подключить
			Сильные электромагнитные помехи	Проверить периферийное оборудование или запросить обслуживание
33	CPy	Сбой копирования параметра	Сбой загрузки или выгрузки параметра	Запросить обслуживание
			В панели управления не хранятся никакие параметры	Запросить обслуживание
35	SFt	Ошибка совместимости версии программного обеспечения	Версия панели управления не соответствует версии платы управления	Запросить обслуживание

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
36	oC4	Отказ оборудования вследствие перегрузки по току	Активирован порог перегрузки по току для аппаратной части; причина та же, что и при отказах 1–3	Решение проблемы осуществляется так же, как при отказах 1–3
37	ou4	Отказ оборудования вследствие перегрузки по напряжению	Активирован порог перегрузки по напряжению для аппаратной части; причина та же, что и при отказах 4–6	Решение проблемы осуществляется так же, как при отказах 4–6
38	PGE	Сбой соединения с платой PG	Повреждена плата PG	Запросить обслуживание
			Плата PG вставлена в паз некорректно	Извлечь и снова вставить плату надлежащим образом
			Плата PG не подключена к устройству управления с обратной связью	Надлежащим образом настроить режим управления
40	AIP	Аналоговый вход AI вне пределов нормы	Неисправность платы управления	Запросить обслуживание
			Входной сигнал AI слишком высокий или слишком низкий	Установить правильный диапазон в отношении AI
41	LoU	Защита от пониженного напряжения	Напряжение шины постоянного тока слишком низкое	Проверить, не слишком ли низкое входное напряжение, или привод теряет энергию
42	oSР	Превышение скорости	Установленное значение превышения скорости слишком мало	Правильно установить значение превышения скорости

Код неисправности	Отображение неисправности	Описание неисправности	Причины	Решения
			Сильные колебания нагрузки	Стабилизировать нагрузку
			Необоснованная установка параметров векторного управления	Установить правильно
43	SPL	Большое смещение скорости	Настройка смещения скорости слишком мала	Установить обоснованное смещение скорости
			Сильные колебания нагрузки	Стабилизировать нагрузку
			Необоснованная установка параметров векторного управления	Установить правильно
44	bCF	Короткое замыкание трубы тормоза	Повреждена труба торможения постоянным током	Запросить обслуживание
45	Plo	Потеря обратной связи ПИД	Сбой ПИД, сбой канала обратной связи	Проверить канал обратной связи
			Неправильная настройка параметров ПИД	Настроить правильно
46	CbE	Сбой связи	Неисправность провода связи	Подключить провод надлежащим образом
			Слишком сильные помехи на объекте	Проверить периферийное оборудование или запросить обслуживание
47	PGu	Сбой платы PG	Версия ПО платы PG не соответствует требованию	Запросить обслуживание

 **ВНИМАНИЕ!**

При возникновении неисправности определите причины и ищите решения в соответствии с указаниями в таблице. Если неисправность не удается устраниить, не подавайте питание на привод снова. Вовремя обращайтесь к поставщику за обслуживанием.

## Глава 7. Техническое обслуживание

Температура окружающей среды, влажность, соляной туман, пыль, вибрация, старение и износ внутренних компонентов могут привести к неисправности привода. При использовании и хранении необходимо проводить плановое техническое обслуживание.

### ВНИМАНИЕ!

Перед проведением технического обслуживания убедитесь в том, что питание привода отключено, а напряжение на шине постоянного тока упало до 0 В.

### 7.1 Плановая проверка

Используйте привод в условиях, рекомендованных данным руководством, и выполняйте плановые проверки в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Элементы проверки	Аспекты проверки	Методы проверки	Критерии
Рабочая среда	Температура	Термометр	-10–40 °C
	Влажность	Гигрометр	5–95 %, конденсация не допускается
	Пыль, масляные пятна, влага и капли воды	Визуальный осмотр	Отсутствие грязи, масляных пятен и капель воды
	Вибрация	Наблюдение	Плавная работа. Аномальная вибрация отсутствует
	Газ	Запах, визуальный осмотр	Отсутствие характерного запаха и аномального дыма
Привод	Шум	Слушать	Аномальный шум отсутствует
	Газ	Запах, визуальный осмотр	Отсутствие характерного запаха и аномального дыма
	Внешний вид	Визуальный осмотр	Отсутствие дефектов и деформации
	Теплоотвод и повышение температуры	Визуальный осмотр	Отсутствие частиц пыли и/или волокон в воздуховоде, нормальная работа вентиляторов, нормальная скорость и объем воздуха, отсутствие аномального повышения температуры
Элементы проверки	Аспекты проверки	Методы проверки	Критерии
Двигатель	Тепловое состояние	Запах	Отсутствие аномального нагрева и запаха паленого
	Шум	Слушать	Аномальный шум отсутствует
	Вибрация	Наблюдать, слушать	Отсутствуют аномальные вибрации и звуки
Параметры состояния работы	Входной ток питания	Амперметр	В диапазоне требований
	Входное напряжение питания	Вольтметр	В диапазоне требований
	Выходной ток привода	Амперметр	В диапазоне требований
	Выходное напряжение привода	Вольтметр	В диапазоне требований

	Температура	Термометр	Разница между отображаемой температурой U0-33 и температурой окружающей среды не превышает 40 °C
--	-------------	-----------	--

## 7.2 Регулярное техническое обслуживание

Пользователи должны проводить регулярный осмотр привода каждые 3–6 месяцев, чтобы устранить потенциальные неисправности.

### ВНИМАНИЕ!

Перед проведением технического обслуживания убедитесь в том, что питание привода отключено, а напряжение на шине постоянного тока упало до 0 В. Никогда не оставляйте винты, прокладки, проводники, инструменты и другие металлические предметы внутри привода. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования. Ни в коем случае не модифицируйте внутренние компоненты привода. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования.

Элементы проверки	Меры
Проверьте, не ослаблены ли винты выводов управления	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли винты выводов главной цепи	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли винты выводов заземления	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли винты медных пластин	Затяните
Проверьте, не ослаблены ли монтажные винты привода	Затяните
Проверьте, нет ли дефектов на силовых кабелях и кабелях управления	Замените кабели
Проверьте, нет ли пыли на монтажной плате	Очистите
Проверьте, не блокирован ли воздуховод	Очистите
Удостоверьтесь в нормальной работе вентилятора	Замените вентилятор
Убедитесь в исправности контактора	Убедитесь в том, что контактор работает и при этом отсутствует аномальный шум. Если это не так, замените контактор
Проверьте, исправна ли изоляция привода	Проверьте вывод заземления мегаомметром на 500 В после того, как все входы и выходы будут закорочены с помощью проводников. Проверка заземления на отдельных выводах

Элементы проверки	Меры
	строго запрещена, так как это может привести к повреждению преобразователя частоты.
Проверьте исправность изоляции двигателя	Снимите входные клеммы U/V/W двигателя с привода и проверьте двигатель отдельно с помощью мегаомметра на 500 В. Несоблюдение может привести к отказу привода.
Проверьте, не превышает ли срок хранения привода два года.	Проведите тест включения питания, во время которого напряжение должно быть постепенно увеличено до номинального значения с помощью регулятора напряжения; обязательно работать без нагрузки более 5 ч.

### 7.3 Замена изнашивающихся деталей

К изнашивающимся деталям привода относятся охлаждающий вентилятор, электролитический конденсатор, реле или контактор и т. д. Срок службы этих деталей зависит от окружающей среды и условий работы. Поддержание благоприятных условий эксплуатации способствует увеличению срока службы деталей и компонентов; регулярный осмотр и техническое обслуживание также способствуют эффективному увеличению срока службы деталей. Чтобы продлить срок службы всего привода, вентилятор охлаждения, электролитический конденсатор, реле или контактор и другие уязвимые части следует регулярно проверять в соответствии с таблицей ниже. Вовремя заменяйте неисправные детали (если есть).

Уязвимые детали	Срок службы	Причина неисправности	Критерии
Вентилятор	30 000–40 000 ч	Износ подшипника и старение лопасти	Проверьте, нет ли трещин на лопастях вентилятора Проверьте, нет ли при работе ненормальных вибраций и шума
Электролитический конденсатор	40 000–50 000 ч	Чрезмерно высокая температура окружающей среды и слишком низкое давление воздуха приводят к улетучиванию электролита; старению электролитического конденсатора	Проверьте, нет ли утечек жидкости Проверьте, не выступает ли предохранительный клапан Проверьте, не выходит ли значение емкости из допустимого диапазона Проверьте нормальность сопротивления изоляции
Реле/контактор	50 000–100 000 раз	Коррозия и пыль ухудшают контактный эффект контакта; происходит чрезмерно частое контактное действие	Сбой размыкания/замыкания Ложная тревога неисправности CCL

## 7.4 Хранение

Среда хранения должна соответствовать требованиям, изложенным в таблице ниже.

Элементы	Требования	Рекомендуемые метод и среда хранения
Температура хранения	–40–70 °C	При длительном хранении рекомендуются помещения с температурой окружающей среды ниже 30 °C. Избегайте хранения в местах, где скачок температуры может привести к конденсации и замерзанию
Влажность хранения	5–95 %	Продукт может быть запечатан пластиковой пленкой и осушителем
Среда хранения	Пространство с низкой вибрацией и низким содержанием соли, где нет прямого воздействия солнечных лучей, пыли, агрессивных или горючих газов, масляных пятен, паров и капель воды	Продукт может быть запечатан пластиковой пленкой и осушителем

### ВНИМАНИЕ!


Поскольку длительное хранение может привести к износу электролитического конденсатора, привод необходимо однократно включить, если срок хранения превышает полгода. После подачи питания входное напряжение должно быть постепенно увеличено до номинального значения с помощью регулятора напряжения, при этом преобразователь частоты должен работать без нагрузки более 5 ч.




## Приложение 1. Протокол обмена данными

### 1. Сетевой режим

Приводы имеют два сетевых режима: один ведущий / несколько ведомых и один ведущий / один ведомый.

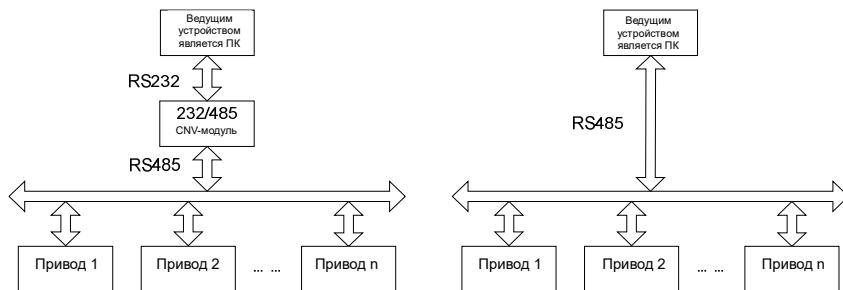

Сетевая схема с одним ведущим и несколькими ведомыми устройствами

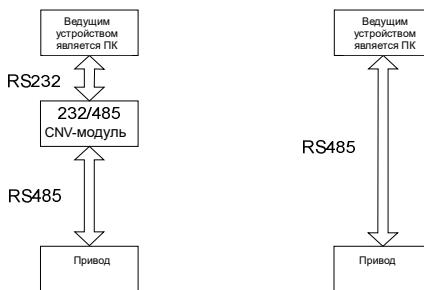

Сетевая схема с одним ведущим и одним ведомым устройствами

### 2. Режим интерфейса

Интерфейс RS485 или RS232: асинхронный, полудуплексный. Формат данных по умолчанию: 8-N-2 (8 бит данных, без проверки, два стоповых бита), 9600 бит/с. Настройку параметров см. в параметрах Группы H0.


### 3. Режим обмена данными

- 1) Привод используется в качестве ведомого для обмена данными между ведущими и ведомыми станциями. Когда ведущее устройство отправляет команды, используя широковещательный адрес, ведомое устройство не отвечает.
- 2) Собственный адрес, скорость передачи данных и формат данных преобразователя частоты устанавливаются через панель управления ведомого устройства или через последовательный обмен данными.
- 3) Ведомое устройство сообщает текущую информацию о неисправности в последнем кадре отклика на опрос ведущего устройства.
- 4) См. пояснения по интерфейсу коммуникационной платы расширения в главе 3.

### 4. Формат протокола

Протокол Modbus поддерживает RTU.

Формат кадра данных RTU показан на рисунке ниже.

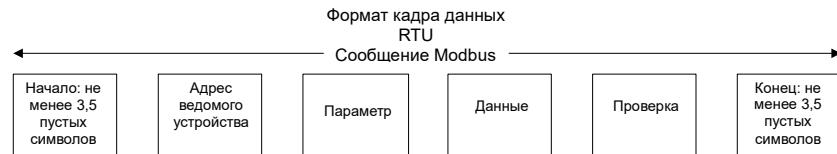

RTU

В режиме RTU время ожидания между кадрами может быть установлено с помощью функционального кода или в соответствии с внутренним соглашением Modbus, для которого минимальное время ожидания между кадрами следующее:

- 1) Заголовок и конец кадра определяют кадр, делая время ожидания шины равным или превышающим 3,5-байтовое время;
- 2) После начала кадра расстояние между символами должно быть меньше 1,5-символьного времени обмена данными, иначе вновь полученные символы будут рассматриваться как заголовок нового кадра;
- 3) Проверка данных использует CRC-16, и в проверке участвует вся информация; старший и младший байты контрольной суммы передаются после обмена. Подробнее о CRC проверке см. примеры в конце протокола;
- 4) Время ожидания шины, составляющее не менее 3,5 символов (или установленное минимальное время ожидания шины), должно поддерживаться между кадрами и не требует накопления начального и конечного времени ожидания.

Кадр данных, кадр запроса которого является «чтением значения параметра b0-02 из ведомого устройства 0x01», выглядит следующим образом.

**Приложение. Таблица 1**

Адрес	Код функции	Адрес регистра	Считанные слова	Контрольная сумма
01	03	02 02	00 01	24 72

Кадр отклика ведомого устройства 0x01 показан ниже.

**Приложение. Таблица 2**

Адрес	Код функции	Адрес регистра	Считанные слова	Контрольная сумма
01	03	02	13 88	B5 12

**5. Функция протокола**

Самая главная функция Modbus заключается в чтении и записи параметров, а разные параметры определяют разные запросы операций. Операции с параметрами, поддерживаемые протоколом Modbus преобразователя частоты, показаны в таблице ниже.

**Приложение. Таблица 3. Параметры**

Параметр	Значение параметра
0x03	Считывание функциональных параметров привода и параметров рабочего состояния
0x06	Перезапись отдельных функциональных параметров привода или параметров управления, которые не сохраняются при отключении питания
0x08	Диагностика линий
0x10	Перезапись нескольких функциональных параметров привода или параметров управления, которые не сохраняются при отключении питания.
0x41	Запись отдельных функциональных параметров привода или параметров управления и сохранение их в энергонезависимом запоминающем устройстве.
0x42	Управление параметрами

Функциональные параметры, параметры управления и параметры состояния привода отображаются в регистре чтения-записи Modbus. Характеристики чтения-записи и диапазон параметров соответствуют указаниям руководства пользователя привода. Групповые номера параметров привода отображаются как старший байт адреса регистра, а внутригрупповые индексы отображаются как младший байт адреса регистра.

Все параметры управления приводом и параметры состояния виртуализируются как группы параметров привода. Соответствующие отношения между номерами групп параметров и их старшими байтами адреса регистра показаны в таблице ниже.

**Приложение. Таблица 4. Адреса старших байтов регистров, сопоставленные с номерами групп параметров**

Группа параметров	Сопоставление адреса регистра, старший байт	Группа параметров	Сопоставление адреса регистра, старший байт
A0	0x00	E2	0x12
A1	0x01	F0	0x13
b0	0x02	F1	0x14
b1	0x03	F2	0x15
b2	0x04	F3	0x16
C0	0x05	F4	0x17
C1	0x06	F5	0x18
C2	0x07	F6	0x19
C3	0x08	H0	0x1A
C4	0x09	B1	0x1B
d0	0x0A	B2	0x1C
d1	0x0B	L0	0x1D
d2	0x0C	L1	0x1E
d3	0x0D	U0	0x1F
d4	0x0E	U1	0x20
d5	0x0F	U2	0x21
E0	0x10	Группа параметров управления приводом	0x62
E1	0x11	Группа параметров состояния привода	0x63

Например, адрес регистра параметра привода b0-02 – 0x0202, а адрес E0-07 – 0x1107.

В следующих параграфах мы представляем форматы и значения параметров протокола Modbus и части данных в дальнейшем, т. е. чтобы представить содержимое, связанное с «параметрами» и «данными», в вышеупомянутом формате кадра данных. Эти две части составляют блок данных протокола Modbus уровня приложения. Блок данных протокола уровня приложения, упомянутый ниже, относится к этим двум частям. Мы берем режим RTU, например, для описания формата кадра ниже.

Блоки данных протокола уровня приложения для различных параметров следующие.

Параметр 0x03: считать содержимое регистра.

Формат запроса показан в приложении в таблице 5.

**Приложение. Таблица 5**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x03
Адрес регистра	2	0x0000 – 0xFFFF
Количество регистров	12	0x0001 – 0x000C
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 6.

**Приложение. Таблица 6**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x03
Количество считываемых байтов	1	2 × количество регистров
Содержимое регистра	2 × количество регистров	
Проверка	LRC или CRC	

Параметр 0x06(0x41): запись содержимого регистра (0x41 сохраняется при отключении питания).

Формат запроса показан в приложении в таблице 7.

**Приложение. Таблица 7**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x06
Адрес регистра	2	0x0000 – 0xFFFF
Содержимое регистра	2	0x0000 – 0xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 8.

**Приложение. Таблица 8**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x06
Адрес регистра	2	0x0000 – 0xFFFF
Содержимое регистра	2	0x0000 – 0xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Некоторые параметры привода зарезервированы и не могут быть изменены настройками обмена данных.

Список этих параметров приведен в приложении в таблице 9.

**Приложение. Таблица 9**

	Параметры	Примечания
(Автоматическая настройка)	d0-22 d3-22	Обмен данными не работает
(Передача параметров)	A0-05	Обмен данными не работает
(Пароль пользователя)	A0-00	Пароль пользователя не может быть установлен посредством обмена данными, но пароль пользователя, установленный панелью управления, можно разблокировать, записав тот же пароль с обмена данными компьютера/устройства верхнего уровня. Компьютер/устройство верхнего уровня может видеть и изменять параметры.

Параметр 0x08: диагностика линии обмена данными.

Формат запроса показан в приложении в таблице 10.

**Приложение. Таблица 10**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x08
Подпараметр	2	0x0000 – 0x0030
Данные	2	0x0000 – 0xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 11.

**Приложение. Таблица 11**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x08
Подпараметр	2	0x0000 – 0x0030
Данные	2	0x0000 – 0xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Подпараметры, поддерживаемые диагностикой линии, указаны в таблице ниже.

**Приложение. Таблица 12. Подпараметр диагностики линии**

Подпараметр	Данные (запрос)	Данные (отклик)	Значение подфункции
0x0001	0x0000	0x0000	Повторно инициализируйте обмен данными: отключите режим отсутствия ответа.
	0xFF00	0xFF00	Повторно инициализируйте обмен данными: отключите режим отсутствия ответа.
0x0003	«Конец нового кадра» 00	«Конец нового кадра» 00	Установите конец кадра в режиме ASCII, и этот «конец нового кадра» заменит исходный символ перевода строки. (Примечание: конец нового кадра не должен быть больше 0x7F и не должен быть равен 0x3A.)
0x0004	0x0000	Без отклика	Установите режим без отклика. Только отклик на запрос повторной инициализации обмена данными. Это в основном используется для изоляции неисправного оборудования
0x0030	0x0000	0x0000	Настройте подчиненное устройство, чтобы оно не откликалось на недопустимую команду и команду ошибки
	0x0001	0x0001	Настройте подчиненное устройство, чтобы оно откликалось на недопустимую команду и команду ошибки

Параметр 0x10: постоянно записывать параметры.

Формат запроса показан в приложении в таблице 13.

**Приложение. Таблица 13**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0×10
Адрес регистра	2	0×0000 – 0xFFFF
Количество регистров	2	0×0001 – 0×0004
Количество байтов содержимого регистра	1	2 × количество регистров операций
Содержимое регистра	2 × количество регистров операций	
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 14.

**Приложение. Таблица 14**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0×10
Адрес регистра	2	0×0000 – 0xFFFF
Количество регистров	2	0×0001 – 0×0004
Проверка	LRC или CRC	

Параметр 0×42: управление параметрами.

Формат запроса показан в приложении в таблице 15.

**Приложение. Таблица 15**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0×42
Подпараметр	2	0×0000 – 0×0007
Данные	2 (старший байт – это номер группы параметров, а младший байт – индекс параметра в группе)	
Проверка	LRC или CRC	

Формат запроса показан в приложении в таблице 16.

**Приложение. Таблица 16**

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0x42
Подпараметр	2	0x0000 – 0x0007
Данные	2	0x0000 – 0xFFFF
Проверка	LRC или CRC	

Подпараметры, поддерживаемые управлением параметрами, указаны в таблице 17.

**Приложение. Таблица 17. Подпараметры управления параметрами**

Подпараметр	Данные (запрос)	Данные (отклик)	Значение подфункции
0x0000	Номер группы параметров и внутригрупповой индекс занимают соответственно старший и младший байты	Верхний предел параметра	Считать верхний предел параметра
0x0001	Номер группы параметров и внутригрупповой индекс занимают соответственно старший и младший байты	Нижний предел параметра	Считать нижний предел параметра
0x0002	Номер группы параметров и внутригрупповой индекс занимают соответственно старший и младший байты	Подробную информацию о характеристиках параметров см. в спецификации ниже	Считать характеристики параметров
0x0003	Номер группы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Максимальное значение внутригруппового индекса	Считать максимальное значение внутригруппового индекса
0x0004	Номер группы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Следующий номер группы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Считать следующий номер группы параметров
0x0005	Номер группы параметров занимает старший байт, а младший байт равен 0	Предыдущий номер группы параметров	Считать предыдущий номер группы параметров

Подпараметр	Данные (запрос)	Данные (отклик)	Значение подфункции
		занимает старший байт, а младший байт равен 0	

Группа параметров состояния не должна изменяться и не поддерживает считывание верхнего и нижнего пределов. Характеристика параметра имеет длину 2 байта, а определение битов показано в таблице ниже.

**Приложение. Таблица 18. Характеристики параметров**

Характеристический параметр (БИТ)	Значение	Назначение
БИТ1 – БИТ0	00B	Может изменяться во время работы
	01B	Не может изменяться во время работы, но может изменяться во время останова
	10B	Только чтение
	11B	Заводские параметры
БИТ4 – БИТ2	000B	Точность: 1
	001B	Точность: 0,1
	010B	Точность: 0,01
	011B	Точность: 0,001
	100B	Точность: 0,0001
	Прочее	Зарезервировано
БИТ7 – БИТ5	000B	Единица измерения – А
	001B	Единица измерения – Гц
	010B	Единица измерения – Ом
	011B	Единица измерения – об/мин
	100B	Единица измерения – с
	101B	Единица измерения – В
	110B	Единица измерения – %
	111B	Единица измерения не задана
БИТ8	0: десятичный; 1: шестнадцатеричный	Формат отображения
БИТ9	0: небыстрое меню; 1: быстрое меню	Быстрое меню или нет

Характеристический параметр (БИТ)	Значение	Назначение
БИТ10	0: не выгружено; 1: выгружено	Выгружено на панель управления, или нет
БИТ13 – БИТ11	001В	Ширина данных: 1
	010В	Ширина данных: 2
	011В	Ширина данных: 3
	100В	Ширина данных: 4
	101В	Ширина данных: 5
	110В	Ширина данных: 6
	111В	Ширина данных: 7
БИТ14	Количество доступных/недоступных символов	0: число без знака; 1: относительное число
БИТ15	Зарезервировано	Зарезервировано

Формат отклика при возникновении ошибки показан в таблице 19.

### Приложение. Таблица 19

Блок данных протокола уровня приложения	Длина данных (количество битов)	Диапазон
Параметр	1	0×80 + параметр
Код ошибки	1	
Проверка	LRC или CRC	

Коды ошибок, поддерживаемые протоколом Modbus, перечислены в таблице ниже.

### Приложение. Таблица 20. Коды ошибок

Коды ошибок	Значение кодов ошибок
0×01	Недопустимый параметр
0×02	Недопустимый адрес регистра
0×03	Ошибка данных, т. е. данные вне верхнего или нижнего предела
0×04	Сбой работы подчиненного устройства, включая ошибки, вызванные неверными данными, хотя они находятся в диапазоне
0×05	Команда действительна и обрабатывается, в основном используется для сохранения данных в энергонезависимой памяти

0x06	Подчиненное устройство занято, повторите попытку позже; в основном используется для хранения данных в энергонезависимой памяти
0x18	Ошибка кадра сообщения, включая ошибку длины сообщения и ошибку проверки
0x20	Неизменяемый параметр
0x21	Параметр не изменяется во время работы
0x22	Параметр защищен паролем

Параметры управления приводом используются для настройки пуска, останова и рабочей частоты. Определив параметры состояния привода, можно получить статус и режим работы. Параметры управления приводом и параметры состояния показаны в таблице 21 приложения.

**Приложение. Таблица 21. Параметры управления**

Адрес регистра	Название параметра	Сохраняется при потере питания
0x6200	Слово команды управления	нет
0x6201	Задание основной частоты	Да
0x6202	Задание вспомогательной частоты	Да
0x6203	Основная опорная частота	Нет
0x6204	Вспомогательная опорная частота	Нет
0x6205	Многоступенчатая опорная частота	Нет
0x6206	Опорная частота простого ПЛК	Нет
0x6207	Процент дискретной настройки ПИД (0–100,0 %)	Нет
0x6208	Процент обратной связи ПИД (0–100,0 %)	Нет
0x6209	Предел крутящего момента на валу привода (0–200,0 %)	Нет
0x620A	Предел крутящего момента тормоза (0–200,0 %)	Нет
0x620B	Зарезервировано	Нет
0x620C	Зарезервировано	Нет
0x620D	Зарезервировано	Нет
0x620E	Настройка источника аналогового АО1	Нет
0x620F	Настройка источника аналогового ЕАО	Нет
0x6210	Настройка источника дискретного DO	Нет
0x6211	Настройка пропорции настройки частоты ведомого устройства (0–100,0 %)	Нет
0x6212	Опорный виртуальный вывод обмена данными	Нет

Адрес регистра	Название параметра	Сохраняется при потере питания
0x6213	Время разгона 1	Да
0x6214	Время замедления 1	Да

**Приложение. Таблица 22. Параметры состояния**

Адрес регистра	Название параметра
0x6300	Слово рабочего состояния 1
0x6301	Текущая рабочая частота
0x6302	Выходной ток
0x6303	Выходное напряжение
0x6304	Выходная мощность
0x6305	Скорость вращения
0x6306	Напряжение шины
0x6307	Выходной крутящий момент
0x6308	Внешний счетчик
0x6309	Слова старшего бита фактической длины
0x630A	Слова младшего бита фактической длины
0x630B	Состояние дискретного входа
0x630C	Состояние вывода дискретного выхода
0x630D	Настройка рабочей частоты
0x630E	Настройка ПИД
0x630F	Обратная связь ПИД-регулятора
0x6310	Установленное время разгона 1
0x6311	Установленное время замедления 1
0x6312	AI1 (единица измерения: 0,01 В) (Диапазон: 0,00–10,00 В)
0x6313	AI2 (единица измерения: 0,01 В) (Диапазон: 0,00–10,00 В)
0x6314	AI3 (единица измерения: 0,01 В) (Диапазон: 0,00–10,00 В)
0x6315	AI4 (единица измерения: 0,01 В) (Диапазон: –10,00–10,00 В)
0x6316	X5 (единица измерения: кГц)
0x6317	Неисправность 1 (последняя)
0x6318	Неисправность 2
0x6319	Неисправность 3
0x631A	Параметр отображения запуска
0x631B	Параметр отображения останова
0x631C	Настройка режима управления приводом
0x631D	Режим опорной частоты
0x631E	Основная опорная частота
0x631F	Дискретная настройка основной опорной частоты
0x6320	Вспомогательная опорная частота

Адрес регистра	Название параметра
0x6321	Дискретная настройка вспомогательной опорной частоты
0x6322	Слово 2 состояния привода
0x6323	Текущая неисправность привода

Биты управления приводом определяются, как показано ниже в таблице 23.

**Приложение. Таблица 23. Биты управления**

Бит управления	Значение	Назначение	Описание функции
БИТО	0	Команда запуска выключена	Остановить привод
	1	Команда запуска включена	Запустить привод
БИТ1	1	назад	Установить направление запуска, когда команда запуска включена
	0	вперед	
БИТ2	1	Толчок	
	0	Толчок отключен	
БИТ3	1	Команда сброса включена	
	0	Команда сброса выключена	
БИТ4	1	Останов выбегом включен	
	0	Останов выбегом выключен	
БИТ15 – БИТ5	000000B	Зарезервировано	

## ■ ВНИМАНИЕ!

Когда БИТО и БИТ2 существуют, толчковый режим имеет приоритет.

Биты состояния привода показаны в приложении в таблице 24.

**Приложение. Таблица 24. Слово состояния 1 бит**

Бит состояния	Значение	Назначение	Примечания
БИТО	1:	Запуск	
	0:	Останов	
БИТ1	1:	Назад	
	0:	Вперед	

БИТ3 – БИТ2	00B	Постоянная скорость	
	01B	Разгон	
	10B	Замедление	
БИТ4	0:	Главная настройка не достигнута	
	1:	Главная настройка достигнута	
БИТ7 – БИТ5	Зарезервировано		
БИТ15 – БИТ8	0x00 – 0xFF	Код неисправности	0: привод нормален. Не 0: привод неисправен. См. соответствующую спецификацию кодов неисправностей в главе 7 данного руководства пользователя

Приложение. Таблица 25. Слово состояния 2 бит

Бит состояния	Значение	Назначение	Примечания
БИТ0	1:	толчок	
	0:	без толчка	
БИТ1	1:	запуск с ПИД	
	0:	запуск без ПИД	
БИТ2	1:	запуск с ПЛК	
	0:	запуск без ПЛК	
БИТ3	1:	запуск при многоступенчатой частоте	
	0:	запуск без многоступенчатой частоты	
БИТ4	1:	обычный запуск	
	0:	необычный запуск	
БИТ5	1:	частота биений	
	0:	частота без биений	
БИТ6	1:	пониженное напряжение	

Бит состояния	Значение	Назначение	Примечания
	0:	нормальное напряжение	
БИТ7	1:	бессенсорное векторное управление	
	0:	не бессенсорное векторное управление	
БИТ8	1:	векторное управление с обратной связью	
	0:	векторное управление без обратной связи	
БИТ9	1:	управление положением	
	0:	управление положением отсутствует	
БИТ10	1:	автоматическая настройка	
	0:	автоматическая настройка отсутствует	
Прочее	0:	зарезервировано	

## 6. Инструкции оператора

0x03 читает несколько (включая один) регистров (адрес по умолчанию 0x01). Запрос ведущего устройства.

**Приложение. Таблица 26**

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество регистров	Код проверки
01	03	XX XX	000X	XX XX

Отклик ведомого устройства

**Приложение. Таблица 27**

Адрес	Параметр	Общее количество байтов	Данные	Код проверки
01	03	2 × количество регистров	Bn – B0	XX XX

Адрес регистра: 0x00 00 – 0x63 22.

Количество регистров: 0x00 01 – 0x00 0C.

Данные: n равно ( $2 \times$  количество регистров – 1).

Пример применения

Примечание: перед использованием управления приводом с помощью обмена данными проверьте, правильно ли подключено оборудование; кроме того, обязательно правильно установите формат данных, скорость передачи данных и адрес для обмена данными.

Параметр 0x03 используется здесь для считывания значений параметров управления ведомого устройства 0x01 b0-00, b0-01, b0-02 и b0-03. В настоящий момент b0-00 = 0, b0-01 = 0, b0-02 = 50,00, b0-03 = 0.

**Приложение. Таблица 28**

	Адрес	ПАРАМЕТР	Адрес регистра	Количество регистров	Количество байтов данных	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	03	02 00	00 04	Датчики отсутствуют	Датчики отсутствуют	44 B1
Отклик	01	03	Датчики отсутствуют	Датчики отсутствуют	08	0000, 0000, 1388, 000B	11 79

Управление параметром 42H

Запрос ведущего устройства.

**Приложение. Таблица 29**

Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Код проверки
01	42	XX XX	XX XX	XX XX

Отклик ведомого устройства

**Приложение. Таблица 30**

Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Код проверки
01	42	XX XX	B1 – B0	XX XX

Адрес регистра: 0x00 00 – 0x21 06 и 0x62 00 – 0x63 22.

Подпараметр: см. таблицу подпараметров управления параметрами.

Данные: значения данных, указанные в таблице подпараметров, управляющих параметрами. Пример:

Параметр 0x42 используется здесь для считывания верхнего предельного значения управляющего параметра b0-02 подчиненного устройства 0x01, которое равно 600,00.

**Приложение. Таблица 31**

	Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	42	00 00	02 02	F9 64
Отклик	01	42	00 00	EA 60	36 8D

0x06 (0x41 хранение данных) записывает, что данные этого отдельного параметра не сохраняются.

Запрос ведущего устройства.

**Приложение. Таблица 32**

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Данные	Код проверки
01	06	62 00	B1 B0	XX XX

Отклик ведомого устройства

**Приложение. Таблица 33**

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Данные	Код проверки
01	06	62 00	B1 B0	XX XX

Пример:

Здесь параметр 0x06 используется для записи команды управления ведомым устройством 0x01 (вперед), т. е. для записи 1 в адрес регистра 0x6200.

**Приложение. Таблица 34**

	Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество регистров	Количество байтов данных	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	06	62 00	Датчики отсутствуют	Датчики отсутствуют	00 01	57 B2
Отклик	01	06	62 00	Датчики отсутствуют	Датчики отсутствуют	00 01	57 B2

10Н записывает, что данные нескольких регистров не сохраняются.

Запрос ведущего устройства.

**Приложение. Таблица 35**

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество регистров	Количество байтов данных	Данные	Код проверки
01	10	XX XX	0001 – 0004	Количество 2 × регистров	XX XX	XX XX

Отклик ведомого устройства

**Приложение. Таблица 36**

Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество регистров	Код проверки
01	10	XX XX	Количество 2 × регистров	XX XX

Адрес регистра: 0×00 00 – 0×1E 04, 0×62 00 – 0×62 14

Количество регистров: 0×00 01 – 0×00 04

Количество байтов данных: 0×02 – 0×08

Данные: n равно (2 × количество регистров –1).

Пример:

Параметр 0×10 используется здесь для записи соответствующих данных записи 1, 6 и 0 в регистры управления 0×6200, 0×6201 и 0×6202 ведомого устройства 0×01.

**Приложение. Таблица 37**

	Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество регистров	Количество байтов данных	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	10	62 00	00 03	06	0001, 0006, 0000	CE F8
Отклик	01	10	62 00	00 03	Датчики отсутствуют	Датчики отсутствуют	9F B0

0×08: диагностика линии обмена данными.

Запрос ведущего устройства.

**Приложение. Таблица 38**

Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Код проверки
01	08	XX XX	XX XX	XX XX

Отклик ведомого устройства

**Приложение. Таблица 39**

Адрес	Код функции	Код подфункции	Данные	Код проверки
01	08	XX XX	Bn – B0	XX XX

Подпараметр: таблица подпараметров диагностики линии.

Пример:

Параметр 0x08 используется здесь для установки режима обмена данными без отклика ведомого устройства 0x01.

**Приложение. Таблица 40**

	Адрес	Параметр	Подпараметр	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	08	00 04	00 00	A1 CA
Отклик	01	08	00 04	00 00	A1 CA

Ошибка чтения или предупреждение.

В случае обнаружения во время обмена данными недопустимого параметра, недопустимого адреса регистра, ошибок данных и других аномалий, произойдет аномалия отклика обмена данными подчиненного устройства. В этом случае отклик ведомого устройства будет следующим.

Отклик ведомого устройства.

**Приложение. Таблица 41**

Адрес	Параметр	Данные	Код проверки
01	0x80 + параметр	Код ошибки	XX XX

Пример:

Параметр 0x10 используется здесь для записи соответствующих данных записи 1, 11, 4 и 100,00 в регистры управления 0x6200, 0x6201, 0x6202 и 0x6203 подчиненного устройства 0x01.

### Приложение. Таблица 42

	Адрес	Параметр	Адрес регистра	Количество регистров	Количество байтов данных	Данные	Контрольная сумма
Запрос	01	10	62 00	00 04	08	0001, 000B 0004 2710	DE 64
Отклик	01	90	Датчики отсутствуют	Датчики отсутствуют	Датчики отсутствуют	20	0C 01

## 7. Генерация LRC/CRC

Принимая во внимание потребность в повышении скорости, CRC-16 обычно реализуется в режиме формы. Исходники на языке С для реализации CRC-16 приведены ниже. Обратите внимание, что в конечном результате старший и младший байты поменялись местами, то есть результатом является контрольная сумма CRC, которая должна быть отправлена:

```

/* Функция CRC16*/
Uint16 CRC16(const Uint16 *data, Uint16 len)
{
    Uint16 crcValue = 0xffff;
    Uint16 i;
    while (len--)
    {
        crcValue ^= *data++;
        for (i = 0; i <= 7; i++)
        {
            if (crcValue & 0x0001)
            {
                crcValue = (crcValue >> 1) ^ 0xa001;
            }
            else
            {
                crcValue = crcValue >> 1;
            }
        }
    }
    return (crcValue);
}

```

## Приложение 2.

### Информация о платах расширения

(см. руководства пользователя по каждой плате)

Тип	Наименование	Описание
Платы расширения входов-выходов	EPC-TM32	Поддерживает 5 дискретных входов, 2 аналоговых входа, 2 входа STO, 1 вход обнаружения тока утечки, 3 дискретных выхода, 1 аналоговый выход и релейный выход, температурный вход PT100
	EPC-TM33	Поддерживает пределение трёхфазного напряжения; 1 датчик тока шины; 1 датчик температуры
	EPC-TM34	Поддерживает 2 дифференциальных датчика напряжения батареи; 1 датчик тока шины; 1 датчик температуры
	EPC-TM36	Поддерживает 4 дискретных входа, 1 аналоговый вход, 2 входа STO, 3 дискретных выхода, 1 аналоговый выход, 1 релейный выход, CAN интерфейс
	EPC-TM37	Поддерживает 1 дискретный вход, 2 входа STO, 1 релейный выход, внешнее питание 24В платы управления.
Коммуникационные платы расширения	EPC-CM31A	Коммуникационная плата RS485 со сдвоенным интерфейсом RJ45
	EPC-CM31B	Коммуникационная плата RS485 – трехштырьковый разъем
	EPC-CM32	Коммуникационная плата CAN – сдвоенный интерфейс RJ45
	EPC-CM32A	Коммуникационная плата CAN – трехштырьковый разъем
	EPC-CM33	Коммуникационная плата MII – сдвоенный интерфейс RJ45
	EPC-CM34	Коммуникационная плата EtherCAT – сдвоенный интерфейс RJ45
	EPC-CM35	Коммуникационная плата Profinet – сдвоенный интерфейс RJ45
	EPC-CM36	Коммуникационная плата CANopen – сдвоенный интерфейс RJ45

	EPC-CM37	Коммуникационная плата PROFIBUS-DP - интерфейс DB9
	EPC-CM39	Коммуникационная плата Modbus TCP – сдвоенный интерфейс RJ45
	EPC-CM40	Коммуникационная плата Ethernet/IP – сдвоенный интерфейс RJ45
Платы подключения энкодера	EPC-PG31	Неизолированная плата PG с двумя замкнутыми контурами, поддерживает 2 дифференциальных входа для сигналов A/B/Z и 1 опорный дифференциальный импульс PA/PB, 1 дифференциальный выход разделения частот А/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя; может напрямую поддерживать энкодер UVW с максимальной входной частотой 2 МГц Могут использоваться двухпортовые разъемы D-sub
	EPC-PG32	Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 дифференциальный вход A/B/Z, 1 дифференциальный опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частот с открытым коллектором A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 500 кГц. Могут использоваться двухпортовые разъемы D-sub
	EPC-PG32A	Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 12-вольтовый дискретный вход A/B/Z, 1 24-вольтовый опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частоты с открытым коллектором A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 500 кГц. Могут использоваться двухпортовые разъемы D-sub
	EPC-PG32B	Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 дифференциальный вход A/B/Z, 1 24-вольтовый опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частот с открытым коллектором A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 500 кГц. Могут использоваться двухпортовые разъемы D-sub
	EPC-PG33	Плата PG ротационного декодирования, поддерживает 1 ротационное декодирование, 1 дифференциальный опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частот с открытым коллектором A/B/Z или 1 дифференциальный выход разделения

		частот A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 300 кГц. Используются двухпортовые разъемы D-sub
EPC-PG34		Плата декодирования SINCOS, поддерживает 1 декодирование SINCOS, 1 дифференциальный опорный импульс PA/PB, 1 дифференциальный выход разделения частот A/B/Z и 1 выход для измерения температуры двигателя. Могут использоваться двухпортовые разъемы D-sub
EPC-PG35		Плата абсолютного энкодера, поддерживает форматы протоколов SSI, ENDAT, BISS и т. д. Могут использоваться двухпортовые разъемы D-sub
EPC-PG36		Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 дифференциальный вход сигналов A/B/Z, 1 дифференциальный опорный импульс PA/PB, 1 дифференциальный выход разделения частот A/B/Z с максимальной входной частотой 500 кГц; используются 18-контактные разъемы вместо двухпортовых разъемов D-sub для PG39
EPC-PG37		Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 дифференциальный вход A/B/Z, 1 дифференциальный опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частот с открытым коллектором A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 500 кГц; используются 18-контактные разъемы вместо двухпортовых разъемов D-sub для PG32
EPC-PG37A		Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 12-вольтовый дискретный вход A/B/Z, 1 24-вольтовый опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частоты с открытым коллектором A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 500 кГц; используются 18-контактные разъемы вместо двухпортовых разъемов D-sub для PG32A
EPC-PG37B		Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 дифференциальный вход A/B/Z, 1 24-вольтовый дискретный опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частот с открытым коллектором A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 500 кГц; используются 18-контактные разъемы вместо двухпортовых разъемов D-sub для PG32B

	EPC-PG38	Плата ротационного декодирования и декодирования SINCO, поддерживает 1 ротационное декодирование и 1 декодирование SINCO, 1 выход разделения частот A/B/Z и 1 выход для измерения температуры двигателя. Могут использоваться двухпортовые разъемы D-sub
	EPC-PG39	Одноканальная изолированная плата PG, поддерживает 1 дифференциальный вход A/B/Z, 1 дифференциальный опорный импульс PA/PB, 1 выход разделения частот A/B/Z, 1 выход для измерения температуры двигателя с максимальной входной частотой 500 кГц. В системах с одним замкнутым контуром используются двухпортовые разъемы D-sub вместо PG31